



NEO-WiFi didacticiel vidéo





https://www.youtube.com/watch?v=hUXJ47P_Qxo&feature=youtu.be



INDEX:

1. INTRODUCTION

Exemples

2. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

NEO-WiFi et CEM = Fonctionnement sûr

- 3. MOTEURS POUVANT ÊTRE BRANCHÉS
- 4. FIXATION DU NEO-WIFI
 - 4a. Dimensions
 - 4b. Montage sur moteur
 - 4b.1. Ventilation assistée moteurs
 - 4b.2. Ventilation NEO-WiFi-11 avec moteur 11kW
 - 4b.3. Le levier de déblocage du frein du moteur-frein
 - 4c. Montage mural NEO-WALL (optional)
 - 4d. Clavier
 - 4d.1. Batteries du clavier
 - 4d.2. BLOCK- chargeur du clavier à induction pour montage mural
- 5. MONTAGE ÉLECTRIQUE
 - 5a. Mise en garde
 - 5b. Branchement électrique de NEO-WiFi
 - 5b.1. Dispositifs de sécurité et de protection
 - 5b.1.1. Tailles des dispositifs de sécurité et de protection
 - 5b.2. Branchement électrique de NEO-WiFi à la ligne
 - 5b.3. Schémas
 - 5c. La technique des 87 Hz
 - 5d. Branchement des dispositifs externes
 - 5d.1. Examples
 - 5d.2. Montage du module Bluetooth (optionnel code BLUE)
 - 5d.3. Branchement sectionneur triphasé (optionnel)
- 6. PROGRAMMATION
 - 6a. Première installation
 - 6a.1. Réglage de la communication Clavier- Variateur
 - 6b. Boutons du clavier
 - 6c. Led clavier
 - 6d. Menu des fonctions
 - 6e. Menu des fonctions avancées
 - 6f. Utilisation
 - 6q. Alarmes

Tableau de versions SW compatibilité entre variateur et clavier

- 6h. MODBUS
- 7. MOTIVE MOTOR MANAGER
 - 7a. Download and Installation
 - 7b. USB-RS485 Converter connection settings
 - 7c. Main functions
 - 7d. Reading and writing parameters

Modbus Variables table chart

8. MISES EN GARDES ET RISQUES

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ





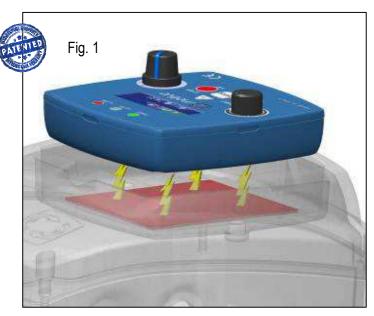
1. INTRODUCTION

L'objectif du moteur-variateur intégré est d'éliminer le coût du matériel suplementaire (câbles et cabinet, principalement), les temps

et les frais d'études, d'installation, de câblage, de programmation et d'essais du système moteur + variateur, ainsi que les risques dus aux erreurs liées à ces opérations. Toutefois, avant NEO-WiFi, il existait des limites de diffusion des moteurs-variateurs : l'indice de protection nécessaire (un moteur peut être installé même à ciel ouvert, ce qui était impossible pour le variateur) et la distance du moteur-variateur ; par conséquent la distance de son clavier, de l'emplacement de l'opérateur qui doit le commander (imaginez par exemple un ventilateur de plafond). La société Motive a trouvé la solution aux deux problèmes avec NEO-WiFi, un système breveté, facilement utilisable, IP65 (Fig.2), avec commande amovible et à



distance (sans fil), alimenté par induction (Fig.1) lorsqu'il est placé dans son compartiment sur le moteur ou à batterie lithium rechargeable (Fig.14). NEO-WiFi possède les performances les plus avancées par rapport aux autres variateurs et, grâce à ses



solutions innovantes, c'est un système intégré clé en main compétitif et intuitif dont tous les composants, le moteur, le variateur, la commande ont été conçus pour un usage à l'extérieur, avec télécommande de série. Les fabricants des pompes, des ventilateurs et d'autres machines peuvent ainsi offrir un produit fini "prêt à l'emploi", sans opérations d'installation. Les clients devront seulement brancher la fiche indépendamment du lieu d'installation et décider ou tenir le clavier.

Ce manuel fournit les informations indispensables au branchement, à la programmation et à l'utilisation de **NEO-WiFi**: Variateur triphasé pour usage industriel. NEO-WiFi a été spécialement conçu pour l'entrainement des moteurs

industriels afin de garantir un contrôle parfait de la vitesse, une économie d'énergie significative et la diffusion de l'usage des variateurs.



Exemples

Le réglage du débit/de la pression/de la force d'une pompe, d'une centrale hydraulique, d'un actionneur hydraulique, d'un aspirateur, d'un ventilateur, d'un compresseur, etc. a normalement lieu à travers des vannes, grilles, ou robinets. Si on a ce type d'étranglement, cela veut dire que l'on a choisi de ne pas utiliser de variateur électronique de vitesse (convertisseur).

Dans ce cas les inconvénients sont nombreux : impossibilité de programmer des rampes de montée ou d'arrêt, de synchroniser plusieurs appareils, moins de possibilités d'interaction avec d'autres machines et de commandes (par exemple un transducteur de pression), moins d'accès aux commandes, plus de bruit, plus de courants de démarrage et surtout absence d'économie d'énergie. C'est comme régler la vitesse d'une voiture uniquement en agissant sur le frein.

Un variateur simplifie de plus l'installation car un système à démarrage direct ou un de type étoile/triangle prévoit souvent l'utilisation de contacteurs de puissance spécialement surdimensionnés pour contraster avec les arcs électriques élevés déterminés par les surtensions normalement introduites par ces systèmes de démarrage. De plus, des systèmes de protection du moteur au moyen d'interrupteurs magnétothermiques devront toujours être prévus. Le choix d'un variateur simplifie énormément l'installation d'un système de démarrage et de réglage en intégrant, dans un dispositif unique, tous les composants susmentionnés. Ajoutons ensuite que dans certaines applications le seul prix d'achat de la vanne/grille/robinet (nous pensons par exemple à la vanne proportionnelle d'une centrale hydraulique) dépasse celui du variateur.

Et alors pourquoi ne pas utiliser uniquement des variateurs? Essentiellement pour raisons comme la facilité de montage (présumée) par rapport à un dispositif électronique à câbler et à programmer, l'encombrement réduit, le nécessaire degré de protection IP contre les poussières et les liquides, la simplicité d'utilisation pour l'utilisateur d'un robinet, la difficulté de fixer et intégrer le variateur avec sa cabine, et l'accessibilité des commandes. Parfois aussi le coût du variateur peut être considérable, surtout quand on ajoute à celui-ci celui d'une cabine et des câbles.

Avec NEO-WiFi ces raisons ne sont plus valables. Il ne reste que les avantages du variateur. En effet :

- NEO-WiFi est un motovariateur, et en tant que tel il élimine les câbles et les armoires, l'étude, l'installation, le câblage, et le test du système moteur+variateur, ainsi que les risques liés à des éventuelles erreurs.
- Etant donné qu'il ne nécessite ni de câbles ni de cabine, et faisant partie intégrante du moteur, il n'encombre pas
- La programmation est plus simple que l'utilisation de la télécommande du téléviseur
- Le clavier de NEO-WiFi est amovible et peut être utilisé à distance sans fil et placé n'importe où, jusqu'à 20m de distance.
 Aucun câblage, aucun câble. Le claveier n'a pas besoin de câblages car il est alimenté par induction quand il est placé dans son logement sur le moteur ou dans le dispositif "BLOCK", ou par batteries lithium rechargeables. Imaginez par exemple de pouvoir avoir un ventilateur de plafond avec variateur de vitesse et de le contrôler où vous voulez sans coûts d'installation
- Même un enfant saurait utiliser un dispositif avec un bouton rouge, un vert, un interrupteur gauche-zéro-droite et un bouton de réglage
- NEO-WiFi est IP65. Son boitier de commande est IP67









2. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Fig.2



Caractéristiques	Symbole	U.o.M.	NEO-WiFi- 3kW	NEO-WiFi- 4kW	NEO-WiFi- 5.5kW	NEO-WiFi- 11kW	NEO-WiFi- 22kW
Indice de protection*	IP				IP65		
Tension d'alimentation	V _{1n}	V			3x 200-460		
Fréquence d'alimentation	f _{1n}	Hz			50-60		
Tension maximum de sortie	V ₂	V			= V1n-5%		
Fréquence de sortie	f ₂	Hz		200% f	f _{1n} [f ₂ 100Hz avec f _{1i}	_n 50Hz)]	
Courant nominal en entrée	I _{1n}	Α	7.5	11	15	23	47
Courant nominal en sortie (au moteur)	I _{2n}	Α	7.0	10	14	22	45
Courant maximum continu en sortie	Courant maximum continu en sortie I ₂ A I _{2n} + 5%						
Rapport maximum Couple de démarrage/Couple nominal	Cs/Cn	Nm	150% 3kW	150% 4kW	150% 5.5kW	160% 11kW	150% 22kW
Courant maximum de démarrage	I _{2max}	Α	10.5	15	21	35	67
Température de stockage	T _{stock}	°C			-20 ÷ +60		
Température ambiante de fonctionnement	T _{amb}	°C	-20 ÷ +40 (-	20 seulement avec	variateur alimenté	et pre-heating fond	tion activée)
Humidité relative maximum		% (40°C)			50		
Distance max. communication sans fil clavier-variateur en plein air		mt			20		
	(50;25)	%	4.1 (IE2)	3.8 (IE2)	3.4 (IE2)	2.5 (IE2)	2.0 (IE2)
	(50;50)	%	4.6 (IE2)	4.2 (IE2)	3.8 (IE2)	2.9 (IE2)	2.4 (IE2)
Pertes de puissance (% vitesse du moteur ; % couple de charge)	(50;100)	%	5.6 (IE2)	5.3 (IE2)	4.9 (IE2)	4.2 (IE2)	3.8 (IE2)
((90;50)	%	4.9 (IE2)	4.6 (IE2)	4.2 (IE2)	3.2 (IE2)	2.8 (IE2)
	(90;100)	%	6.7 (IE2)	6.4 (IE2)	6.0 (IE2)	5.4 (IE2)	5.0 (IE2)
Pertes en veille		W	4	4	4	6	10

Tableau 1: conditions de fonctionnement




Autres caractéristiques	NEO-WiFi- 3kW	NEO-WiFi- 4kW	NEO-WiFi- 5.5kW	NEO-WiFi- 11kW	NEO-WiFi- 22kW
Système commande moteur	V/F	V/F	V/F	vectoriel	vectoriel
Commande moteurs synchrones	NON	NON	NON	en option	en option
Programmateur à horloge incorporée avec batterie (pour permettre de planifier démarrages et d'arrêts)	NON	NON	NON	OUI	OUI
CEM pour ENVIRONNEMENT INDUCTRIEL (réf. EN 50081-1, p. 5)	OUI	OUI	OUI	OUI Class A – Cat C2	OUI Class A – Cat C2
CEM pour ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL LEGER (réf. EN 50081-1, p. 5)	OUI Class A – Cat C1	OUI Class A – Cat C1	OUI Class A – Cat C1	en option	en option
Sectionneur triphasé	en option cod.INTEM3X32A	en option cod.INTEM3X32A	en option cod.INTEM3X32A	en option cod.INTEM3X32A	en option cod.INTEM3X63A
Protocole de communication (de juillet 2014)	MODBUS RS485	MODBUS RS485	MODBUS RS485	MODBUS RS485	MODBUS RS485
Résistances freinage internes	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

Pour des conditions d'utilisations différentes, contactez notre Service technique

*L'indice de protection IP65 se réfère au boîtier du variateur et au clavier amovible logé dans le couvercle du variateur ou lorsque le variateur et le clavier sont éloignés l'un de l'autre. Ceci est impossible grâce à :

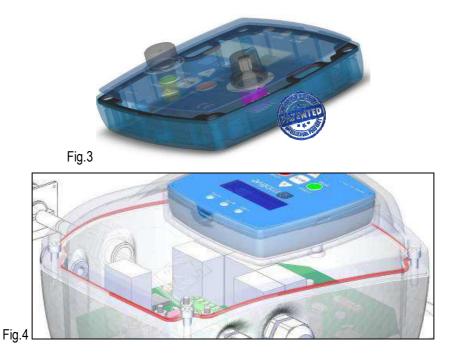- l'adoption d'un système d'alimentation à induction (Fig.1) plutôt que des connexions "mâle-femelle,
- la géométrie des boîtiers de ces deux composants
- des joints spéciaux de scellement du clavier (Fig.3) et du boîtier du variateur (Fig.4)





NEO-WiFi et CEM = Fonctionnement sûr



Il ne vous est jamais arrivé d'avoir un dysfonctionnement irrégulier et inexplicable d'un appareil électrique/électronique? Par exemple un portail automatique, un ordinateur, un API, un interrupteur différentiel... Si vous n'avez pas trouvé le défaut, celui-ci résidait probablement dans la compatibilité électromagnétique du dispositif (pas assez immunisé contre les perturbations électriques/électromagnétiques qu'il recevait de la ligne d'alimentation ou transmis dans l'air) ou dans celle d'autres appareils qui n'ont pas présenté de problèmes de fonctionnement mais qui le dérangeaient. La compatibilité électromagnétique est une exigence prescrite par la loi mais aussi par la nécessité de garantir le fonctionnement de chaque appareil électrique/électronique, en fonction duquel celui-ci doit en pratique :

- limiter les émissions de perturbations électriques et électromagnétiques pouvant interférer avec le fonctionnement d'autres dispositifs, en dessous de seuls précis, aussi bien transmises dans l'air que conduites dans la ligne d'alimentation ou dans les circuits de masse:
- être immunisé contre une série de perturbations conduites et transmises pouvant être présentes dans l'environnement où il est destiné à fonctionner.

Il s'agit donc non seulement de préserver le fonctionnement du variateur, mais aussi de protéger de lui tous les autres appareils. La compatibilité électromagnétique est donc le résultat de la coexistence sans interférence réciproque des appareils dans un même espace.

Dans un environnement industriel le niveau d'immunité doit être plus haut par rapport à d'autres, mais, en contrepartie, dans un environnement domestique, commercial ou d'industrie légère, il est nécessaire de limiter les potentielles émissions de perturbations plus que dans un environnement industriel Ainsi, les normes définissent ces deux environnements :

ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL LEGER (réf. EN 50081-1, point 5)

Il s'agit des lieux résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère, aussi bien intérieurs qu'extérieurs.

Les lieux caractérisés par une alimentation de 50 à 1000V directement fournie par le réseau public sont considérés comme des lieux résidentiels, commerciaux ou de l'industrie légère.



ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

(réf. EN 50081-2, point 5)

Les environnements industriels sont caractérisés par l'existence d'une des conditions suivantes ou plus :

- des appareils industriels, scientifiques ou médicaux sont présents;
- des charges inductives et capacitives sont fréquemment commutées:
- les courants et les champs magnétiques associés sont élevés.





La partie que nous avons soulignée de la première définition contredit une croyance récurrente : en effet, pour la norme CEM, les environnement qui souvent sont considérés uniquement comme "environnement industriel" sont en réalité aussi des "environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère". En revanche, la très grande majorité des entreprises rentrent dans la définition d'industrie légère et leurs installations et équipements doivent par conséquent respecter les exigences indérogeables des deux environnements.

Malgré cela, la plupart des variateurs triphasés circulant sur le marché sont déclarés conformes à la norme qui concerne le seul contexte industriel et, parfois, c'est aussi pour cela qu'ils posent certaines limites.

Ce préambule fait, souhaitant parler des avantages CEM de NEO-WiFi, nous en citons les deux principaux

1. distance maximum entre variateur et moteur

Dans une installation normale moteur/variateur il faut réduire les capacités parasites du système et, pour cela, mais pas avec NEO-WiFi, les câbles de connexion moteur/variateur doivent être courts et de type blindé, ou bien non blindés mais insérés dans un conduit ou un tuyau métallique branché à la terre. Ceci aussi parce que les câbles de raccordement variateur/moteur émettent aussi des ondes radio. Il n'est en effet pas inhabituel que les producteurs de variateurs, dans leur déclaration de conformité, précisent par honnêteté à quelle longueur maximum du câble de raccordement moteur-variateur cette déclaration est à considérer comme valide.

Avec un motovariateur, ce problème n'existe pas, parce que moteur et variateur sont un ensemble. Si toutefois nous nous trouvions dans l'impossibilité de commander le motovariateur dans sa position (sous un tapis de transport, dans le lieu étroit où a été mise une centrale hydraulique, sur un ventilateur industriel accroché au plafond, etc.), avec un motovariateur normal nous devrions dans tous les cas avoir un dispositif de commande relié au moyen d'un câble au variateur. Ce problème n'existe pas avec NEO-WiFi, car son boitier de commande amovible est connecté au variateur par des fréquences radio autorisées et testées,

2. l'installation de filtres anti-perturbation supplémentaires

Pour rendre un variateur compatible, le producteur devra prendre en compte les coûts supplémentaires, tels que l'insertion de composants, blindages et filtres. Pour offrir un prix "apparemment" plus attrayant, un échappatoire fréquent est celui de ne pas intégrer dans le variateur tout ce qui sert et résoudre le problème en prescrivant dans le manuel d'utilisation d'acheter séparément et d'installer des filtres anti-perturbation. L'acquéreur non attentif pourra donc penser à tort qu'il a économisé, pour comprendre ensuite, en lisant le manuel, que s'il veut respecter les lois en vigueur et éviter des problèmes



de fonctionnement du variateur ou d'autres dispositifs présents dans le même environnement, il devra faire face à des coûts supplémentaires en matériel et installation

Une autre habitude est celle d'installer des variateurs adaptés uniquement à l'environnement industriel bien que l'on se trouve dans des entreprises avec une alimentation directement fournie par le réseau public, mettant à risque le fonctionnement des autres dispositifs. On laisse ainsi au client final le problème de comprendre pourquoi un portail automatique, un ordinateur, un API, un interrupteur différentiel de protection, ou d'autres dispositifs électroniques dans le même environnement commenceront à avoir des problèmes qui ne seront pas confirmés ni résolus par les fournisseurs de ces derniers.

NEO-WiFi a été conçu comme motovariateur "plug-in", pour éviter les coûts de matériel et le travail supplémentaire à l'acquéreur, et ne pouvait pas ne pas prendre en compte, dans une optique professionnelle, le fait d'être conçu pour l'environnement auquel il est destiné sans ajouter d'autres matériels et de coûts d'installation.

De façon très atypique, ainsi, dans le projet NEO-WiFi-3 Motive s'est préoccupé de le rendre compatible non seulement à l'environnement industriel, avec une immunité élevée, mais aussi d'en limiter les émissions en dessous des seuils les plus restrictifs prescrits pour l'environnement domestique, commercial et industriel léger, sans la nécessité d'ajouter extérieurement d'autres filtres. NEO-WiFi-11kW, en revanche, étant plus puissant, est de série adapté à une installation dans l'environnement industriel mais requiert l'installation d'un filtre en option anti-perturbation externe pour le rendre adapté à l'environnement domestique, commercial et industriel léger également.



3. MOTEURS POUVANT ÊTRE BRANCHÉS

Tab. RP: Plage des puissances des moteurs pouvant être branchés*

Moteur kW	0,13	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	1,9	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22
NEO-WiFi-3											sv								
NEO-WiFi-4																			
NEO-WiFi-5.5																			
NEO-WiFi-11															sv	SV+F			
NEO-WiFi-22																			



SV= puissance applicable seulement avec ventilation assistée (chap.4)



F= nécessaire aussi 2 ventilateurs internes (chap.4)

^{*} en réalité les variateurs ne doivent pas être dimensionnés par puissancekW (ils sont classés par puissance uniquement par simplicité et habitude), mais par courant A fourni en régime continu. La courant A est inversement proportionnelle à la tension V.



La puissance applicable dépend des caractéristiques électroniques de NEO-WiFi et de la capacité dissipative de son boîtier. Par conséquent, il est interdit d'utiliser la carte électronique dans les boîtiers autres que le boîtier original en démontant la carte électronique pour la montée dans un autre conteneur. Ce déplacement pourrait compromettre en outre les caractéristiques d'isolation électrique et de sécurité du dispositif entraînant l'annulation de la garantie



Tab. RD : Plage des dimensions des moteurs CEI pouvant être branchés

Moteur IEC	63	71	80	90S	90L	100	112	132S	132M	160	180	200
NEO-WiFi-3	Х	Х	Χ	Х			* X	*X	*X			
NEO-WiFi-4				Χ	Х	Х				Х		
NEO-WiFi-5.5				Χ	Χ	Χ				Χ		
NEO-WiFi-11				Χ	Χ	Χ				Χ		
NEO-WiFi-22												Χ


*. Après avoir agrandi la lumière comme dans le chap.4

X. Adaptateur mécanique nécessaire, chap.4



Pourquoi doit-on brancher des moteurs de dimension 112 et 132 à un NEO-WiFi-3kW ou des moteurs de dimension 160 à un NEO-WiFi-11 kW? Parce que les moteurs ayant plus de 4 pôles peuvent avoir des dimensions supérieures (par exemple, 112M-6 2,2kW, 132S-6 3kW, 132S-8 2,2kW et 132M-8 3kW).

Il est important que le moteur soit approprié à être alimenté par un variateur. Une exigence fondamentale est qu'il doit avoir une isolation renforcée entre les phases du bobinage. En outre, nous avons besoin d'une absorption de courant limité et une faible température de chauffage du moteur. Les moteurs Motive de la série Delphi sont préparés de série pour être alimentés par variateur.





4. FIXATION DU NEO-WIFI

4a. Dimensions

NEO-WiFi-3 et clavier

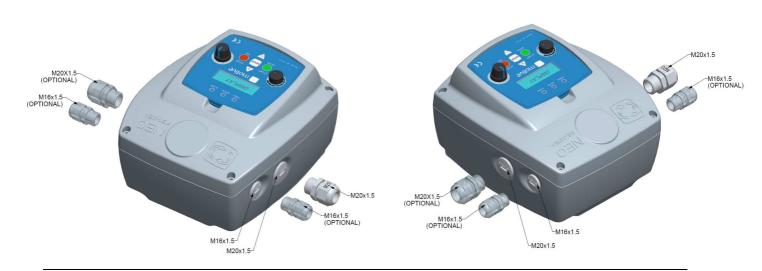















NEO-WiFi-4 - NEO-WIFI-5.5 - NEO-WIFI-11





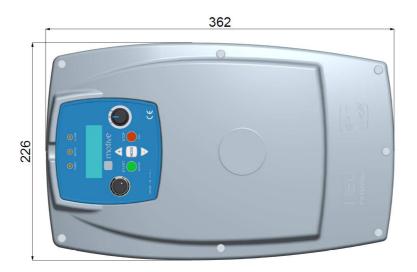








NEO-WiFi-22



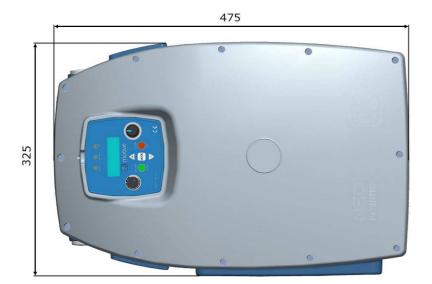












	Dimensions NEO-WiFi + moteur									
i-3			iFi-4 NEO-V IEO-WiFi-11		NEO-WiFi-22					
	L	AD1	AD2	L	AD1	AD1 AD2				
	264									
	278									
	288									
	=	24	12	431						

		NEO-WiFi-3		NEO-WiFi-4 NEO-WiFi-5.5 NEO-WiFi-11			NEO-WiFi-22			
Moteur IEC	AD1	AD2	L	AD1	AD2	L	AD1	AD2	L	
63	188	202	264							
71	195	208	278							
80	211	224	288							
90S	215	228	=	24	242 431					
90L	196	209	=	242 431						
100L	210	223	=	25	51	438				
112	233	246	=	26	61	447				
132S	252	265	=	27	74	475				
132M	252	265	=	27	74	=				
160M				34	12	=	33	35	640	
160L							33	35	=	
180M								50	=	
180L								50	=	
<u>, </u>	•									

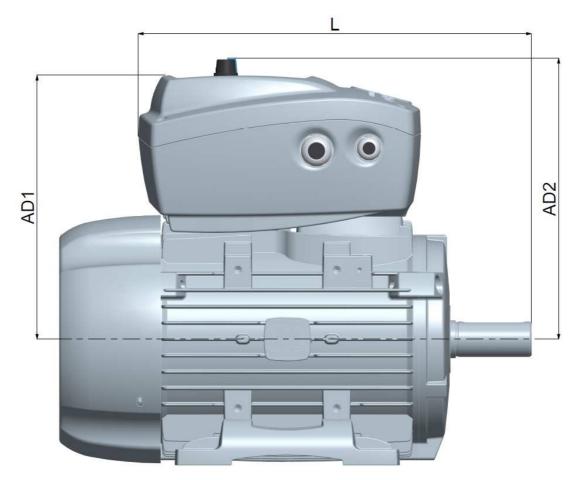




4b. Montage sur moteur


La fixation mécanique aux fentes (Fig.5) permet au boîtier du NEO-WiFi d'être fixé sur une large gamme de moteurs motive série Delphi de la taille 71 à la taille 160 (Tab. RD)

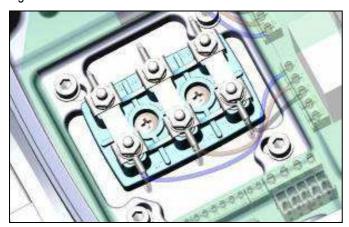Fig.5






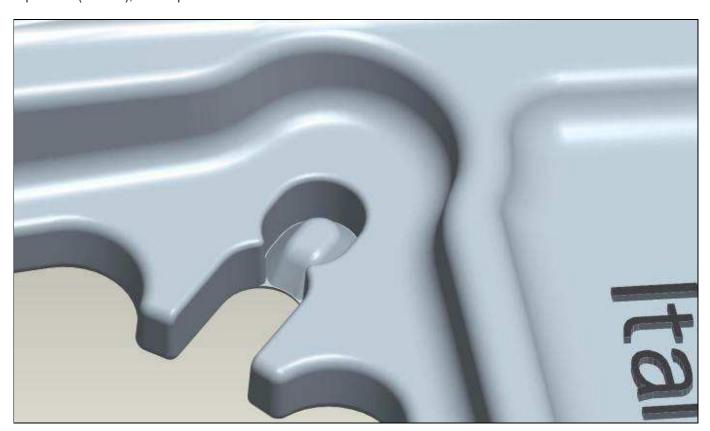Les lumières pouvant être agrandis, permettent au NEO-WiFi-3kW d'élargir son champ d'utilisation aux moteurs de tailles supérieures (Tab. RD), comme présenté ci-dessous






Comment agrandir la lumiére :

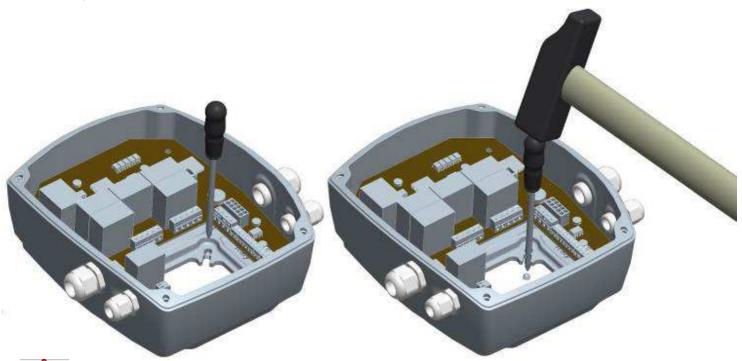

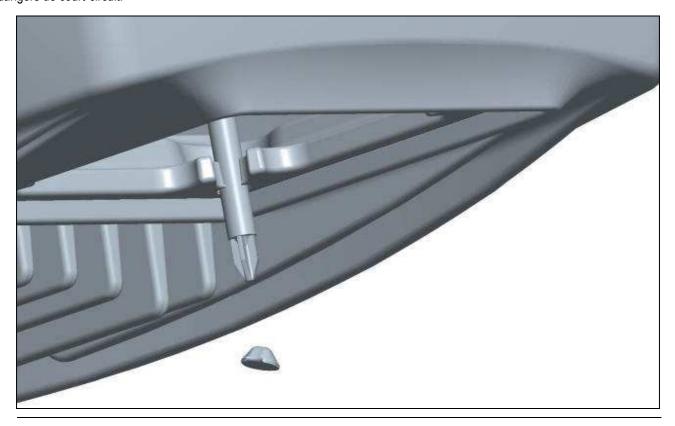
Veillez à ne pas jeter les parties métalliques ou les morceaux de fil dans le conteneur du variateur, pouvant entraîner des dangers de court-circuit.






Pour le branchement entre NEO-WiFi-3kw et les moteurs marqués par X sur le tableau "Tab. RD", des adaptateurs mécaniques spécifiques sont nécessaires. Voir les images ci-dessous.

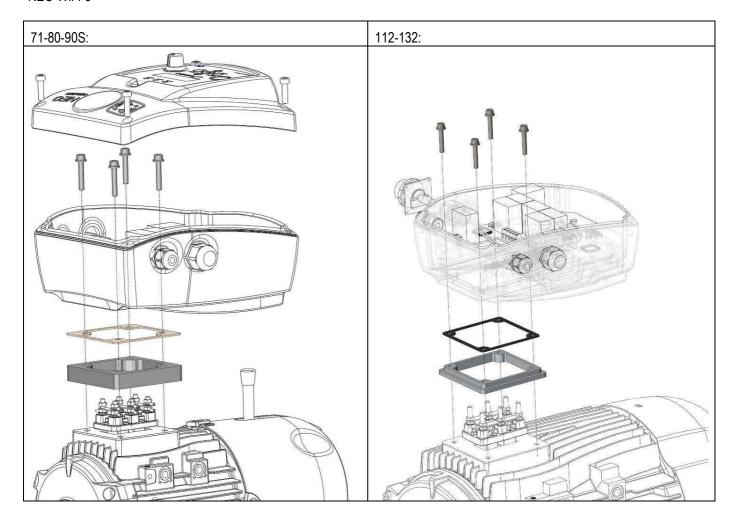NEO-WiFi-3







NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 - NEO-WiFi-11

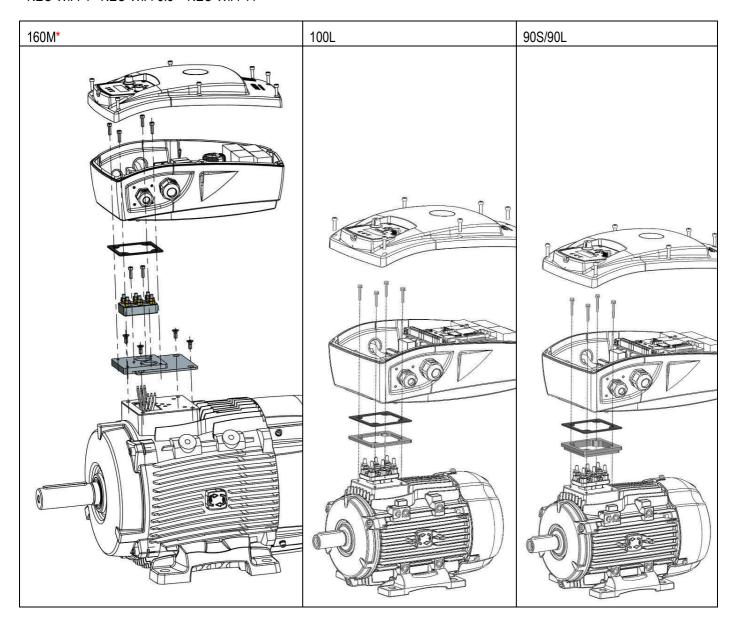



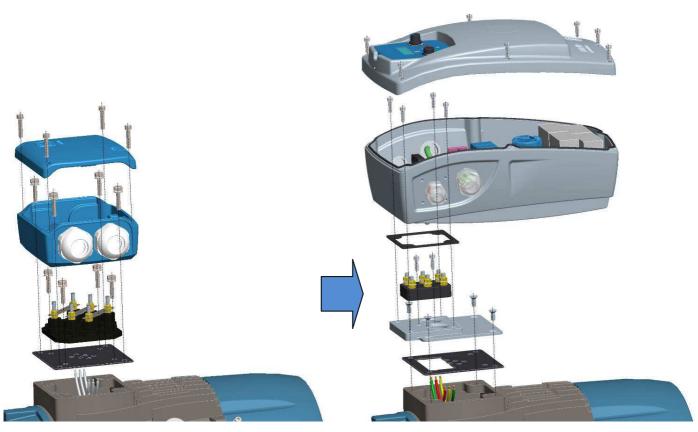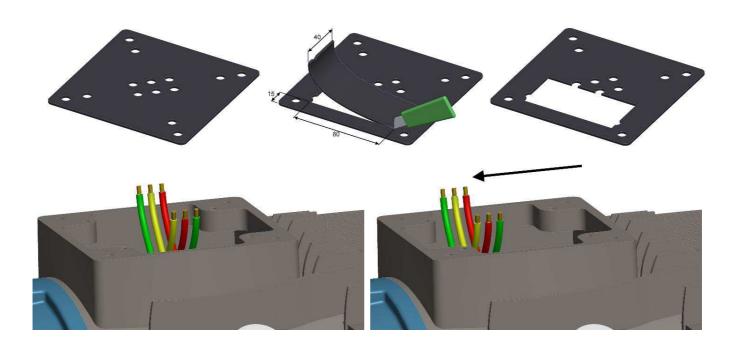
* NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 - NEO-WiFi-11 + moteur 160M







NEO-WiFi-22 + moteur 200

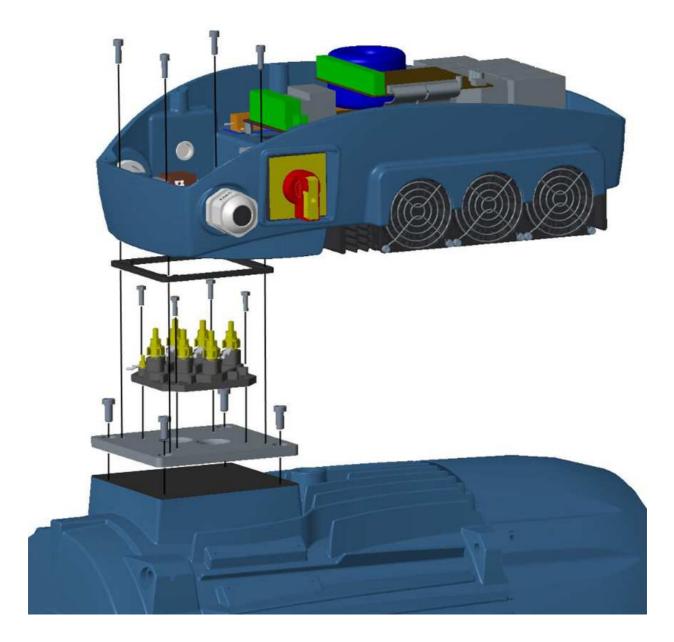

Do not lift or transport the motor connected to the inverter by gripping the inverter box.



4b.1. Ventilation assistée moteurs

Ne pas soulever ou transporter le moteur branché au variateur en saisissant le boîtier du variateur. Si le variateur est utilisé à des fréquences inférieures à <u>50Hz</u>, il sera nécessaire d'utiliser des moteurs avec ventilation assistée :




Dans certaines tailles de moteurs (ex. : IEC80), il peut se produire une interférence mécanique entre le carter de la plaque à bornes de la ventilation assistée et le boîtier du NEO-WiFi. Dans ces cas, vous pouvez tourner de 90° la ventilation forcée comme sur la figure suivante :



Moteur IEC	71	80	90S	90L	100	112	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200
NEO-WiFi-3	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	↑	↑	↑	↑	↑					
NEO-WiFi-4			\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	↑	↑	↑			
NEO-WiFi-5.5			\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	↑	\uparrow	↑			
NEO-WiFi-11			\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	↑	↑	↑			
NEO-WiFi-22									\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	↑	↑



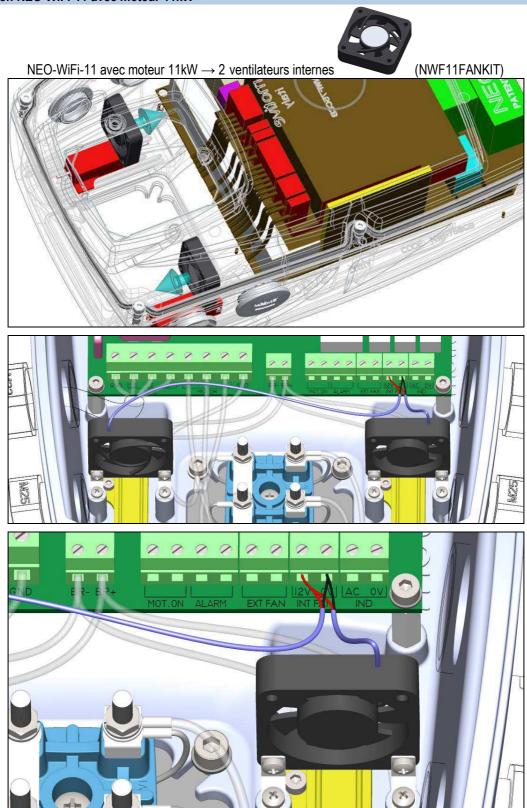
4b.2. Ventilation NEO-WiFi-11 avec moteur 11kW





4b.3. Le levier de déblocage du frein du moteur-frein

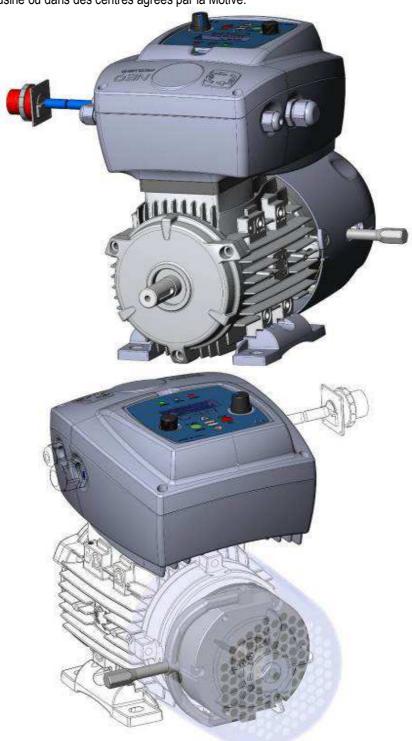Pour certaines tailles de moteurs freins, il pourrait y avoir une interférence mécanique entre NEO-WIFI et le levier de déblocage du frein s'il est placé en haut. Dans ces cas, le levier de déblocage peut être démonté en le dévissant ou (s'il est utile de le maintenir) en tournant de 90° (tailles 71-80) ou 120° le bouclier arrière du moteur ainsi que le frein et le capot ventilateur. Cette opération ne peut être effectuée qu'en usine ou dans des centres agréés par la Motive.





4c. Montage mural - NEO-WALL (optional)

Si un montage mural est nécessaire, par exemple lorsque la pompe submersible est utilisé, vous pouvez utiliser NEO-WALL (instructions de montage et connexions électriques fournies avec chaque kit).

NEO-WALL3









NEO-WALL11





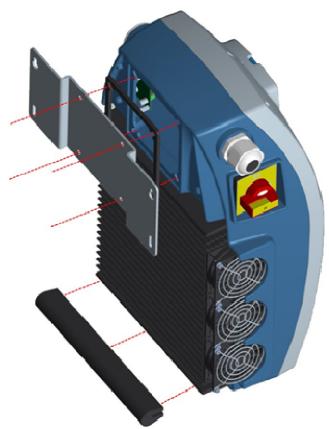




NEO-WALL22









4d. Clavier

Le clavier est fourni en deux versions :



Grâce à 4 aimants intégrés dans le boîtier du clavier (Fig.6), le boîtier est en sécurité dans son compartiment spécifique indépendamment de la position de montage.



Un autre avantage de ce système est qu'il permet aux claviers d'être tournés en 4 positions selon vos préférences





En cas d'extraction du clavier du boîtier de NEO-WiFi, il peut être fixé sur une paroi de deux manières.

• Si la paroi est métallique, l'on peut exploiter le magnétisme des 4 aimants du clavier (Fig.7).





• En alternative, vous pouvez le placer par encastrement sur 2 chevilles en exploitant les fentes spécifiques à l'arrière du boîtier (Fig.8)






Fig.8



4d.1. Batteries du clavier

Avant de commencer à utiliser le clavier pour la première fois, recharger les batteries pendant 10 heures: laisser le clavier repos à l'intérieur de son siège dans NEO-WiFi (avec moteur à l'arrêt) ou à l'intérieur BLOCK, tandis que le bloc ou NEO-WiFi sont alimentés. Chaque clavier est déjà équipé de deux batteries rechargeables type 250BVH (Diamètre=25 mm, hauteur 6.4 mm, 1.2 Vdc, 250 mAh)







Figure 14 - Schéma arrière carte logique

- Lorsque les batteries rechargeables sont normalement maintenues chargées, elles peuvent durer des années. En cas de permanence totale sans charge pendant longtemps, son remplacement peut s'avérer nécessaire.
- Durée de la charge : avec l'écran toujours allumé, environ 1 heure (N.B. il sera difficile pour le client de manœuvrer continuellement les boutons pendant ce temps) en veille, le temps est indéfini, car il n'y a pas d'absorption de courant tant que le bouton MODE n'est pas enfoncé pour réactiver le clavier et son écran ;
- Durée de la recharge complète avec le clavier dans le couvercle du variateur ou dans BLOCK : environ 1 heure ;


Pour démonter les batteries, il faut ouvrir le panneau de contrôle et les extraire des deux logements métalliques vers l'extérieur. Contrôler l'absence d'oxyde sur les contacts.





En présence du sélecteur et du potentiomètre, dévisser obligatoirement les 4 vis M4 placées au sommet de la carte écran. L'extraire jusqu'à permettre l'extraction des batteries et leur remplacement ; à la fin de l'opération, visser la carte au couvercle du clavier.


Ne pas visser trop fortement pour ne pas endommager les sièges des vis.






4d.2. BLOCK -chargeur du clavier à induction pour montage mural

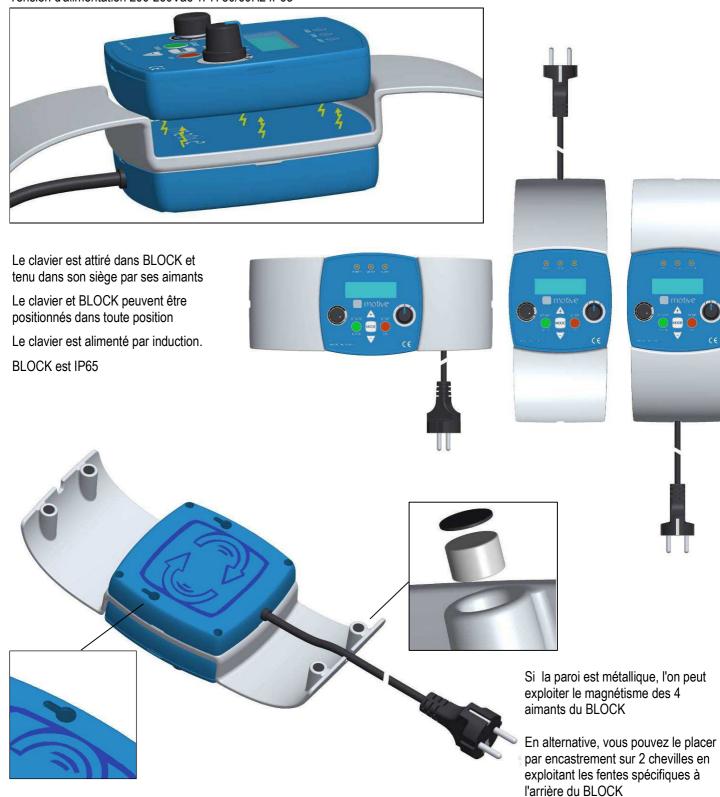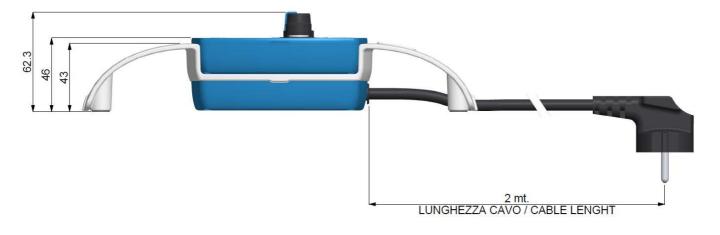Tension d'alimentation 200-260Vac 1PH 50/60Hz IP65













5. MONTAGE ÉLECTRIQUE

5a. Mise en garde



Les opérations d'installation ne doivent être exécutées que par du personnel expert et qualifié.

Toute opération avec boîtier du variateur ouvert doit être effectuée après au moins 1 minute de coupure de alimentation du réseau au moyen de l'interrupteur spécifique ou par débranchement physique de la prise d'alimentation du câble. Pour être sûr que les condensateurs internes sont complètement déchargés et qu'il est donc possible d'effectuer une opération de maintenance, il faut attendre que la DEL interne située sur la

carte de puissance, sur la partie inférieure (diode verte D26K) s'éteigne. Débrancher toujours NEO-WiFi de l'alimentation électrique avant d'effectuer une opération sur les parties électriques ou mécaniques de l'installation.

Lire ce manuel d'instruction et celui du moteur (téléchargement sur www.motive.it) avant l'installation.

Si le produit présente des signes évidents d'altération, ne pas continuer avec l'installation et contacter le service Après-Vente.

Respecter scrupuleusement les normes en vigueur sur la sécurité et la protection contre les accidents.

La tension d'alimentation doit correspondre à celle requise par l'onduleur (chapitre 2).


Avant de ouvrir le boitier, sectionner le réseau électrique d'alimentation du variateur en intervenant sur l'interrupteur sectionneur en amont ;

Concernant la compatibilité électromagnétique, il est nécessaire que les câbles d'alimentation de NEO-WiFi soient de type écran (ou blindé) avec chaque conducteur de section supérieure ou égale à 1.5 mm2. L'écran des conducteurs doit être branché à la terre des deux côtés.

Pour éviter que la boucle de masse puisse créer des perturbations radiées (effet antenne), le moteur actionné par NEO-WiFi doit être mis à la terre individuellement, toujours avec embranchement à basse impédance.


Les chemins des câbles d'alimentation du réseau et moteur-variateur doivent être le plus possible éloignés. Ne pas créer de boucle. En cas d'intersection, les directions doivent être à 90° pour produire le minimum de couplage. Le non-respect desdites conditions pourrait compromettre totalement ou partiellement l'effet du filtre anti-perturbation.

Dans certains cas, pour éliminer complètement certaines perturbations (radiées ou conduites) auxquelles sont soumis les appareils très sensibles de l'installation, utiliser un filtre supplémentaire de réseau EMC triphasé (Courant nominal minimum 8 A), à brancher en amont en entrée du variateur.







5b. Branchement électrique de NEO-WiFi



- Ouvrir le boîtier du variateur en dévissant les vis du couvercle :
- Débrancher les connecteurs du câble coaxial de l'antenne (ANT) et l'alimentateur inductif (15Vac) – (Fig. 13) – pour séparer totalement le couvercle du fond boîtier variateur, facilitant ainsi la fixation sur le moteur;
- Brancher les extrémités de la plaque à bornes moteur aux connecteurs de NEO-WIFI comme indiqué sur les Fig. 9, 10, 11 ou 12.



NEO-WiFi-11 / NEO-WiFi-22:

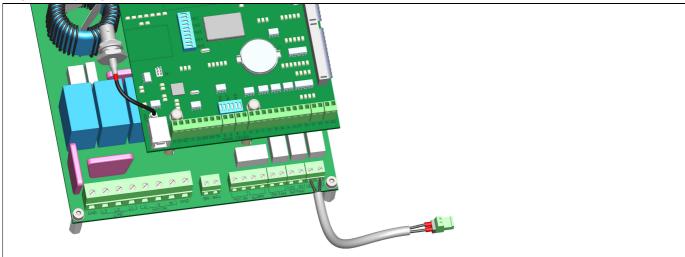



CONNECTEUR POUR CÂBLE COAXIAL SUR LA PUISSANCE : lors de la connexion de la carte de puissance du câble coaxial, ne pas utiliser d'outils métalliques qui pourraient endommager les composants électroniques SMD se trouvant à proximité - ils sont très délicats.



5b.1. Dispositifs de sécurité et de protection

- Conformément à la DIRECTIVE Machines 2006/42/C point 1.2.4.3., il est nécessaire d'installer un dispositif d'arrêt d'urgence comme solution de réserve par rapport à celle d'arrêt par le panneau de commande de NEO. Ce dispositif doit être placé dans un lieu où la machine et son fonctionnement sont constamment et clairement visibles.
- Il est nécessaire que le système auquel est branché le variateur soit conforme aux normes en vigueur sur la sécurité
- Assurer une protection générale appropriée contre le court-circuit sur la ligne électrique.

POWER SUPPLY - EXTERNAL DEVICES CONNECTION

Three phase AC current power supply	Use one withing the limits of the NEO-WIFI as stated in this manual.					
Earth leakage circuit breaker (differential)	Automatic differential switch with IΔn=300mA), B type.					
Line contactor	Useful to switch off the power supply if commanded by a safety circuit. Not to be used to start the system. Type AC1.					
Protection fuses	Compulsory. A fuse is a protection against short circuits. Instead, a magneto-thermal switch would be an overload protection based on absorbed current, but this protection is already incorporated in NEO.					
Line choke (Reactor)	Useful for improving the power factor limiting the harmonics in line, or in the vicinity of large power systems (transformation cabins). Compulsory when the distance between motor and inverter (see wall mounting system) is higher than 50mt.					
✓ Motoinverter	The direct connection with the motor cancels the need for shielded cables compared to a conventional inverter. In case of using NEO WI-FI not on board, use shielded cables and, if the distance to the motor exceeds 25mt, use a series inductance.					



5b.1.1.Tailles des dispositifs de sécurité et de protection

MOTOR POWER	RECOMMENDED FUSE 500VAC CL.H or K5	RECOMMENDED INDUCTANCE	RECOMMENDED CONTACTOR	POWER CABLES SECTION mm ²
Up to 0,37kw at 230Vac	10A	3mH	25A	2,5
Up to 1,1kw at 230Vac	10A	2mH	25A	2,5
Up to 1,8kw at 230Vac	15A	2mH	25A	2,5
Up to 3kw at 230Vac	25A	1,25mH	45A	2,5
Up to 4kw at 230Vac	40A	1,25mH	45A	4
Up to 5,5kw at 230Vac	40A	0,70mH	60A	6
Up to 9,2kw at 230Vac	50A	0,51mH	100A	10
Up to 11kw at 230Vac	70A	0,30mH	100A	16
Up to 0,37kw at 400Vac	5A	3mH	25A	2,5
Up to 0,75kw at 400Vac	10A	3mH	25A	2,5
Up to 1,5kw at 400Vac	10A	3mH	25A	2,5
Up to 2,2kw at 400Vac	10A	2mH	25A	2,5
Up to 4kw at 400Vac	20A	2mH	25A	2,5
Up to 5,5kw at 400Vac	20A	1,25mH	25A	4
Up to 7,5kw at 400Vac	30A	1,25mH	45A	4
Up to 11kw at 400Vac	35A	0,70mH	45A	6
Up to 15kw at 400Vac	45A	0,50mH	60A	16
Up to 18,5kw at 400Vac	60A	0,50mH	100A	16
Up to 22kw at 400Vac	70A	0,30mH	100A	20

The breaking short circuit devices paired with this range must be at least 10KA, if installed in public supply networks. When connecting to a network from a transformer substation dedicated, you must know the value declared by the supplier of the line and use suitable equipment.

Effectuer le branchement à la terre du moteur-variateur avec résistance totale inférieure à 100 milliohm.



5b.2. Branchement électrique de NEO-WiFi à la ligne

Le variateur triphasé **NEO-WiFi** doit être installé sur un moteur asynchrone triphasé avec alimentation dans la plage 200-460 Vac 50/60 Hz. Ci-dessous, nous indiquons la manière d'agir avec les moteurs standards de la ligne Delphi et les moteurs auto-freinant de la ligne ATDC motive.



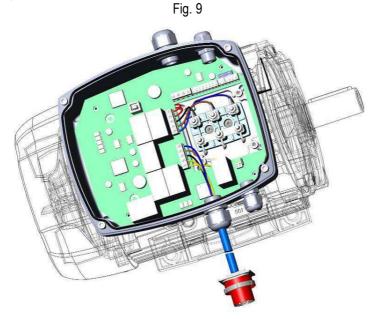
BRANCHEMENTS DE MISE À LA TERRE, importants pour la sécurité électrique des personnes et pour l'élimination des perturbations électromagnétiques conduites dans le réseau :

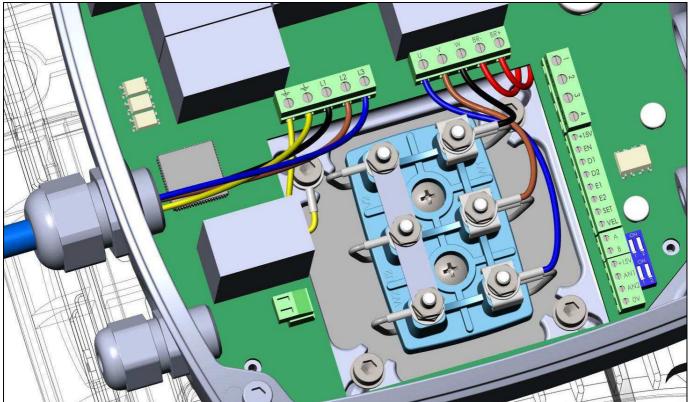
- Petit câble jaune/vert avec œillet M5 d'un côté et embout pré-isolé de l'autre côté, à raccorder entre la carcasse du moteur et l'entrée GND sur la carte de puissance.
- Fil de terre jaune/vert du câble d'alimentation de réseau 400V à raccorder sur l'autre entrée GND de la plaque à bornes présente sur la carte de puissance.




5b.3. Schémas

NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5. Les phases du moteur doivent être branchées en étoile moteur indique 230VΔ/400VY (Figure 9) sur la plaque.











NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5. Fig. 10: Les phases du moteur doivent être branchées en triangle moteur indique sur la plaque 400VΔ/690VY ou 230Δ/400Y avec technique 87 Hz (chap. 5d).

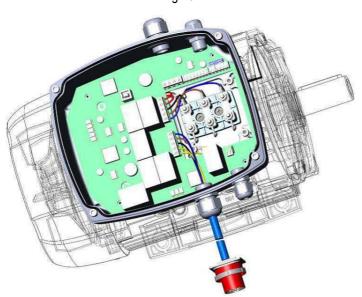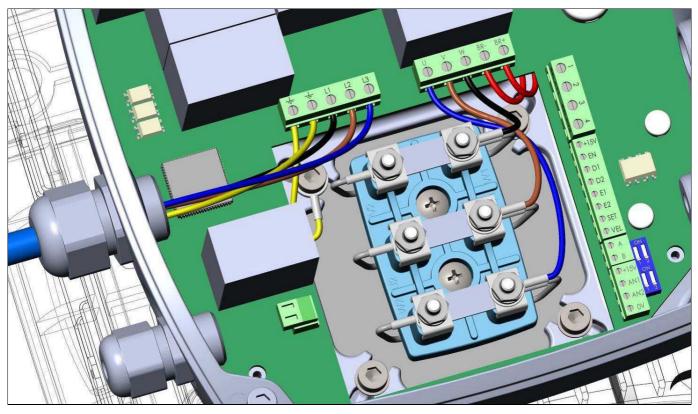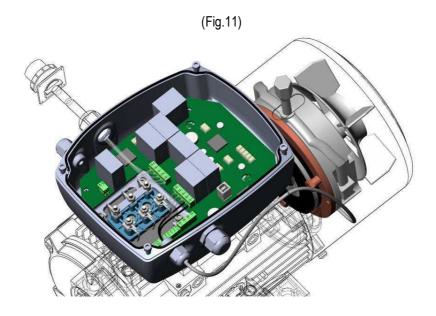
Fig.10

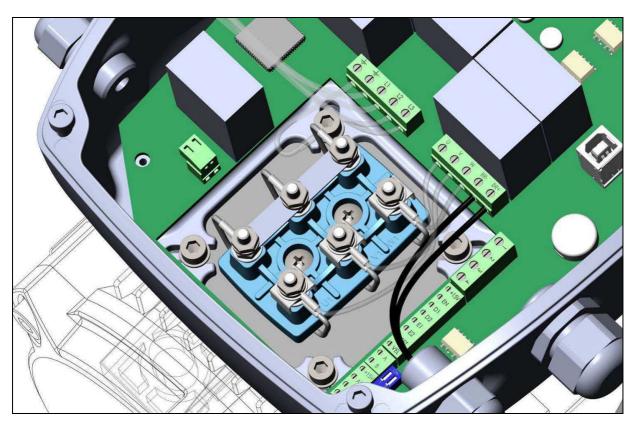








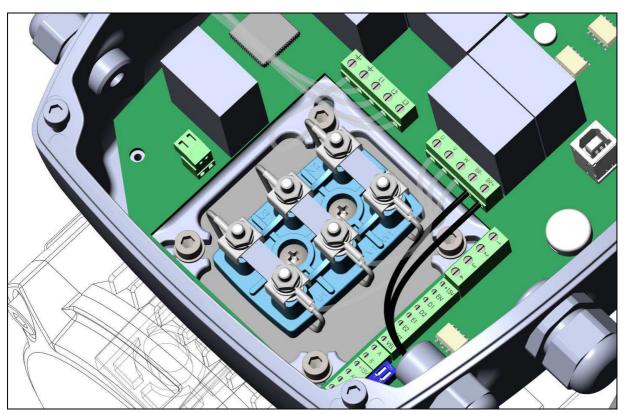

















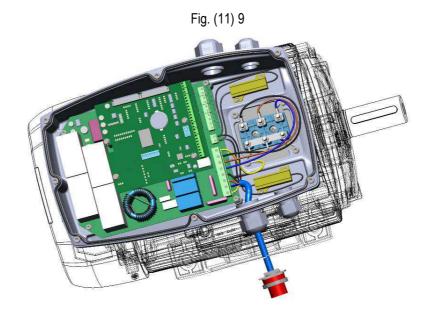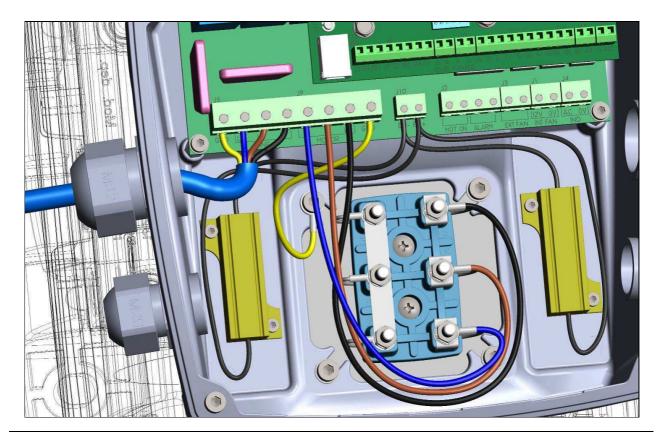NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22. Fig. (11) 9. Les phases du moteur doivent être branchées en étoile indique 230VΔ/400VY sur la plaque.













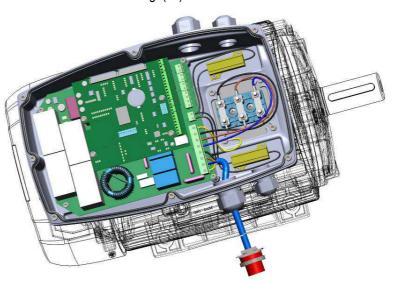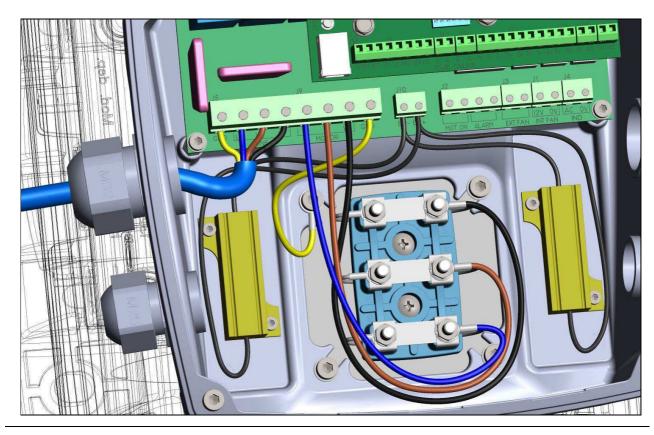NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22. Fig. (11) 10: Les phases du moteur doivent être branchées en triangle indique sur la plaque 400VΔ/690VY ou 230Δ/400Y avec technique 87 Hz (chap. 5d).

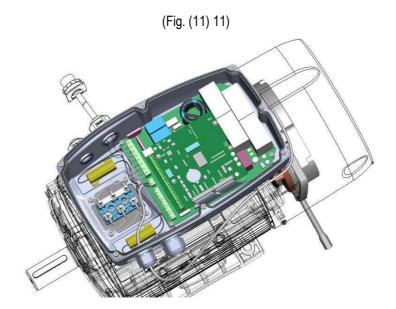


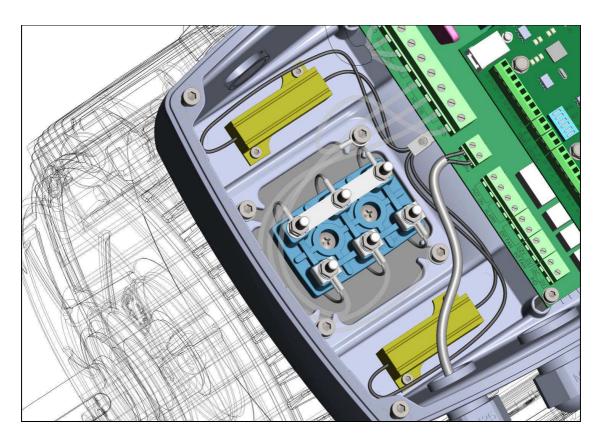






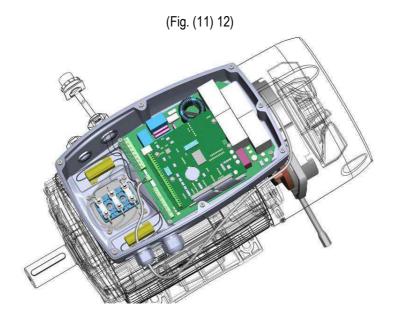


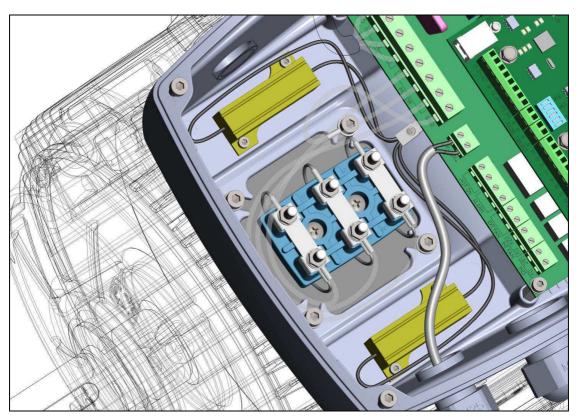


















Avant de brancher les fils du frein aux bornes BR+ et BR-, débrancher des bornes les fils des résistances internes et les isoler, en évitant leur explosion (en configurant sur 1 la fonction correspondante, l'avertissement s'affiche)

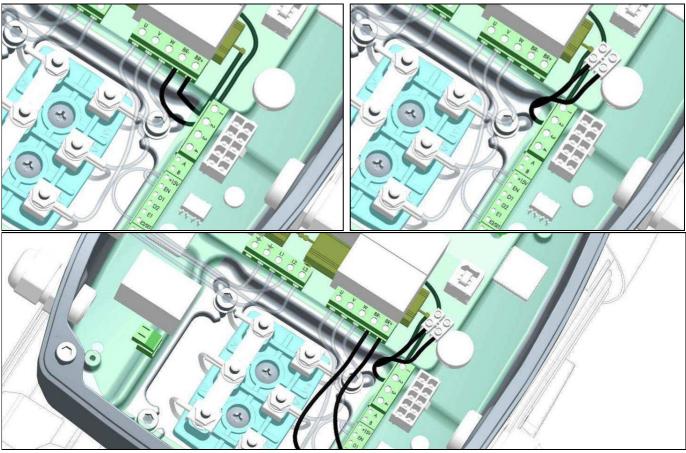
NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5



NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22

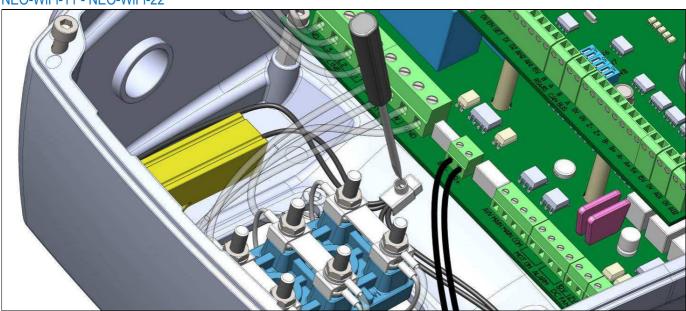




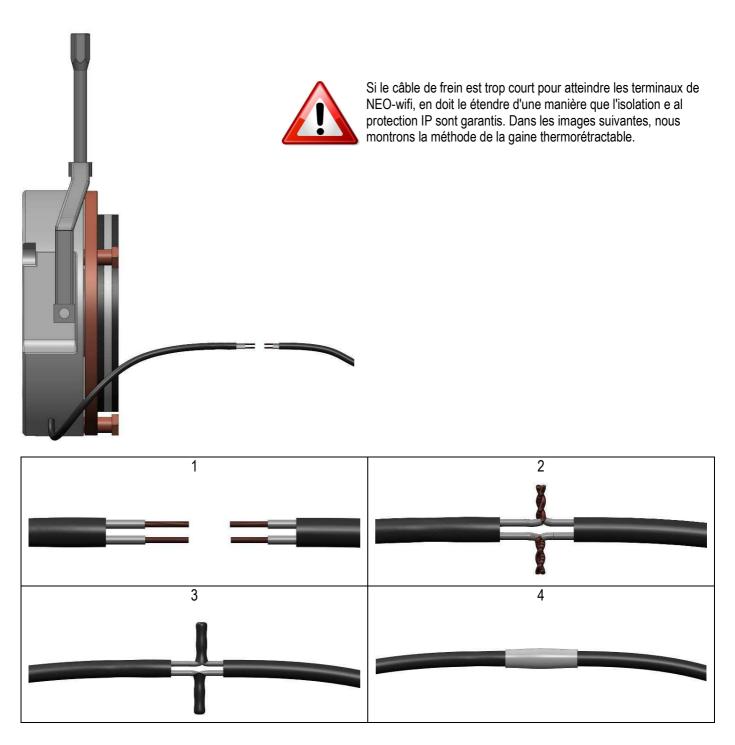





GENERAL WIRING DIAGRAM

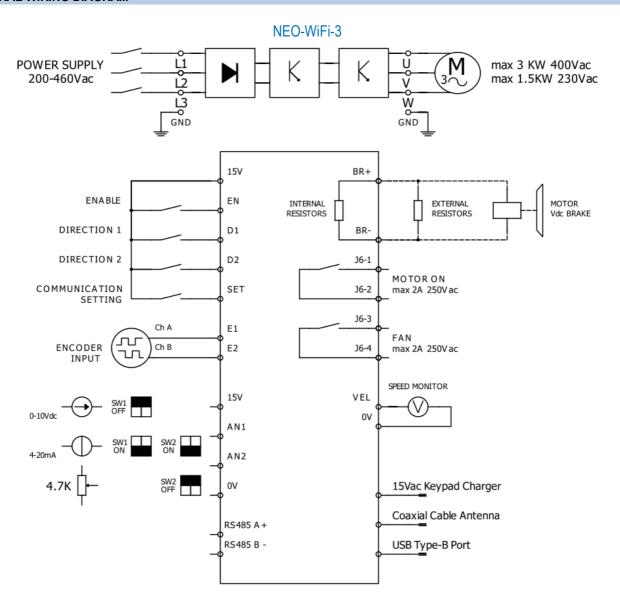




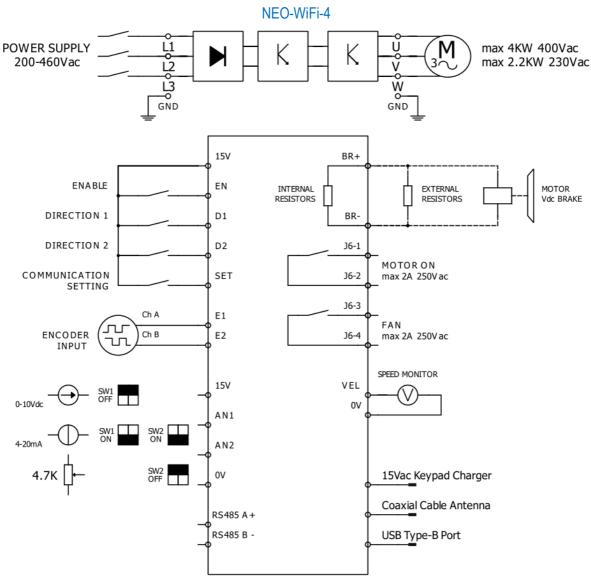




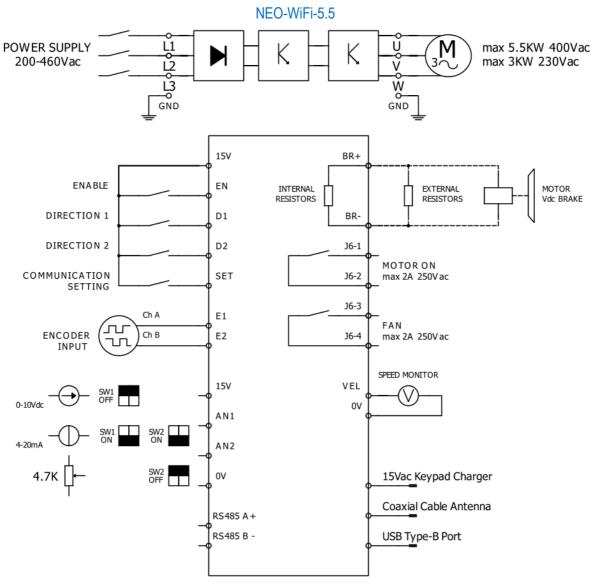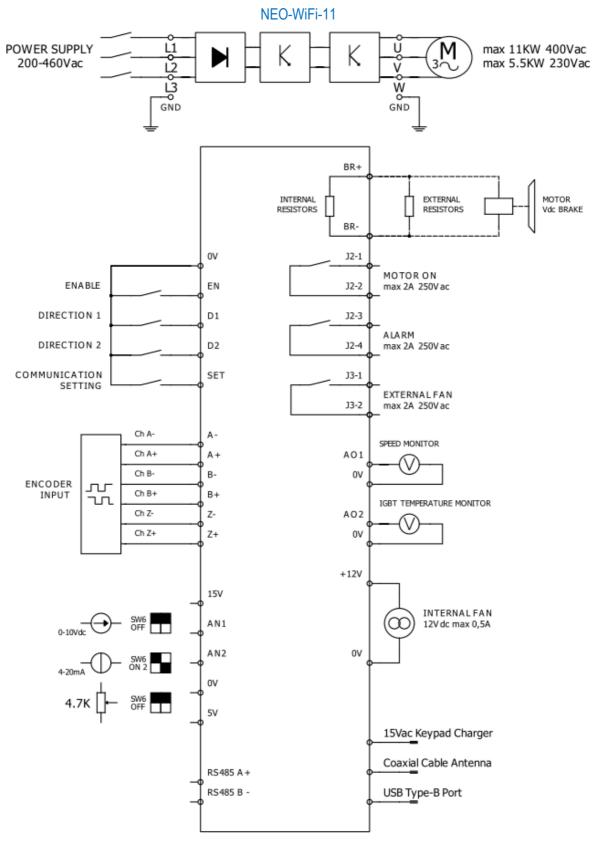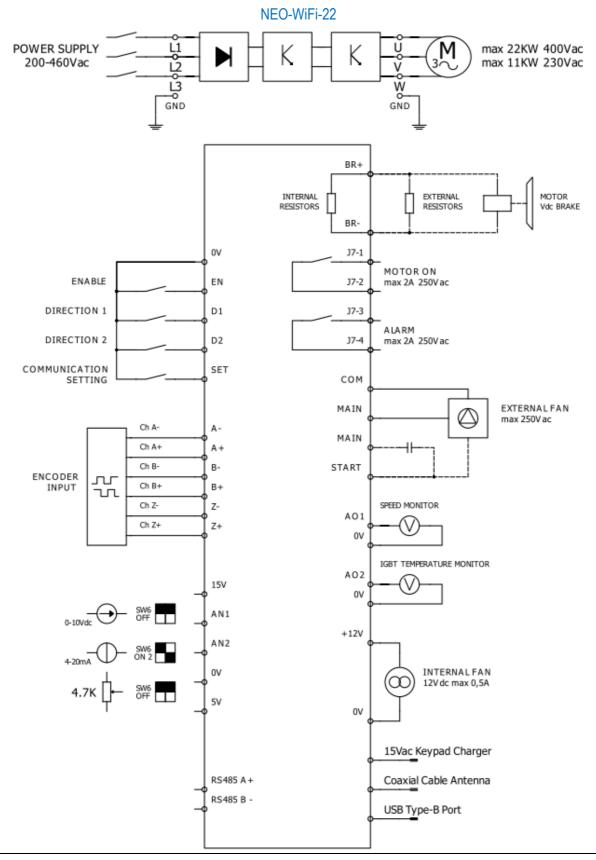











5c. La technique des 87 Hz

Vous pouvez obtenir des configurations spéciales à couple constant jusqu'à 87 Hz avec moteurs 230/400V.

Dans une installation normale, le moteur piloté à une fréquence inférieure à la nominale (exemple : 20 Hz) aura automatiquement aux extrémités de l'enroulement une tension inférieure à la nominale. Au fur et à mesure qu'augmente la fréquence, la tension augmente pour maintenir le couple. Si 50 Hz est atteint, la tension nominale sera également atteinte. À présent, nous avons plusieurs marches pour augmenter la tension en sortie du variateur.

À 75 Hz par exemple, l'on a besoin (pour maintenir le même couple présent à 50 Hz) d'une tension supérieure à celle de la ligne, mais ceci est impossible. Ainsi, au-delà de 50 Hz, on passe du pilotage à couple constant au pilotage à puissance constante (graph.1), avec pourcentage de diminution du couple égal au pourcentage d'augmentation de la vitesse. **Cependant, il existe un moyen pour augmenter la vitesse au-delà de la valeur nominale et en même temps maintenir constante le couple nominale** (graph.2): brancher un moteur 230VΔ/400VY NON PAS en étoile (Fig.9) comme le veut la logique, mais en triangle (Fig.10), programmer NEO-WiFi (« MOTOR DATA »)pour une alimentation à 230V et une courant équivalente à la courant à 400V (voir plaquette moteur) multiplié pour 1,739. De cette manière, au-delà de 50 Hz, nous avons encore une marge pour augmenter la tension proportionnellement à la fréquence.


Jusqu'à quelle fréquence pouvons-nous avoir un couple constant sans surcharger le moteur ? Ayant un paramètre de V/Hz (Volt par Hertz) linéaire, le calcul pour un moteur 230VΔ/400VY 50Hz, est : 400/230=1,739. 1,739 x 50Hz = 87 Hz. La limite dans laquelle nous pouvons avoir un couple constant est donc de 87 Hz. Le courant maximum admissible par le moteur n'est atteignable que lorsqu'en sortie nous avons 400 Volt et 87 Hz.

Deux exemples de calcul tenant compte de deux différentes tensions et fréquences nominales du moteur sont indiqués ci-dessous

moteur 230/400V 50H	lz	
400/230=	1,739	
1,739*50Hz=	87 Hz	fréquence maximale à couple constant
moteur 220/380V 60H	lz	
380/220=	1,727	
1,727*60Hz=	104 Hz	fréquence maximale à couple constant

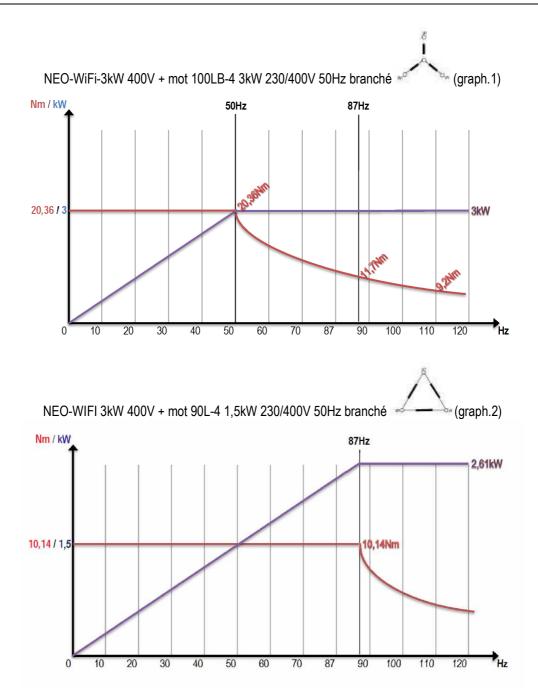Étant donné qu'en réalité les variateurs ne doivent pas être dimensionnés par puissance (ils sont classés par puissance uniquement par simplicité et habitude), mais par courant fourni en régime continu, si le courant nominal du moteur indiqué sur la plaquette à 230V est inférieur au courant nominal en sortie du variateur (au moteur) l_{2n} (environ "conditions de fonctionnement"), alors il sera possible d'adopter la technique des 87 Hz





^{*} Bien sûr, un VFD pourra avoir des problèmes de pulsation de couple à des fréquences inférieures à environ 6 Hz, mais cela n'affecte pas la couple de démarrage



5d. Branchement des dispositifs externes

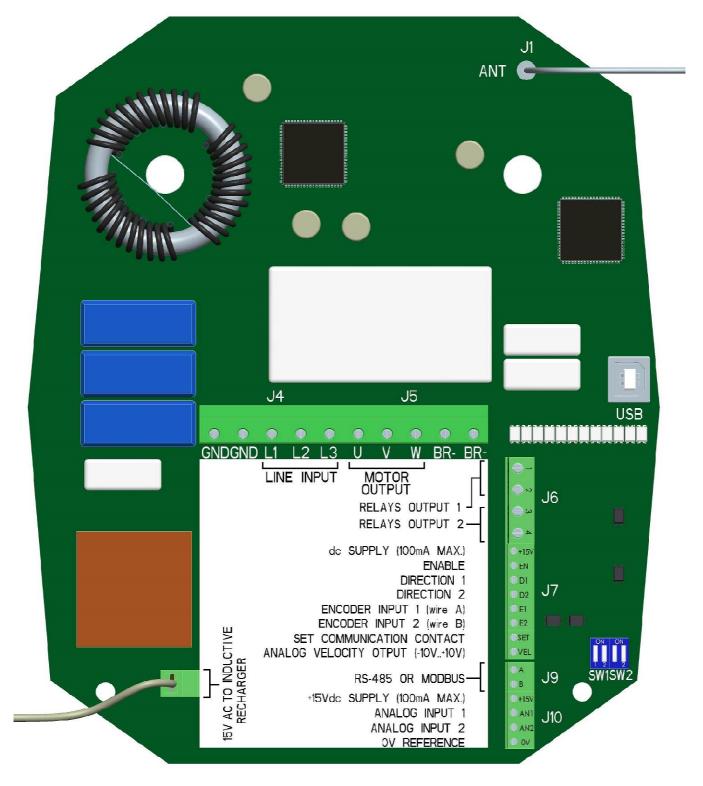


Figure 13 - Schéma carte de puissance - NEO-WiFi-3



NFO-WiFi-3

NEO-WiFi-3			
Pin	Borne	Fonction	
1 2		MOTOR ON - contact normalement ouvert qui se ferme quand le moteur est en marche Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)	
3	J6	TEMP - contact normalement ouvert qui se ferme quand la température IGBT dépasse 50°C Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)	
4		ALARM - contact normalement ouvert qui se ferme en présence d'un signal d'alarme qui s'affiche simultanément sur l'afficheur. Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)	
+15V		sortie 15Vdc (100mA maxi)	
EN		active/désactive le fonctionnement de l'inverseur (ne pas raccorder à 24 V cc)	
D1	•	direction 1 (sens de rotation 1 moteur)	
D2		direction 2 (sens de rotation 2 moteur)	
E1	- J7	entrée encodeur ou capteur de proximité (canal A)	
E2		entrée encodeur ou capteur de proximité (canal B)	
SET		sélection du canal de communication	
VEL		sortie analogique 1 (-10V+10V)	
Α	J9	D0405 (((((((((
В	19	RS485 (pour fonctionnement maître-esclave) ou Modbus (de Mars 2014)	
+15V		sortie 15Vdc (100mA maxi)	
AN1	J10	entrée analogique 1 (potentiomètre externe / signal externe de vitesse 0-10 Vdc / 4-20mA) (à partir de la version 2.05 du clavier, également 4-20mA→lire menu des fonctions avancées)	
AN2		entrée analogique 2 (potentiomètre externe)	
0V		0V dc	
GND		connexion à terre	
L1	J4	phase 1 alimentation inverseur	
L2		phase 2 alimentation inverseur	
L3		phase 3 alimentation inverseur	
U		connexion phase U moteur	
V	J5	connexion phase V moteur	
W		connexion phase W moteur	
BR-			
BR+		connexion résistances freinage internes (opt. externes) ou frein dc	
USB		connexion PC pour le diagnostic	
SW1 SW2		configurer en courant 0-20 mA en position ON ou bien en tension 0-10V en position OFF (SW1 pour AN1 et SW2 pour AN2)	
15Vac		sortie 15Vac HF pour chargeur à induction	



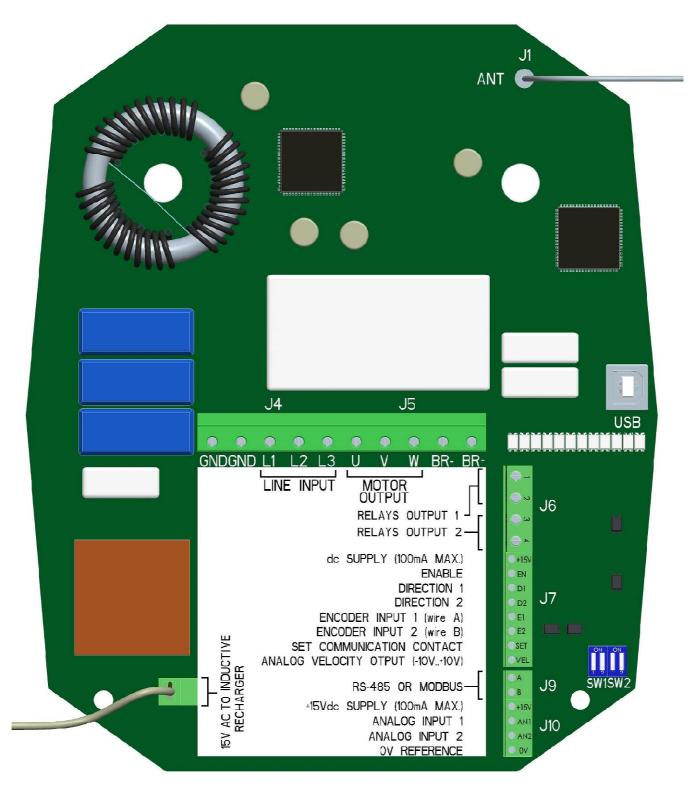


Figure 13 (4) - Schéma carte de puissance - NEO-WiFi-4



NEO-WiFi-4

NEO-WIFI-4			
Pin	Borne	Fonction	
2		MOTOR ON - contact normalement ouvert qui se ferme quand le moteur est en marche Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)	
3	J6	TEMP - contact normalement ouvert qui se ferme quand la température IGBT dépasse 50°C Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)	
4		ALARM - contact normalement ouvert qui se ferme en présence d'un signal d'alarme qui s'affiche simultanément sur l'afficheur. Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)	
+15V		sortie 15Vdc (100mA maxi)	
EN		active/désactive le fonctionnement de l'inverseur (ne pas raccorder à 24 V cc)	
D1		direction 1 (sens de rotation 1 moteur)	
D2	J7	direction 2 (sens de rotation 2 moteur)	
E1	J J/	entrée encodeur ou capteur de proximité (canal A)	
E2		entrée encodeur ou capteur de proximité (canal B)	
SET		sélection du canal de communication	
VEL		sortie analogique 1 (-10V+10V)	
Α	J9	RS485 (pour fonctionnement maître-esclave) ou Modbus (de Mars 2014)	
В	19	170-100 (podi forfictionifictifictifictific-esclave) od Modbus (de Mais 2014)	
+15V		sortie 15Vdc (100mA maxi)	
AN1	J10	entrée analogique 1 (potentiomètre externe / signal externe de vitesse 0-10 Vdc / 4-20mA) (à partir de la version 2.05 du clavier, également 4-20mA→lire menu des fonctions avancées)	
AN2		entrée analogique 2 (potentiomètre externe)	
0V		0V dc	
GND		connexion à terre	
L1		phase 1 alimentation inverseur	
L2	J4	phase 2 alimentation inverseur	
L3		phase 3 alimentation inverseur	
U		connexion phase U moteur	
V	J5	connexion phase V moteur	
W		connexion phase W moteur	
BR-			
BR+		connexion résistances freinage internes (opt. externes) ou frein dc	
USB		connexion PC pour le diagnostic	
SW1		configurer en courant 0-20 mA en position ON ou bien en tension 0-10V en position OFF (SW1	
SW2		pour AN1 et SW2 pour AN2)	
15Vac		sortie 15Vac HF pour chargeur à induction	
	•		



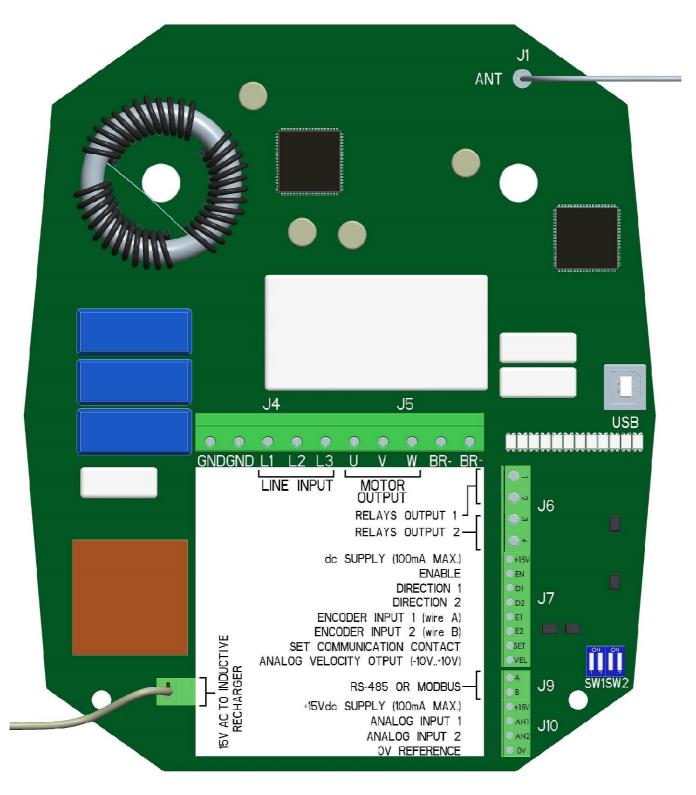


Figure 13 (5.5) - Schéma carte de puissance - NEO-WiFi-5.5



NEO-WiFi-5.5

61/138

NEO-WIFI-5.	<u> </u>	
Pin	Borne	Fonction
1 2		MOTOR ON - contact normalement ouvert qui se ferme quand le moteur est en marche Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)
3	J6	TEMP - contact normalement ouvert qui se ferme quand la température IGBT dépasse 50°C Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max) ALARM - contact normalement ouvert qui se ferme en présence d'un signal d'alarme qui s'affiche
4		simultanément sur l'afficheur. Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)
+15V		sortie 15Vdc (100mA maxi)
EN		active/désactive le fonctionnement de l'inverseur (ne pas raccorder à 24 V cc)
D1	J7	direction 1 (sens de rotation 1 moteur)
D2		direction 2 (sens de rotation 2 moteur)
E1	J/	entrée encodeur ou capteur de proximité (canal A)
E2		entrée encodeur ou capteur de proximité (canal B)
SET		sélection du canal de communication
VEL		sortie analogique 1 (-10V+10V)
Α	. J9	DC 495 (nour fonctionnement moître cooleye) ou Madhua (de Mara 2014)
В	19	RS485 (pour fonctionnement maître-esclave) ou Modbus (de Mars 2014)
+15V		sortie 15Vdc (100mA maxi)
AN1	J10	entrée analogique 1 (potentiomètre externe / signal externe de vitesse 0-10 Vdc / 4-20mA) (à partir de la version 2.05 du clavier, également 4-20mA—lire menu des fonctions avancées)
AN2		entrée analogique 2 (potentiomètre externe)
0V		0V dc
GND		connexion à terre
L1		phase 1 alimentation inverseur
L2	J4	phase 2 alimentation inverseur
L3		phase 3 alimentation inverseur
U		connexion phase U moteur
V	J5	connexion phase V moteur
W		connexion phase W moteur
BR-		conneyion régistances frainage internes (ent. externes) en frain de
BR+		connexion résistances freinage internes (opt. externes) ou frein dc
USB		connexion PC pour le diagnostic
SW1		configurer en courant 0-20 mA en position ON ou bien en tension 0-10V en position OFF (SW1
SW2		pour AN1 et SW2 pour AN2)
15Vac		sortie 15Vac HF pour chargeur à induction
		•





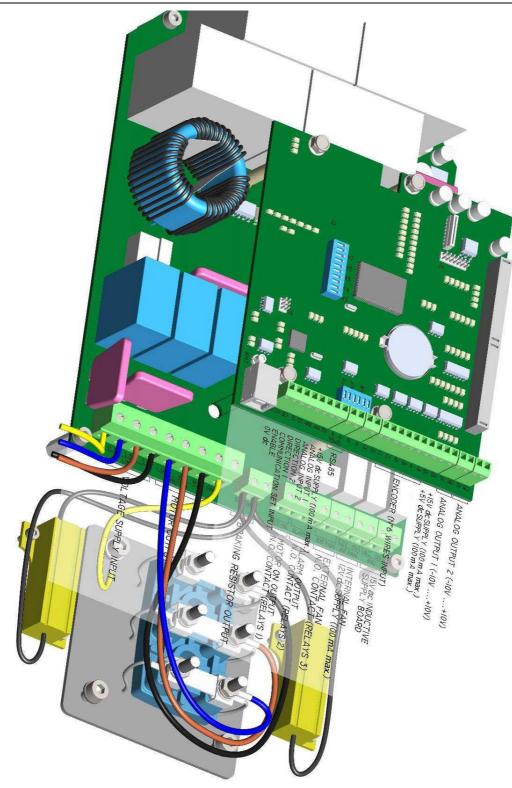


Figure 13 (11) - Schéma carte de puissance - NEO-WiFi-11

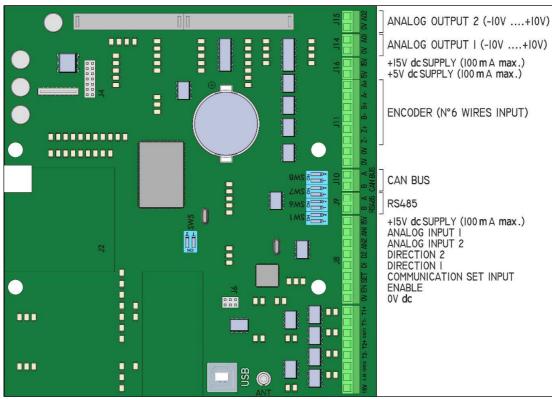

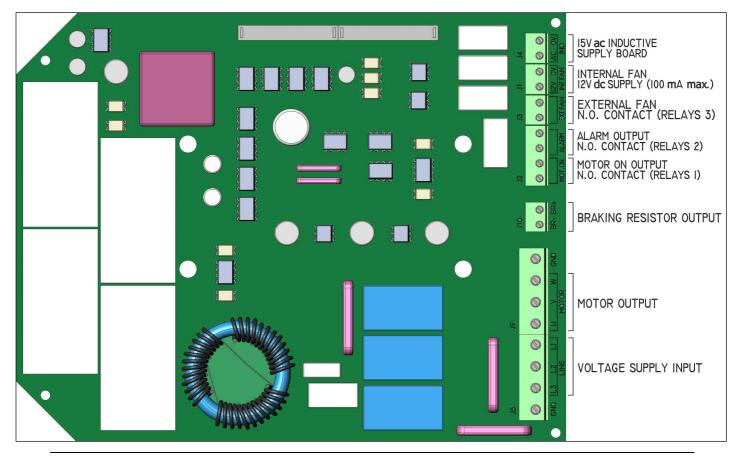





NEO-WiFi-11 (carte de contrôle	e١
--------------------------------	----

INCO-VVII I- I I	(carte de controle	
Pin	Borne	Fonction
AO2	J15	sortie analogique 2 (0+10V) pour signaler la température interne du module IGBT (entre
0V	313	0100°C). Activé de V1.06
AO1	J14	sortie analogique 1 (-10V+10V) pour signaler la vitesse du moteur (valeur absolue) et sens de
0V	314	rotation (signe + pour sens 1 et signe - pour sens 2)
15V	J16	sortie 15Vdc (100mA maxi)
5V	310	sortie 5Vdc (100mA maxi)
A+		entrée canal A+
A-		entrée canal A-
B+		entrée canal B+
B-	144	entrée canal B-
Z+	- J11	entrée canal Z+
Z-		entrée canal Z-
0V		connexion à masse
0V		connexion à masse
А	140	antiés Madhus (de Mara 2014)
В	J10	entrée Modbus (de Mars 2014)
Α	10	DC405 Due nous la fanctionnement en graves en made Maître Foeleve
В	J9	RS485 Bus, pour le fonctionnement en groupe en mode Maître-Esclave
15V		sortie 15Vdc
AN1		entrée analogique 1 (potentiomètre externe / signal externe de vitesse 0-10 Vdc / 4-20mA) (à partir de la version 2.05 du clavier, également 4-20mA→lire menu des fonctions avancées)
AN2		entrée analogique 2 (potentiomètre externe)
D2	J8	direction 2 (sens rotation moteur 2 dans les commandes à distance)
D1		direction 1 (sens rotation moteur 1 dans les commandes à distance)
SET		sélection du canal de communication (en fermant ce contact sur 0V)
EN		activer le fonctionnement du moteur (en fermant ce contact sur 0V) (ne pas raccorder à 24 V cc)
0V		0Vdc
USB		connexion PC pour le diagnostic
SW5		Pas activé
SW1		dip 2 (OFF pour AN1 in tension 0-10V; ON pour AN1 in courant 4-20mA) dip 1 (OFF pour AN2 in tension 0-10V; ON pour AN2 in courant 4-20mA)
SW6		dip 2 (OFF pour AN1 in tension 0-10V; ON pour AN1 in courant 4-20mA) dip 1 (OFF pour AN2 in tension 0-10V; ON pour AN2 in courant 4-20mA)
SW7		dip 1 et 2 ON pour les résistances de charge sur RS485 (uniquement pour le premier et le dernier NEO dans le groupe - avec les memes dip ON sur les NEO dns le milieu il ya un risque de défaillance de la transmission)
SW8		Pas activé



NEO-WiFi-11 (carte de puissance)

INEO-WIFI-11 (Ca	(carte de puissance)		
Pin	Borne	Fonction	
0V IND	J4	sortio 15\/os HE nour chargous à industion	
AC IND	J 4	sortie 15Vac HF pour chargeur à induction	
0V DC FAN	J1	sortie 12Vdc ventilateur de refroidissement en option (qui se ferme quand la température IGBT	
12V DC FAN	JI	dépasse 45°C, et se ouvre quand retourne <40°C)	
EXT FAN	J3	contact normalement ouvert qui se ferme quand la température IGBT dépasse 45°C, pour faire	
EXT FAN	JJ	partir un éventuel ventilateur optionnel	
ALARM		contact normalement ouvert qui se ferme en présence d'un signal d'alarme qui s'affiche	
ALARM	J2	simultanément sur l'afficheur. Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)	
MOT ON	·-	contact normalement ouvert qui se ferme quand le moteur est en marche	
MOT ON		Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)	
BR+	J10	connection régistences de fraincre internee (ent externe) et frain de	
BR-	310	connexion résistances de freinage internes (opt. externe) ou frein dc	
GND		connexion à terre	
U	J9	connexion phase W moteur	
V	19	connexion phase V moteur	
W		connexion phase U moteur	
L3		phase 1 alimentation inverseur de réseau	
L2	J5	phase 2 alimentation inverseur de réseau	
L1	JO	phase 3 alimentation inverseur de réseau	
GND		connexion à terre	





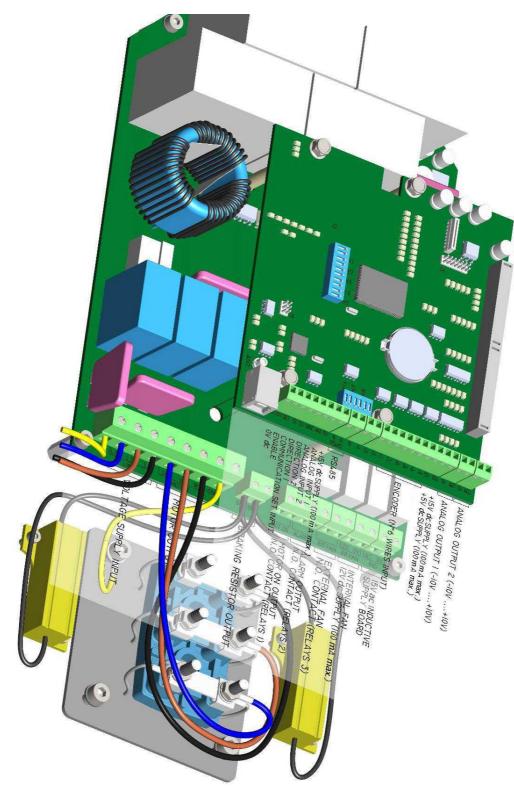


Figure 13 (12) – Schéma carte de puissance - NEO-WiFi-22

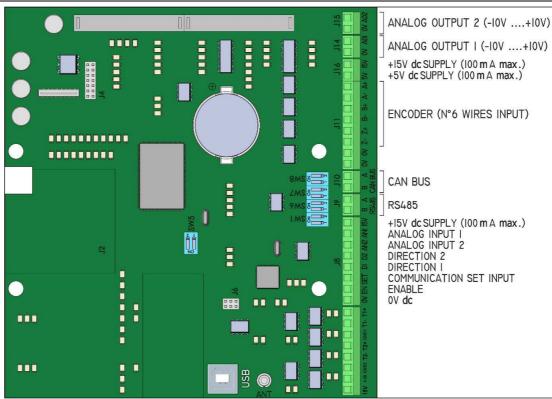

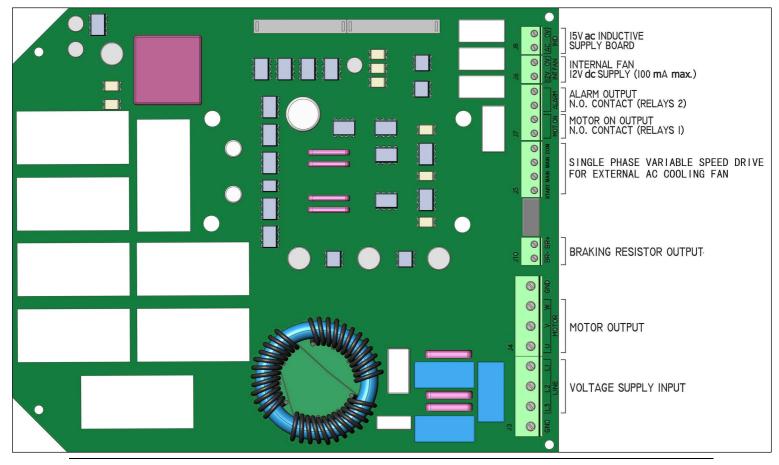





NEO-WiFi-22 (carte de contrôle	١	VFO	-WiFi-22	(carte de	contrôle
--------------------------------	---	-----	----------	-----------	----------

TVLO-VVII 1-ZZ (carte de controle)
Pin	Borne	Fonction
AO2	J15	sortie analogique 2 (0+10V) pour signaler la température interne du module IGBT (entre
0V	010	0100°C). Activé de V1.06
AO1	J14	sortie analogique 1 (-10V+10V) pour signaler la vitesse du moteur (valeur absolue) et sens de
0V	014	rotation (signe + pour sens 1 et signe - pour sens 2)
15V	J16	sortie 15Vdc (100mA maxi)
5V	310	sortie 5Vdc (100mA maxi)
A+		entrée canal A+
A-		entrée canal A-
B+		entrée canal B+
B-	J11	entrée canal B-
Z+	311	entrée canal Z+
Z-		entrée canal Z-
0V		connexion à masse
0V		connexion à masse
А	140	antifa Madhua (da Mara 2014)
В	J10	entrée Modbus (de Mars 2014)
Α	10	DO 405 Due a soul le ferretiere annuel en annuel en Arche Ferretiere
В	J9	RS485 Bus, pour le fonctionnement en groupe en mode Maître-Esclave
15V		sortie 15Vdc
AN1		entrée analogique 1 (potentiomètre externe / signal externe de vitesse 0-10 Vdc / 4-20mA) (à partir de la version 2.05 du clavier, également 4-20mA→lire menu des fonctions avancées)
AN2		entrée analogique 2 (potentiomètre externe)
D2	J8	direction 2 (sens rotation moteur 2 dans les commandes à distance)
D1		direction 1 (sens rotation moteur 1 dans les commandes à distance)
SET		sélection du canal de communication (en fermant ce contact sur 0V)
EN		activer le fonctionnement du moteur (en fermant ce contact sur 0V) (ne pas raccorder à 24 Vdc)
0V		0Vdc
USB		connexion PC pour le diagnostic
SW5		Pas activé
SW1		dip 2 (OFF pour AN1 in tension 0-10V; ON pour AN1 in courant 4-20mA) dip 1 (OFF pour AN2 in tension 0-10V; ON pour AN2 in courant 4-20mA)
SW6		dip 2 (OFF pour AN1 in tension 0-10V; ON pour AN1 in courant 4-20mA) dip 1 (OFF pour AN2 in tension 0-10V; ON pour AN2 in courant 4-20mA)
SW7		dip 1 et 2 ON pour les résistances de charge sur RS485 (uniquement pour le premier et le dernier NEO dans le groupe - avec les memes dip ON sur les NEO dns le milieu il ya un risque de défaillance de la transmission)
SW8		Pas activé



NEO-WiFi-22 (carte de puissance)

NEO-WIFI-22 (Ca	(carte de puissance)			
Pin	Borne	Fonction		
AC IND	J8	aortio 15Van HE nour abargour à industion		
0V IND	30	sortie 15Vac HF pour chargeur à induction		
12V DC FAN	J6	sortie 12Vdc ventilateur de refroidissement en option (qui se ferme quand la température IGBT		
0V DC FAN	30	dépasse 45°C)		
ALARM		contact normalement ouvert qui se ferme en présence d'un signal d'alarme qui s'affiche simultanément sur l'afficheur.		
ALARM	J7	Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)		
MOTOR ON	<u>.</u>	contact relais normalement ouvert qui se ferme quand le moteur est en marche		
MOTOR ON		Vous pouvez brancher ici des dispositifs externes (5 Ampere max, 250Vac max)		
COM		sortie alimentation pour éventuels ventilateurs de refroidissement monophasés/triphasés à induction		
MAIN	J5			
MAIN	33			
START				
BR+	J11	connexion résistances de freinage internes (opt. externe) ou frein dc		
BR-	011	connexion resistances de nemage internes (opt. externe) od nem do		
GND		connexion à terre		
W	J4	connexion phase W moteur		
V		connexion phase V moteur		
U		connexion phase U moteur		
L1		phase 1 alimentation inverseur de réseau		
L2	J3	phase 2 alimentation inverseur de réseau		
L3	JJ	phase 3 alimentation inverseur de réseau		
GND		connexion à terre		



5d.1. Exemples

• Pour gérer l'arrêt et le sens de rotation, il est également possible de brancher d'autres commandes analogiques auxiliaires; par exemple : les sorties de microswitch ou PLC, entre les contacts +15V-D1-D2 / 0V-D1-D2.

Exemple: interrupteur à 3 positions (1 - 0 - 2) entre les contacts +15V-D1-D2 / 0V-D1-D2 de la carte de puissance (Fig. COM1)


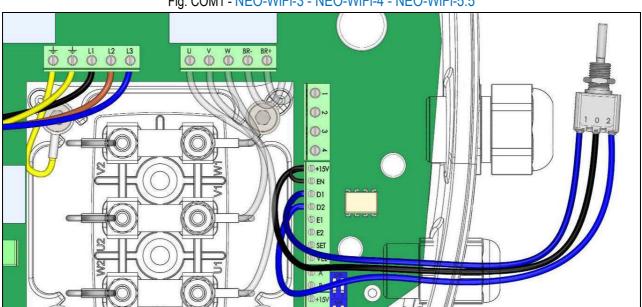


Fig. COM1 - NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5

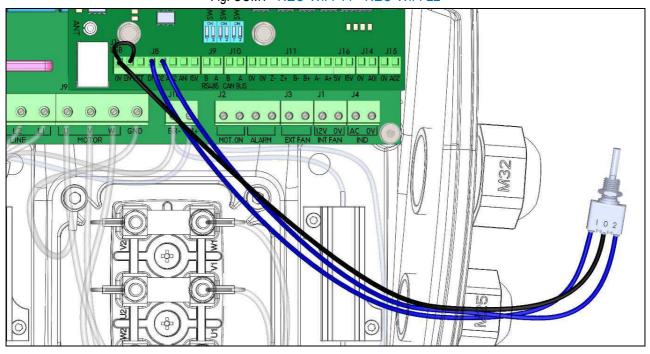





En cas de nécessité, brancher un contact d'activation externe (Fig. COM2) qui sera branché entre les contacts +15V- EN / 0V-EN (activation ON avec contact fermé);





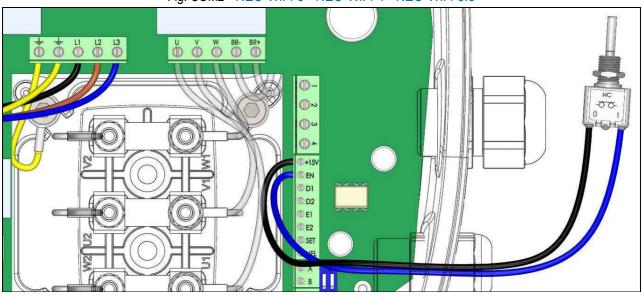


Fig. COM2 - NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22

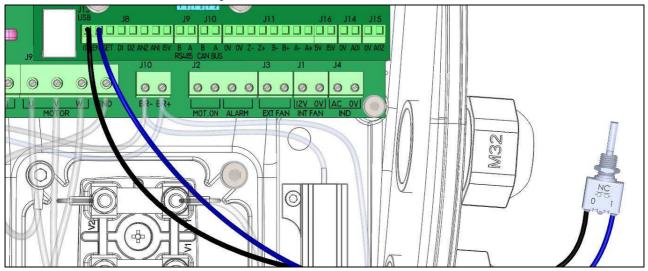

NEO-WIFI-3 - NEO-WIFI-4 - NEO-WIFI-5.5 est fourni avec un dispositif de pointage sur bornes +15V et EN (Fig. P). NEO-WIFI-11 - NEO-WIFI- 22 est fourni avec un dispositif de pointage sur bornes 0V et EN




La fonction de ce contact est d'activer le fonctionnement de NEO-WiFi. En l'éliminant, vous inhibez l'actionnement du moteur



 Branchement facultatif: pour la communication en groupe entre 2÷9 NEO-WiFi, brancher la série RS485 sur le connecteur spécifique à l'aide du connecteur volant plat câble à 10 pôles ou sur deux bornes A et B en respectant toujours la polarité des branchements (A avec A et B avec B sur les différents appareils);

Le branchement entre deux ou plusieurs variateurs par série RS485 permet d'avoir un fonctionnement de type Master (variateur qui gouverne le groupe) et Slaves (variateurs qui "copient" l'état du Master : allumé, vitesse ou éteint).

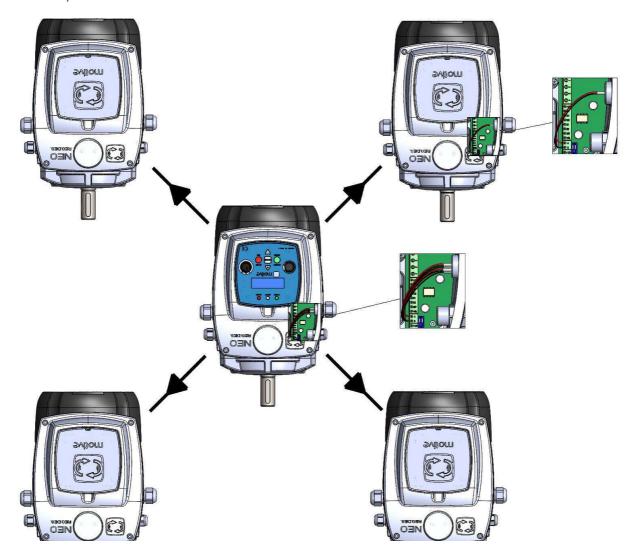NEO-11 et NEO-22 : Mettre les Dip 1 et 2 de SW7 ON pour les résistances de charge sur RS485 (uniquement pour le premier et le dernier NEO dans le groupe - avec les memes dip ON sur les NEO dns le milieu il ya un risque de défaillance de la transmission)



Les commandes qui sont copiés par les esclaves sont: marche, arrêt, vitesse.


Par conséquent, si par exemple, le maître c'est avec un moteur 2 pôles qui tourne à 2800rpm, un moteur esclave 4 pôles tournera aussi à 2800rpm (la fréquence maximale pour chaque esclave reste 100Hz, et donc 2800rpm sera la vitesse maximale de cet esclave de 4 pôles). Pour ce faire, il est évident que même chaque esclave NEO-WiFi doit être programmé pour lui faire savoir les caractéristiques du moteur connecté. Les esclaves doivent être réglés avec un canal de communication qui diffère de celle du maître. Lors de la programmation de l'esclave, vous pouvez également régler rampes de accélération et décélération diffèrent de celui du maître, vous pouvez connecter aux esclaves moteurs frein même si le maître est un moteur sans frein, etc ... Toutes les alarmes de protection NEO-WiFi (maître et esclaves) fonctionnent.

REMARQUE: La connexion MODBUS n'est pas possible dans le cas d'une connexion maître-esclave.



• Branchement facultatif : Pour l'enregistrement et l'analyse des évènements durant la vie de l'appareil, vous pouvez effectuer un branchement à un PC par la prise USB sur la carte de puissance, après avoir installé le logiciel spécifique sur le PC, fourni séparément;





Voir le chapitre 9 "analyse des événements"



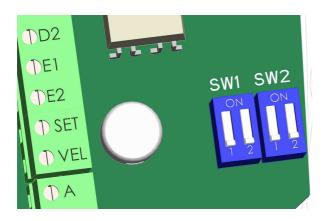
USB : Attention: ne pas raccorder avec le câble au PC lorsque le variateur est alimenté ; avec NEO-3 endommagement possible de la porte USB du PC ou dommages plus graves. À raccorder uniquement au variateur éteint et déconnecté du réseau, pour diagnostiquer éventuellement les évènements d'alarme enregistrés. Ajouter une étiquette sur chaque carte qui avertit ce danger d'endommagement de l'ordinateur.




Branchement facultatif:
 se trouvent deux entrées analogiques opto-isolées AN1 et AN2 (ANALOG INPUT 1, ANALOG INPUT 2) qui pouvant être configurées

NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5:

➤ Tension 0-10V (AN1) / potentiomètre externe (AN2) dipswitch en position OFF (par défaut)




Courant 4-20 mA (AN1 \ AN2) dip-switch en position ON

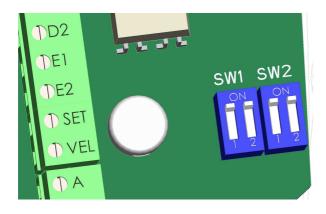


NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22:

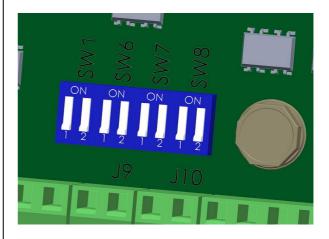➤ Tension 0-10V (AN1) / potentiomètre externe (AN2) (Default)



Courant 4-20 mA (AN1\AN2) dip-switch SW1 et SW6 en position ON

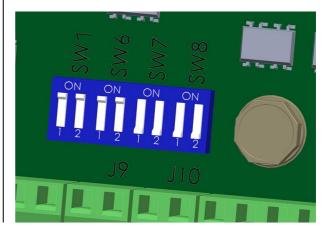


Si vous avez choisi 0-10V ou 4-20mA en AN1, vous devez également modifier les paramètres dans le menu des fonctions avancées




Exemple: connexion d'une sonde de température 0-10V (connexion équivalent pour le capteur de pression). Vous pouvez utiliser le 15V sur le bornier pour alimenter directement la sonde et l'utiliser une résistance pour créer un diviseur de tension.

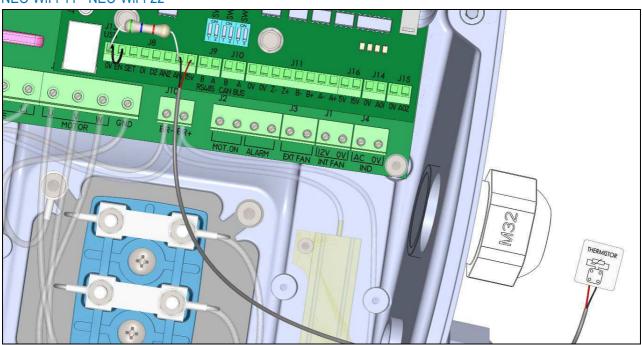NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22




NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5

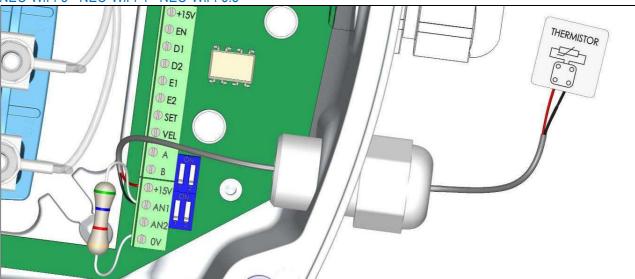




Exemple: connexion d'une sonde de température 4-20mA (connexion équivalent pour le capteur de pression).

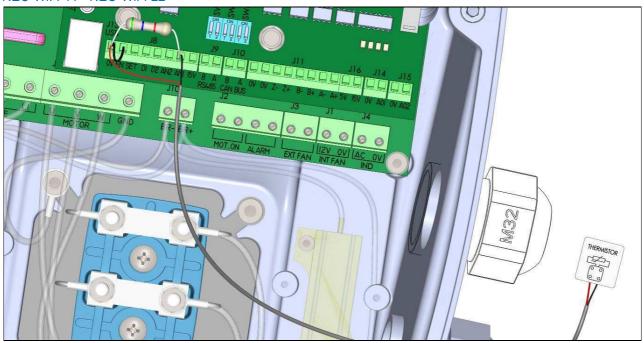NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22



NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5

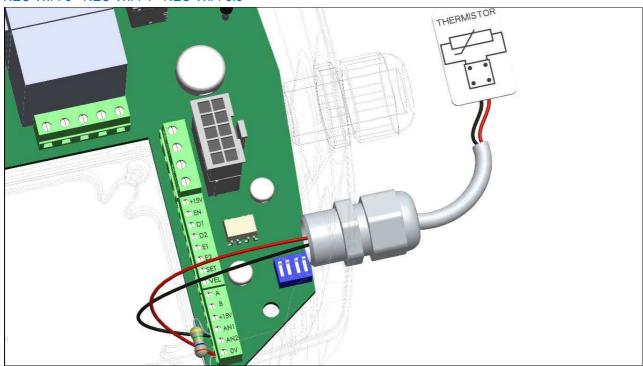



- Branchement facultatif: FREIN moteur auto-freinant. Voir Fig. 11 et Fig. 12.
- Branchement facultatif: ENCODER. Fig. EN. Raccordement ENCODER Motive-SICK VFS60A-TDPZ0-S01 pour le contrôle de la vitesse en rétroaction:
 - +Vcc (fil ROUGE) sur +15V;
 - -Vcc (fil BLEU) sur 0V avec le fil de terre
 - Sorties NEO-WiFi-3: signal A en E1 (fil BLANC); signal B en E2 (fil ROSE);
 - Sorties NEO-WiFi-11/22: signal A_ en A- (fil MARRON); signal A en A+ (fil BLANC); signal B_ en B- (fil NOIR); signal B en B+ (fil ROSE); signal Z_ en Z- (fil JAUNE); signal Z en Z+ (fil LILAS).

REMARQUE 1: il est conseillé d'utiliser un encoder programmé avec un nombre d'impulsions/tour équivalent à 256 pour obtenir le meilleur compromis entre la précision du contrôle en rétroaction et la vitesse maximale possible du rotor; pour les applications qui nécessitent une plus grande précision de contrôle, mais à une vitesse inférieure, on peut opter pour un encoder programmé à 512 impulsions/tour.

REMARQUE 2: sur NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5, c'est nécessaire la rotation horaire de l'arbre.



sélectionneur de sens de rotation sur clavier, la rotation horaire doit correspondre à la position 1




Si la rotation est antihoraire, faire l'inversion des positions des 2 fils du codeur dans les entrées canal E1 et E2.

 Branchement facultatif Proximity Sensor (à la place de l'encoder): il est également possible de brancher un compteur d'impulsions (sans possibilité de déterminer la direction de rotation) constitué d'un capteur de proximité: +Vcc du capteur de proximité sur pôle +15V et signal OUT de sortie du capteur de proximité sur pôle E1



Fig.EN. Branchement codeur - NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5

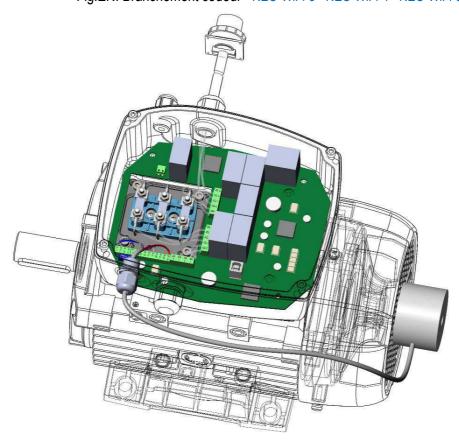


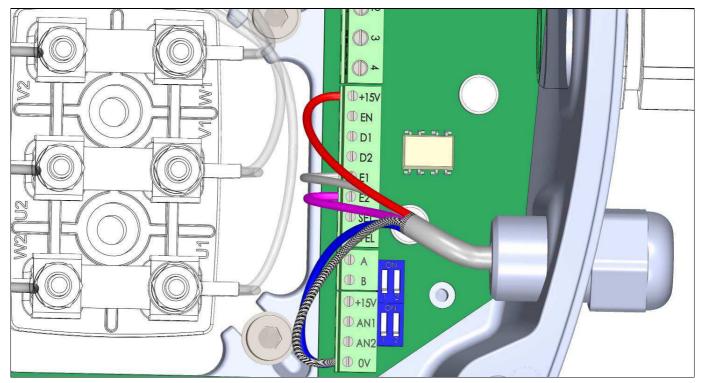




Fig. EN. Encoder connection - NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22

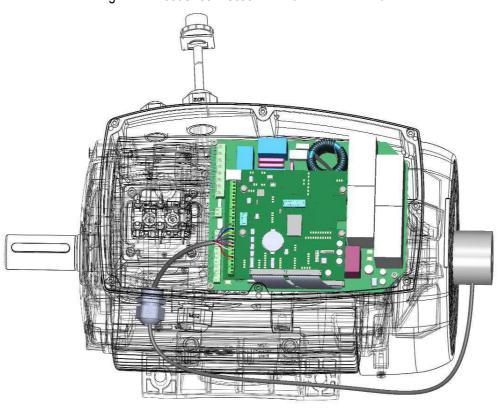

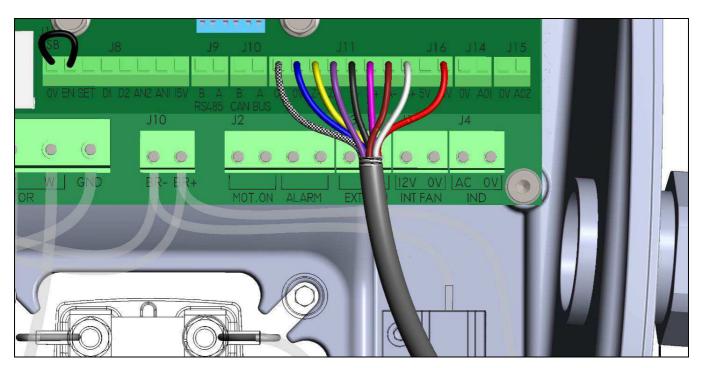
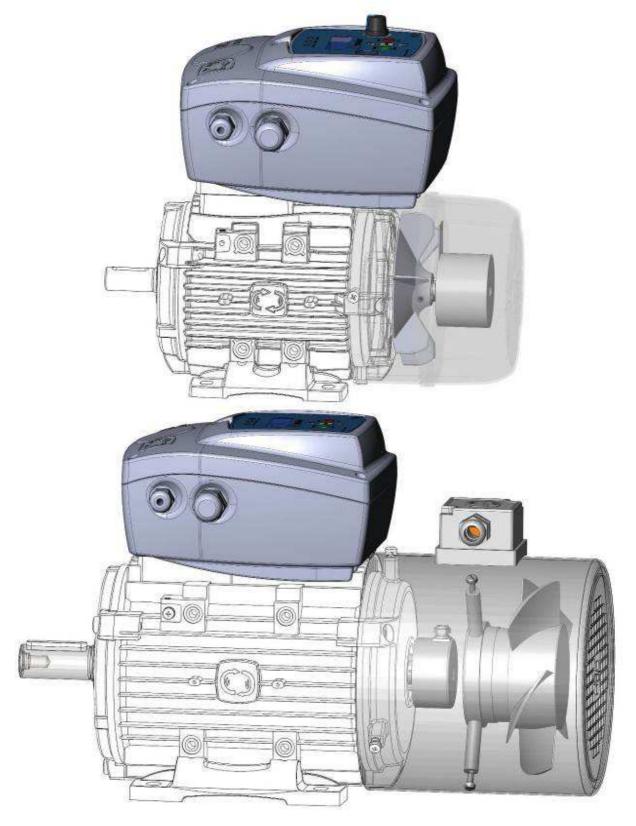


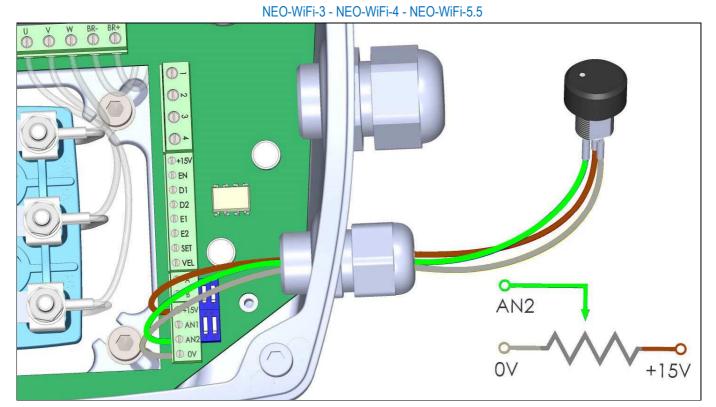


Fig. Moteur avec codeur standard et à ventilation assistée:

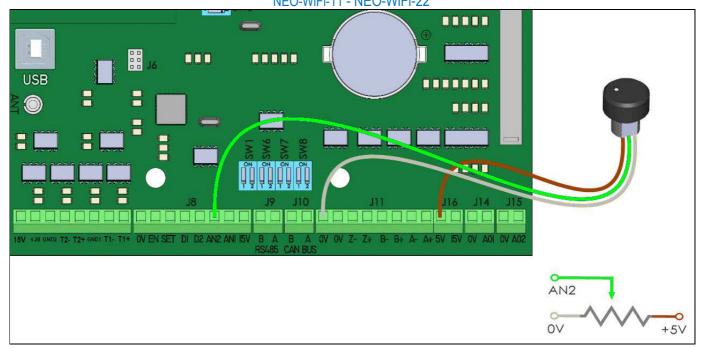




Branchement facultatif: potentiomètre externe (min 2,2KΩ max 4,7KΩ) AN2 (voir Menu des fonctions avancées)




NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22






• Pressure transducers connection (for pressure feedback in NEO-COMP and NEO-VENT)

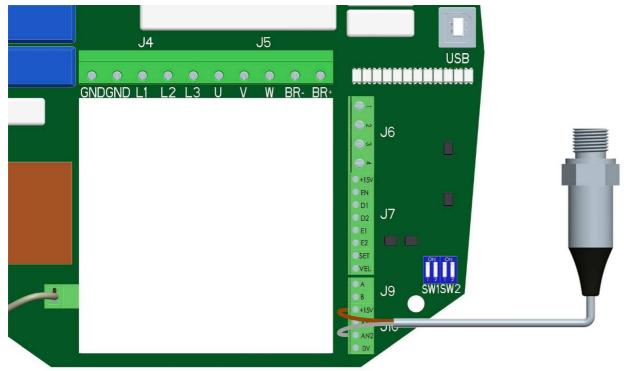NEO-COMP-3 - NEO-COMP-4 - NEO-COMP-5.5




NEO-VENT-3 - NEO-VENT-4 - NEO-VENT-5.5

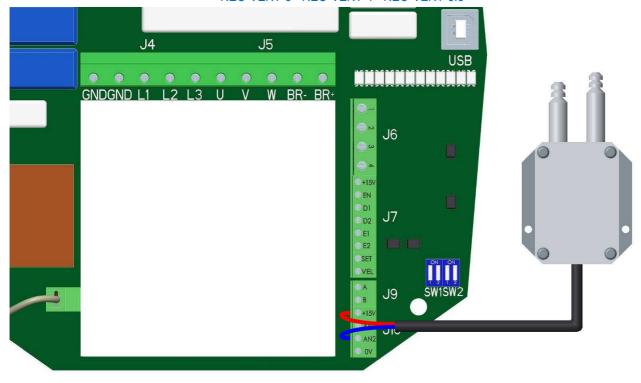




NEO-COMP-11 - NEO-COMP-22

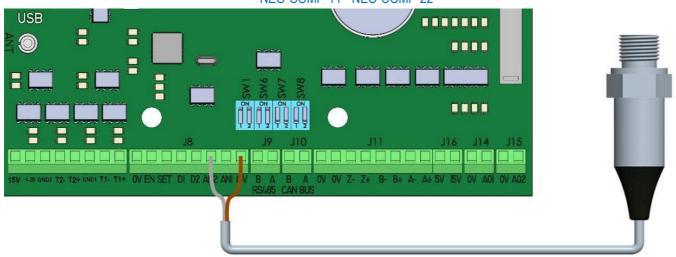


NEO-VENT-11 - NEO-VENT-22

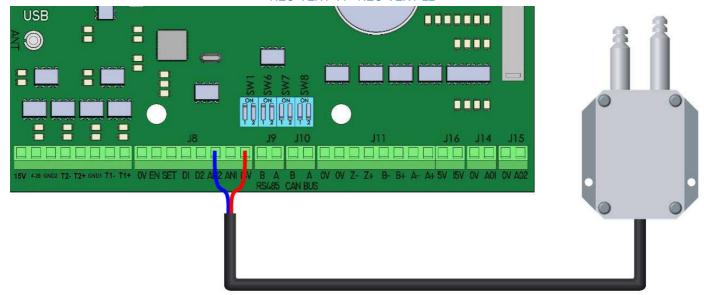




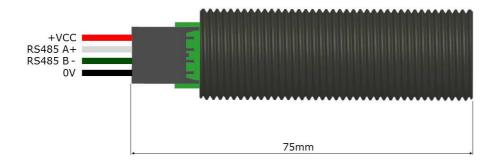• Connexion du module Bluetooth pour le contrôle du smartphone et de la tablette (optionnel code BLUE).







Fonctionnant



Lumière verte fixe: BLUE est alimenté correctement, en attente de connexion à votre appareil

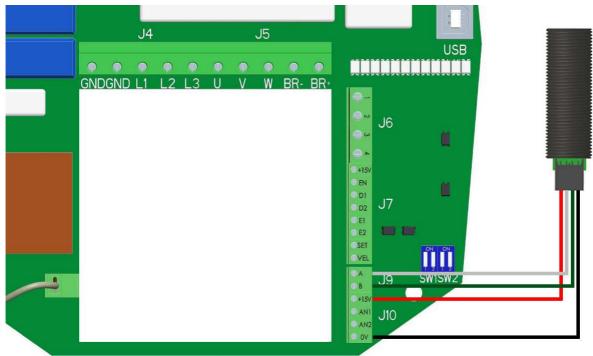


Lumière verte clignotant: BLUE est connecté à votre appareil




Programmez le paramètre de communication Modbus comme ci-dessous: FONCTIONS AVANCÉES→MODBUS→MB COMM.→ON (=Programme et contrôle uniquement de Modbus).






NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22

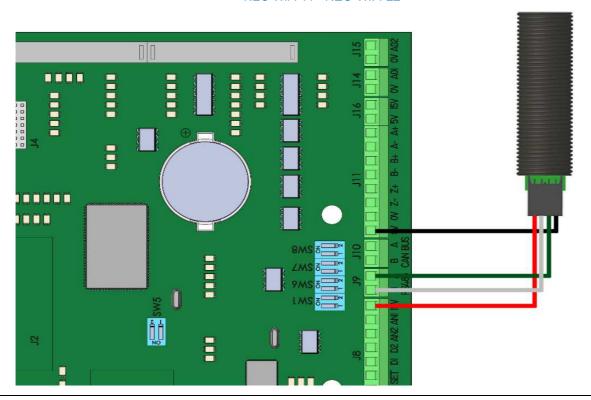




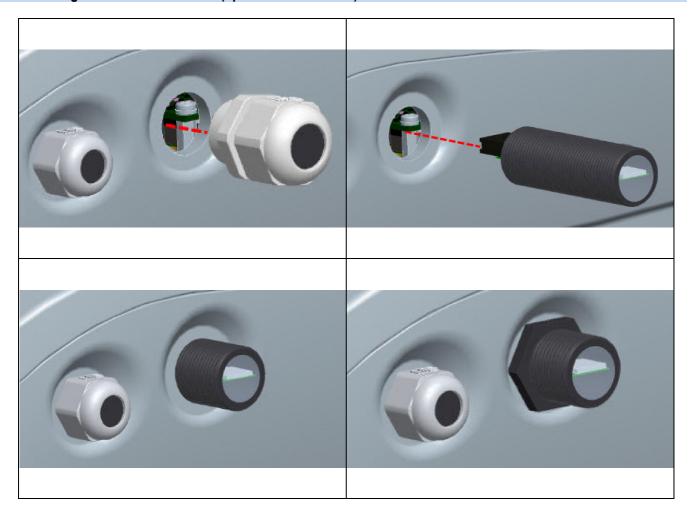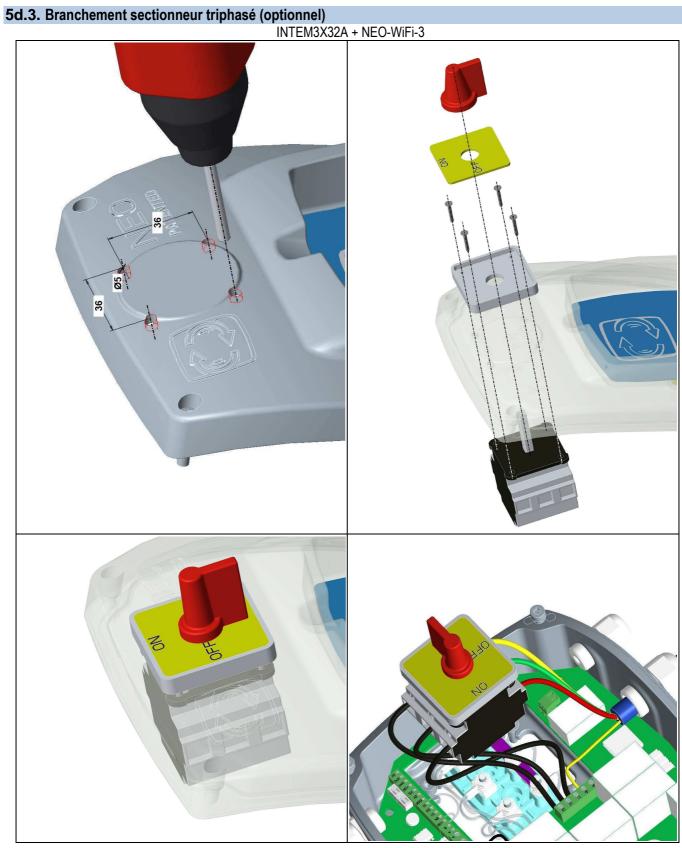5d.2. Montage du module Bluetooth (optionnel code BLUE)











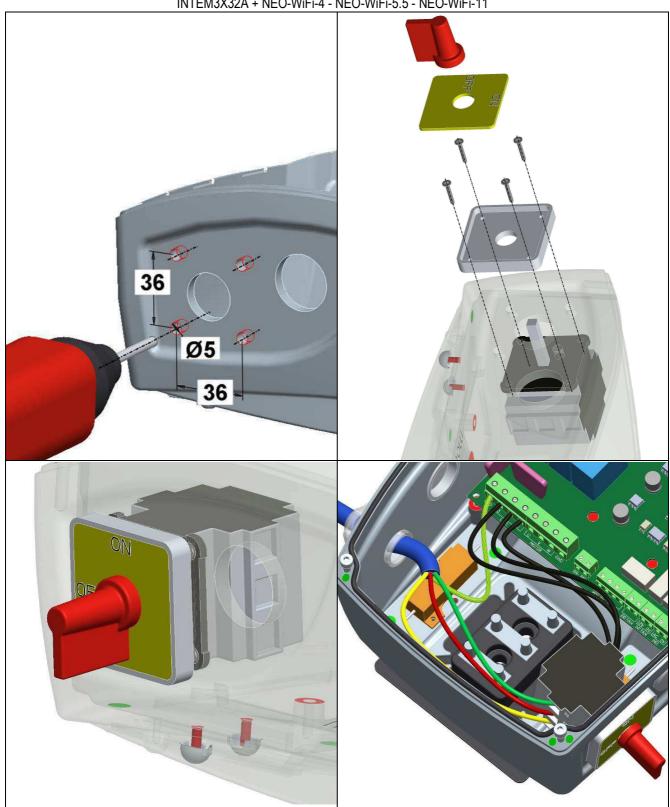INTEM3X32A + NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 - NEO-WiFi-11





INTEM3X63A + NEO-WiFi-22

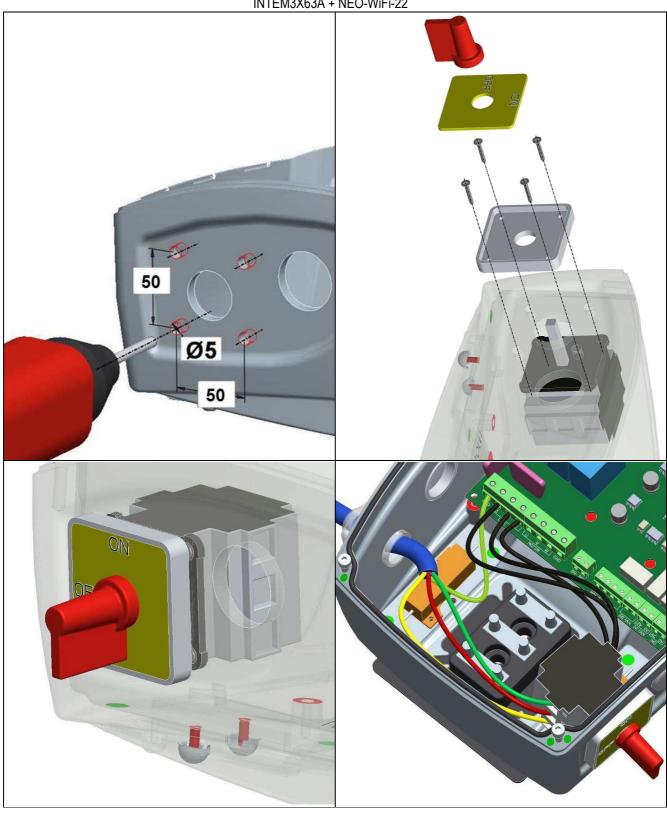



6. PROGRAMMATION



Les opérations de mise en marche et de programmation ne doivent être effectuées que par du personnel expert est qualifié. Il est recommandé d'utiliser les équipements et les protections appropriés. La mise sous tension du variateur n'est possible qu'avec le boîtier fermé, après avoir suivi scrupuleusement toutes les instructions susmentionnées d'installation relatives au branchement électrique. Respecter les normes de protection contre les accidents.

6a. Première installation

Après avoir effectué les branchements décrits au chapitre 4 de ce manuel, procéder de la manière suivante (avec clavier radiocommande à la main) :

1. Mettre le NEO-WiFi sous tension



- 2. Presse pour entrer dans le menu des fonctions
- 3. Configurer les données moteur du menu Données Moteur ; notamment en sélectionnant les valeurs mentionnées sur la plaque du moteur : Puissance nominale, Tension nominale et Courant nominale ;
- 4. Appuyer plusieurs fois (en séquence rapide) pour quitter le menu principal en activant les commandes de moteurs et enregistrant automatiquement les données programmées (DATA SAVED)

6a.1. Réglage de la communication Clavier-Variateur

FOLLOWING POINTS TO BE READ ONLY IF YOU NEED TO MODIFY THE WIFI KEYPAD COMMUNICATION CHANNEL OR FREQUENCY (to be done in case that more than one NEO-WiFi are in the same place):

Fermer le contact sur les bornes +15V- SET (NEO-3/4/5.5) / 0V-SET (NEO-11/22) (Fig.X) pour activer la sélection du canal de communication (1-15) ou de la fréquence 860..879 MHz


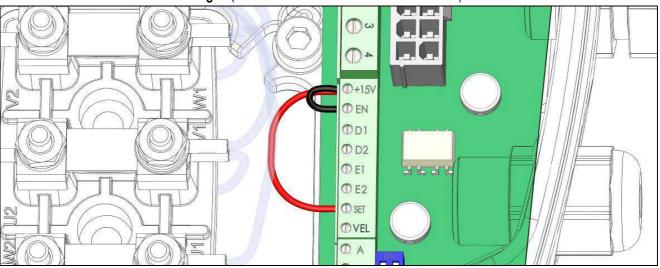


Fig. X (NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5)

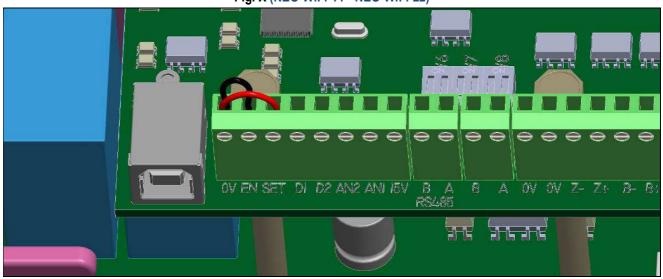






5. Pour modifier le canal de communication, appuyez sur et allez à *Communication > Auto tuning (set)*. Automatiquement il va scanner la fréquence MHz et de montrer ensuite le canal N ° 1 (cod.1 MHz870 réglé par défaut par la Motive).

Une fois que la communication est établie, il s'allumera automatiquement la LED POWER sur le clavier. Sélectionner avec

le numéro du canal a souhaité entre 1 et 15 et la fréquence (exemple:

Radio MHz: 879

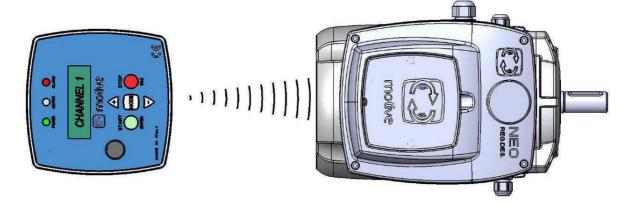appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer 3 fois sur le bouton ESC en séquence rapide pour quitter et enregistrer les données qui seront validées de l'écran du clavier (DATA SAVED)





6. A LIRE SI VOUS AVEZ MODIFIÉ LE CANAL DE COMMUNICATION OU LA FRÉQUENCE:Enlever le dispositif de pointage entre les bornes (Fig.Y)





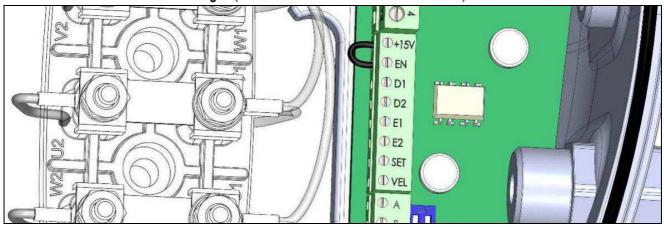


Fig. Y (NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22)

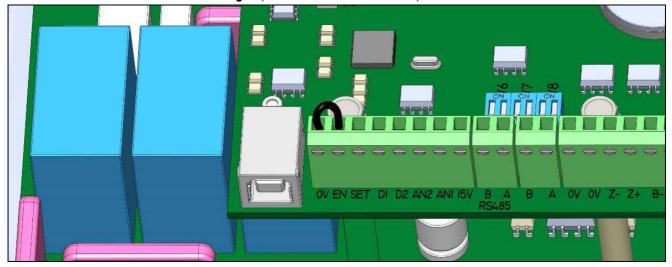






7. Refermer le couvercle, placer soigneusement les connexions d'alimentation inductive et l'antenne;

CONNECTEUR POUR CÂBLE COAXIAL SUR LA PUISSANCE : lors de la connexion sur J12 de la carte de puissance du câble coaxial, ne pas utiliser d'outils métalliques qui pourraient endommager les composants électroniques SMD se trouvant à proximité - ils sont très délicats.



> le contrôle à distance de plusieurs moteurs par un seul clavier (avec un unique canal de communication) n'est pas possible



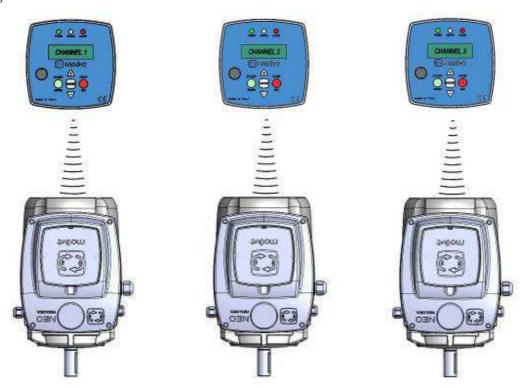
En effet, il existe une communication continue à protéger entre le clavier et le variateur. Cette communication n'est pas seulement en retour de données à l'écran, mais également une synchronisation du comportement du variateur par rapport à la configuration préalable et à la commande du clavier.

➤ Il est possible d'obtenir un comportement synchronisé de 2 ou plusieurs NEO-WiFi avec un seul clavier, en la branchant en mode maître-esclave. Les esclaves peuvent fonctionner également sans clavier lorsqu'ils ont été configurés en connexion RS485 (N.B.: Durant le paramétrage du dispositif de pointage 1-6 de J3, ils doivent être allumés un par un)





Commande séparée de plusieurs moteurs avec plusieurs claviers avec canaux distincts de 1 à 15 (Pour chaque fréquence disponible)



Lorsqu'il y a plusieurs variateurs NEO-WIFI dans la même pièce à des distances inférieures à 80 mt:

• Pour le changement de code et de fréquence, fermer le contact +15V- SET (NEO-3/4/5.5) / 0V-SET (NEO-11/22), qui empêche simultanément le fonctionnement du moteur lorsqu'il est fermé;



- En présence de deux ou de plusieurs moteurs avec un variateur NEO-WIFI, configurer à partir du deuxième (par défaut avec le Code : 1, MHz: 870) des valeurs de code et de fréquence différentes du premier et différentes entre elles, pour être certain qu'aucun clavier de variateur n'interfère avec la puissance d'un autre variateur ;
- Lorsque le changement de fréquence est effectué, afin que le variateur et le clavier correspondant soient syntonisés sur la nouvelle fréquence, il faudra les éteindre tous les deux (en coupant l'alimentation à la puissance du variateur et en appuyant sur la touche STOP pendant 5 secondes sur le clavier) ensuite les rallumer (en redonnant de la tension à la puissance et en appuyant sur MODE sur le clavier) ;
- Si pour tout motif, le variateur et le clavier correspondant perdent la communication en signalant constamment sur l'écran «WAITING COMMUNICATION», éteindre et rallumer les deux éléments ; si la communication n'est pas restaurée, fermer le pontet de SET, alimenter la puissance, allumer le clavier et entrer dans la fonction « COMMUNICATION » qui présentera l'état activé de code et de fréquence (les symboles # doivent disparaître) ; modifier éventuellement puis sortir en appuyant deux fois sur ESC (en séquence rapide), en sauvegardant automatiquement les données.
- ► Il est impossible d'avoir plusieurs claviers qui commandent un seul variateur. Cela créerait une situation de conflit





6b. Boutons du clavier




Bouton	Description
MODE	Pour entrer dans le menu des fonctions
START	Pour démarrer le moteur/pour entrer dans le sous-menu ou pour entrer dans la fonction et modifier ses valeurs
+	Défilement vers le haut des éléments du menu ou modifications en positif de la valeur des variables ; à la fin de la modification, appuyer sur ENTER. Pendant le fonctionnement permet également d'augmenter la vitesse du moteur (si le signal de vitesse = vitesse interne), qui est enregistré automatiquement après 10 secondes de la modification
	Coulissement vers le bas des éléments du menu ou modification en négatif de la valeur des variables ; à la fin de la modification, appuyer sur ENTER. Pendant le fonctionnement permet également de réduire la vitesse du moteur (si le signal de vitesse = vitesse interne), qui est enregistré automatiquement après 10 secondes de la modification
STOP	Pour arrêter le moteur/ pour quitter le sous-menu (en entrant dans le menu principal) ; pour quitter le menu principal en activant les commandes de moteurs et enregistrant automatiquement (appuyer plusieurs fois en séquence rapide) les données programmées (DATA SAVED)

Tableau 3 : Boutons



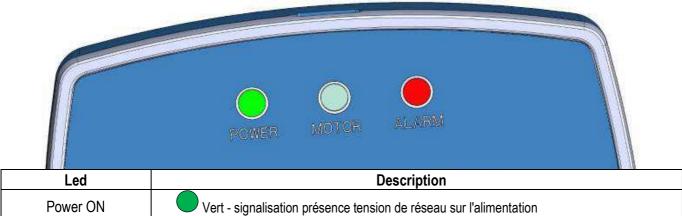6c. Led clavier



Led	Description
Power ON	Vert - signalisation présence tension de réseau sur l'alimentation
Motor ON	Vert - Moteur en marche
Alarm	Rouge - signalisation anomalies (voir liste Alarmes) lorsqu'il est allumé

Tableau 4 : Description des LED

6d. Menu des fonctions (version SW 4.04NEO3 5.02NEO4 5.02NEO5.5 3.05NEO11 3.02NEO22 – 06/2019)

Menu	Sous-menu	Description					
Langue		Italien / Anglais / Allemand / Français / Espagnol					
Communication	Auto tuning (set)	Automatic Motor code and radio frequency tuning. This function is enabled only if pins +15V and SET (for NEO-3/4/5.5) / 0V and SET (for NEO11/22) are connected by a cable bridge.					
	Manual tuning	Motor Code (de 1 à 15) Radio fréquence (de 860 à 879 MHz) Pendant la recherche manuelle, il n'est pas nécessaire fermer le contact entre +15V et SET (NEO-3) / 0V e SET (NEO-11/22)					
	1. Puissance nominale [kW]	1. 0.09 ÷ 3.0 (NEO-3); 0.09 ÷ 4.0 (NEO-4); 0.09 ÷ 5.5 (NEO-5.5); 0.09 ÷ 11.0 (NEO-11); 0.09 ÷ 22.0 (NEO-22)					
Données moteur	2. Tension nominale [V]	2. de 180 à 460V					
REMARQUE : Pour l'introduction des données du moteur, se	Courant nominale [A] (set 107% of rated value of motor nameplate)	0.0 · 22.0A (NEO-11), 0.0 · 43.0A (NEO-22))					
référer aux données indiquées sur la	4. Fréquence nominale [Hz]	4. 50 / 60					
plaquette du moteur	5. RPM (tours/min) nominale	5. de 700 à 3550					
'	6. cosφ	6. de 0.60 à 0.90					
	7. Rotation	7. 0= horaire, 1=anti-horaire					
Fonctions avancées	Accès au menu des fonctions avancées	Pour accéder, il faut entrer le Mot de passe numérique (attribué par la Motive:1).					
	Oui : les modifications effectuées sont enregistrées	Enregistrement des données ou rétablissement des valeurs par défaut					
	Non: retour aux valeurs précédentes les modifications	REMARQUE : enregistrement automatique à chaque fois que l'on quitte le menu des fonctions.					
Enreg/Réinitiation	Données d'usine : 1. Standard (vitesse) 2. Ventilateur 3. Compresseur Air 4. HP pompe	La Réinitialisation n'est activée qu'en présence du contact fermé +15\ SET (NEO-3) / 0V-SET (NEO-11/22) (Fig. X)					



Tableau 5 : Menu principal 6e. Menu des fonctions avancées (version SW 4.04NEO3 5.02NEO4 5.02NEO5.5 3.05NEO11 3.02NEO22 – 06/2019)

Menu Fonctions Avancées	Sous-menu	Description
	1. Vitesse maximale [%]	1. de 2 à 200% de rpm vitesse synchrone du moteur
	2. Vitesse minimale [%]	2. de 2 à 100% (NEO-3/4/5.5) de rpm vitesse synchrone du moteur de 2 à 50% (NEO-11/22) de rpm vitesse synchrone du moteur
	3. Accélération [s]	3. de 0.1 à 999.9
	4. Décélération[s]	4. de 0.1 à 999.9
		5. 80 ÷ 150 (NEO-3/4/5.5) (default 150)
	5. Courant max de démarrage [%]	80 ÷ 160 (NEO-11) (default 160)
Limites moteur		80 ÷ 150 (NEO-22) (default 150)
Limites moteur	6. Magnétisation [%]	6. de 70 à 120. Défaut est 100%. L'augmentation de cette% à fréquence constante augmente la tension au moteur (jusqu'à la valeur maximale de la tension d'alimentation moins la chute de tension sur le circuit), puis augmente le flux magnétique dans le moteur, ce qui détermine l'augmentation du courant de charge et le couple (le couple augmentera jusqu'à la saturation du moteur). En cas de vibration électrique du moteur, vous pouvez réduire ce% par pas de 2% pour la faire disparaître.
	7. Joule freinage	7. de 100 à 12700 [Joule] ; par défaut 300 (neo-3) / 1000 (neo-11/22), à augmenter si l'on utilise des résistances externes. REMARQUE: énergie dissipée [Joules] = Puissance dissipée [W] x Temps de freinage [secondes].
	1. Activation redémarrage	Activation du redémarrage après un arrêt causé par un manque de tension de réseau ou par une alarme (ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE)
	2. Durée de redémarrage après alarme [s]	2. Durée d'attente avant le redémarrage, après un arrêt causé par une condition d'alarme
		3.
	3. Commandes Start/Stop	· à partir du clavier
	3. Commandes Start/Stop	· depuis le clavier avec sélecteur
		· à distance
		4.
		· vitesse interne
Type de commande	4. Signal Vitesse	· potentiomètre clavier
	4. Signal vitesse	· potentiomètre externe AN2 15V(NEO3) / 5V (NEO11/22)
		· signal 0-10V sur AN1
		· signal 4-20mA sur AN1
		5.
		· vitesse anneau ouvert
	5. Mode	· vitesse+codeur
	J. IVIOUE	· ventilateur centrifugal
		· compresseur air
		· HP pompe



-		THOUSE						
	6. RS485 Master Slave	6. Numéro moteur/N° total des moteurs en groupe (1/1 défaut pour moteur simple ; 1/2 pour le moteur master de 2 moteurs en groupe, 2/2 pour le moteur slave de 2 moteurs en groupe, etc - max moteurs = 8)						
	7. Arrêt d'anomalie T/R (ON/OFF) (fonction non présente avec clavier version antécédente à 2.01 et version NEO-WiFi-3 antécédente à 2.01)	7. Lorsqu'il est activé (ON), il arrête le moteur si il n'ya pas de communication radio entre le clavier et NEO-WiFi pour plus de 5 secondes. La valeur par défaut est OFF						
	8. Preheating temperature in stand-by [°C]	8. In case of wide thermal excursions, in order to avoid the condensation of water drops inside enclosure which could take to oxidation and/or to short circuit, the internal braking resistors are used to keep a minimum internal temperature (0÷50°C, default 25°C). NEO-WIFI shall remain powered and the internal resistors must remain connected.						
	1 Vitesse anneau ouvert							
ĺ	1.1 Vitesse interne	1.1 de 17 à 6000 RPM. Default 280						
ı	2 Vitesse+codeur:	1.1 de 17 à 0000 INFWI. Delauit 200						
,		2.1 Partie entière du nombre d'impulsione (four que enceder (ou care)						
	2.1 Impulsions codeur entiére	2.1 Partie entière du nombre d'impulsions /tour avec encoder (ex : 256).						
,	2.2 Impulsions codeur décimale 3. Pression:	2.2 Partie décimale du nombre d'impulsions/tour avec encoder (ex : 0).						
1		2.1 Per/Pei (O-marina 4-si 0.0000) 1						
	3.1 Unité de mesure pression	3.1 Bar / Psi [Conversion: 1psi =0.0689bar]						
,	3.2 Min out P. (AN2)	3.2 de 0 à 10 mA						
,	3.3 Max out P. (AN2)	3.3 de 10 à 30 mA						
1		3.4						
,	3.4 Portée capteur	De 0.010 à 16 bar (Vent. Centrifugal)						
Feedback		De 1 à 1600 bar (Compresseur air)						
. Juneaux		De 1 à 1600 bar (HP pompe)						
		3.5						
	3.5 Référence pression	De 0.005 à 16 bar (Vent. Centrifugal)						
1	5.0 Notoronou pression	De 0.5 à 160 bar (Compresseur air)						
,		De 0.5 à 150 bar (HP pompe)						
		3.6						
,	3.6 Hystorosis proceion	De 0.001 à 0.2 bar (Vent. Centrifugal)						
1	3.6 Hysteresis pression	De 0.1 à 20 bar (Compresseur air)						
1		De 0.1 à 20 bar (HP pompe)						
	3.7 Temps d'arrèt à pression référence (P min)	3.7 5 ÷ 300 Sec						
	3.8 Puissance arrèt à vide	3.8 de 0 à 100% Pn						
	En activant cette fonction, le frein électro	magnétique est excité au démarrage du moteur et est désexcité à la fin de la rampe de décélération du moteur.						
	Freinage électromagnétique	1. Activation (ON=1) du frein avec terminaisons à connecter sur BR+ et						
Frein	ON=1 / OFF=0	BR- de la carte de puissance. ATTENTION : débrancher toujours les						
électromagnétique	ON 17 OH 1 -0	résistances de freinage;						
,		2. tension d'alimentation de la bobine du frein, sélectionnable parmi deux						
]	2. Alimentation bobine frein	valeurs : 104Vdc ou 180Vdc (télécharger manuel moteurs DELPHI de						
		www.motive.it).						
		Pour contrôler la vitesse de rétroaction						
Facteurs P.I.D.	Facteur proportionnel	1. K _{proportionnel} : 1-100. Multiplication de l'erreur de la grandeur de référence						
	2. Facteur intégral	2. K _{intégral} : 1-100. Multiplication de l'intégral de l'erreur						
Configuration de		Année : XX						
l'horloge (Fonction	Configuration do la data at Phases and	Mois: XX						
basée sur l'horloge à	Configuration de la date et l'heure : pour	Jour : XX						
batterie, présente	débloquer l'horloge varier la valeur des SECONDES.	Heure: XX						
uniquement sur les	OLOGINDLO.	Minute: XX						
modèles NEO11 et 22)		Seconde : XX						
	<u> </u>							



Démarrage du TIMER (Fonction basée sur l'horloge à batterie, présente uniquement sur les modèles NEO 11 et 22)	Timer ON/OFF	Quand le TIMER journalier est ON il est possible de configurer jusqu'à 5 programmes (mises en marche/arrêts consécutifs) dans l'espace de 24 heures, qui sont répétés quotidiennement, sans possibilité de discrimination des jours individuels de l'espace de la semaine : • P1: XX (Heure d'allumage 1), YY (Min allumage 1); A1: ZZ(Heure éteignage 1); WW (Min éteignage 1); • P2: XX (Heure d'allumage 2), YY (Min allumage 2); A1: ZZ (Heure éteignage 2); WW (Min éteignage 2); • P3: XX (Heure d'allumage 3), YY (Min allumage 3); A1: ZZ (Heure éteignage 3); WW (Min éteignage 3); • P4: XX (Heure d'allumage 4), YY (Min allumage 4); A1: ZZ (Heure éteignage 4); WW (Min éteignage 4); • P5: XX (Heure d'allumage 5), YY (Min allumage 5); A1: ZZ (Heure éteignage 5); WW (Min éteignage 5).
	1. MB comm.	OFF= modbus disabled; ON= programming and working only by MODBUS ON+KEY = Prggramming by MODBUS and working by keypad (including further remote wired commands and speed signals)
RS485/MODBUS (see par. 6h)	2. Baude Rate;	2. 4800 – 9600 (default) – 14400 – 19200. It shows the bits speed transmission in bits/second. The transmitted bits include start bits, data bits and parity bits (if used), and stop bits. However, only data bits are memorized.
	3. Modbus Code;	3. From 1 to 127 (default = 1)
Historique Alarmes	Liste des alarmes enregistrées	Affichage par ordre chronologique (du premier au dernier) de tous les 99 derniers évènements d'Alarme (chap. 6g) enregistrés durant la vie du variateur. Ces données sont sauvegardées dans la mémoire et disponibles pour l'analyse du PC par l'intermédiaire du raccordement USB pour le service technique d'assistance et de réparation (ATTENTION : uniquement avec un variateur non alimenté).

Tableau 6 : Menu des fonctions avancées

NOTE: Le clavier détecte automatiquement s'il est connecté à un NEO-WiFi-3, un NEO-WiFi-4, un NEO-WiFi-5.5, un NEO-WiFi-11 ou un NEO-WiFi-22, et modifie les limites et les fonctions du menu en fonction de ça.

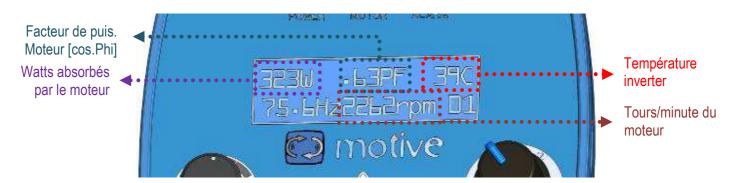


6f. Utilisation

Démarrer le moteur en actionnant le bouton START (ou l'interrupteur à distance en cas de commande à distance avec

branchement par fil) – , régler la vitesse par les commandes ", par le potentiomètre à roulette (si présent) placé sur le clavier et en changeant la direction de rotation à l'aide du logiciel ou en actionnant le sélecteur (si présent) 1-0-2

Pendant le fonctionnement du moteur, le clavier affiche en alternance les deux séries de données suivantes :





^{*} Le **Volts** qui arrivent au moteur sont inférieures aux Volt qui entrent dans le convertisseur de puissance , pour effet du redresseur, le pont IGBT , et l'inductance de filtre . Puis, avec une ligne d'entrée de 400 V, la tension du moteur est d'environ 362V à 100% la fréquence. Le moteur continue à fonctionner sans aucune difficulté , car le variateur établit le flux magnétique en fonction de la tension réelle .

**Hertz **: Pendant le contrôle de vitesse, la dimension physique qui est pourchassé c'est la vitesse RPM, pas la fréquence Hz. Si la couple Nm de resistence au moteur augmente, NEO-WiFi tend à compenser en augmentant la frequence Hz vers le moteur afin de maintenir un régime RPM constant.



Il est possible de visualiser l'état de chargement de la batterie au moyen des claviers version V1.12 (visualisable pendant deux secondes à l'allumage du clavier). Pour ce faire,

tery Level:

MODE il faut tenir appuyé la touche MODE (16 petits carrés = charge complète);

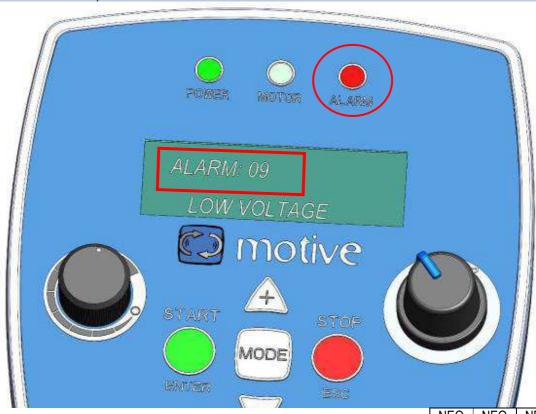
Disons que vous avez utilisé NEO-WiFi dans une alimentation monophasée démo pour laquelle il n'est pas concu. Dans une telle version, la communication T / R du clavier peut consommer l'energie de batteries plus que l'energie fournie par le chargeur du NEO, qui est en fait conçu pour une connexion triphasée. Donc, peut etre que vous avez maintenant les batteries du clavier en baisse, vous ne pouvez pas donner une connexion triphasée appropriée au NEO-WiFi et vous n'avez pas BLOCK, mais vous avez besoin de recharger les batteries de toute façon. La solution est le SLEEP MODE. Placez le clavier à dans la

siège recharge du NEO-Wifi, puis maintenez le bouton STOP du clavier enfoncée pendant 5 secondes. Le microprocesseur du clavier passera alors en SLEEP MODE, ce qui signifie que le microprocesseur arrête ses fonctions, y compris la communication radio T / R. De cette façon, même si dans la démo connexion d'alimentation monophasée, les batteries se rechargent. Pour sortir du SLEEP MODE, vous avez juste à retirer le clavier par la siège de recharge et le remettre dedans.





6f. Alarmes (de version V1.10)



			NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
			3	4	5.5	11	22
1	Pic courant	Intervention immédiat pour court-circuit	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
2	Surtension	Surtension due au fonctionnement comme générateur en décélération ou sous-tension	√	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark
3	Température variateur	Dépassement de la température limite sur la carte électronique (86°C)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
4	Thermique moteur (I ² T dépassée)	Protection thermique moteur (qui fonctionne sur le même principe des disjoncteurs magnéto-thermiques: le courant)	√	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark
5	Problème codeur	Alarme due à un problème du codeur en cas de fonctionnement avec contrôle de vitesse	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
6	Activation Off	Contact d'activation +15V- EN(NEO-3/4/5.5) / 0V-EN (NEO-11/22) ouvert	√	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark
7	Rotor bloqué	Alarme qui fonctionne uniquement avec contrôle de vitesse par codeur (quand bloqué pour plus de 10 seconds)	√	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
8	Inversion IN-OUT	Possible erreur d'inversion des câbles d'entrée et sortie du moteur et de la ligne	√	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
9	Tension insuffisante	Valeur de tension insuffisante pour maintenir en marche le moteur dans une condition de charge déterminée	√	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
10	Erreur de communication	Erreur de communication radio entre le clavier et le variateur - perturbations possibles sur le signal transmis ou incompatibilité de la version du logiciel du clavier et du variateur.	√	V	√	\checkmark	√
11	Surintensité	Intervention pour surintensité sur la sortie du NEO-WiFi par le moteur	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark



	-				110%	JUVC	_
12	température microprocesseur	Intervention pour microprocesseur surchauffe	×	×	×	√	V
13	Surintensité phase U	Surintensité à / par le moteur dans la sortie phase U	×	×	×	\checkmark	\checkmark
14	Surintensité phase V	Surintensité à / par le moteur dans la sortie phase V	×	×	×	\checkmark	\checkmark
15	Surintensité phase W	Surintensité à / par le moteur dans la sortie phase W	×	×	×	√	$\sqrt{}$
16	Pic freinage	Surintensité dans le borniers BR+/BR-	×	×	×	V	V
17	erreur de lecture l1	erreur de lecture intensité Ligne 1, sur la phase U	×	×	×	V	V
18	erreur de lecture l2	erreur de lecture intensité Ligne 2, sur la phase V	×	×	×	$\sqrt{}$	
19	erreur de lecture 13	erreur de lecture intensité Ligne 3, sur la phase W	×	×	×	$\sqrt{}$	\checkmark
20	déséquilibre courants	protection pour déséquilibre des courants dans les trois phases (déséquilibre > 5A)	×	×	×	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
21	Pic courant phase U	protection court-circuit localisée sur la phase U	×	×	×	\checkmark	\checkmark
22	Pic courant phase V	protection court-circuit localisée sur la phase V	×	×	×	√	\checkmark
23	Pic courant phase W	protection court-circuit localisée sur la phase W	×	×	×	√	\checkmark
24	courant de fuite	protection pour haute courant de fuite à la terre (> 5A)	×	×	×	√	√
25	Pic courant ligne 2 ventilateur	court-circuit sur la ligne 2 (NEO-22) pour ventilateur monophasé	×	×	×	×	√
26	Pic courant ligne 1 ventilateur	court-circuit sur la ligne 1 (NEO-22) pour ligne 1monophasé auxiliaire	×	×	×	×	√
27	Surintensité ventilateur	protection surintensité (NEO-22) sortie ventilateur monophasé auxiliaire	×	×	×	×	√
28	AN1 hors portée	signal <3mA quand c'est activé 4-20mA référence	√	√	√	√	V
29	AN1 hors portée	signal <3mA quand c'est activé 4-20mA référence	$\sqrt{}$	√	√	$\sqrt{}$	\checkmark
31	Puissance minimale	Signal d'alarme pour la puissance absorbée par le moteur en dessous du pourcentage minimum défini	×	×	×	\checkmark	√
		Toblogu 7 : Manu Alarmas					

Tableau 7 : Menu Alarmes

√ = activé

× = pas activé

The restart after alarm must be preceded by a verification of the system, in order to find the reason of the alarm. Unconditioned restarts can lead to the product destruction and to a risk for the safety of the connected machines and the users. The alarm can be reset by using the button STOP. If it returns, contact the technical service.



Tableau de versions SW compatibilité entre variateur et clavier

							SV	W VERSI	ON NEO	-WiFi 3K	W					
		2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	4.02	4.04	4.08	4.11
	2.06	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible										
	2.07	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible										
	2.08	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible										
	2.09	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible										
ViFi	2.10	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible										
SW VERSION KEYPAD NEO-WIFI	3.01						compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible				
N N	3.02						compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible				
PAL	3.03						compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible				
ŒΥ	3.04						compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible				
N	3.05						compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible				
SSIC	3.06						compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible				
VEF	4.02												compatible			
SW	4.05													compatible		
	4.07													compatible		
	4.08													compatible	compatible	
	4.11													compatible	compatible	
	4.12															compatible

		SW VERSION NEO-WiFi 4KW									
		5.02	5.03								
_ iii	5.02	compatible									
N-O	5.03		compatible								
SW VERSION EYPAD NEO-WiFi											
W V											
S KE)											

		SW VERSION NEO-WiFi 5.5KW										
		5.02	5.03									
SW VERSION KEYPAD NEO-WIFI	5.02	compatible										
	5.03		compatible									
W V												
S KE												



								SW	/ VERSIO	ON NEO-	WiFi 11k	(W						
		1.07	1.08	1.09	1.10	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	3.01	3.05	3.07	3.08	3.10
	2.06	compatible	compatible	compatible	compatible													
	2.07	compatible	compatible	compatible	compatible													
	2.08	compatible	compatible	compatible	compatible													
	2.09	compatible	compatible	compatible	compatible													
SW VERSION KEYPAD NEO-WIFI	2.10	compatible	compatible	compatible	compatible													
<u>-0</u>	3.01					compatible	compatible	compatible	compatible	compatible								
N N	3.02					compatible	compatible	compatible	compatible	compatible								
PAL	3.03					compatible	compatible	compatible	compatible	compatible								
ŒΥ	3.04					compatible	compatible	compatible	compatible	compatible								
N	3.05					compatible	compatible	compatible	compatible	compatible								
SSIC	3.06					compatible												
VEF	4.02													compatible				
SW	4.05													compatible				
	4.07														compatible	compatible	compatible	
	4.08														compatible	compatible	compatible	
	4.11														compatible	compatible	compatible	compatible
	4.12		_	_	_	_	_		_	_			_				compatible	compatible

		SW VERSION NEO-WiFi 22KW				
		3.02	3.03			
SW VERSION EYPAD NEO-WIFI	4.11	compatible	compatible			
	4.12	compatible	compatible			
KE)						



To know the SW version of your keypad, press the button the SW version will appear on the upper right of the display (in the example in the picture the SW version of the keypad would be 4.11). Do this operation with the inverter switched off.

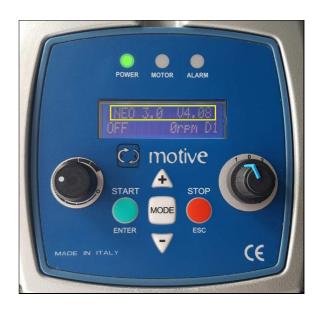




To know the SW version of your NEO-WiFi, switch on the inverter and then the keypad by pressing the button Wait a few seconds to allow the keypad to communicate with the inverter, when the inverter goes in communication with the keypad, the POWER led lights up.

The SW version of the inverter will appear on the upper right of the display (in the example shown in the picture, the SW version of the NEO-WiFi-3 would be 4.08).





6h. MODBUS



MODBUS fonctionnant de :

NEO-WiFi-3 version 3.01

NEO-WiFi-11 version 2.01

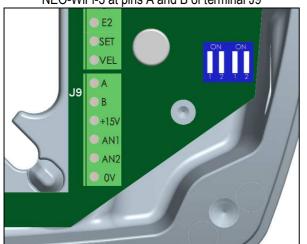
NEO-WiFi-22 version 3.02

KEYPAD version 3.01




MODBUS protocol is connected to NEO-WiFi by using the RS-485 port:





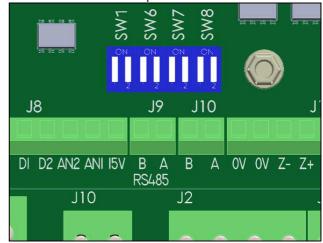NEO-WiFi-11/22 at pins A and B of terminal J9





MODBUS communication can be controlled by:



A. SMARTPHONE/TABLET








It's necessary to connect Motive Bluetooth module (see par. 5d.2 Bluetooth module mounting)




at NEO modbus terminals












- 3. Click on "NEO" icon
- 4. Start to use it

Motive NEO APP is automatically set in Italian or English (for all non-Italian users) depending by the settings of your smartphone/tablet.




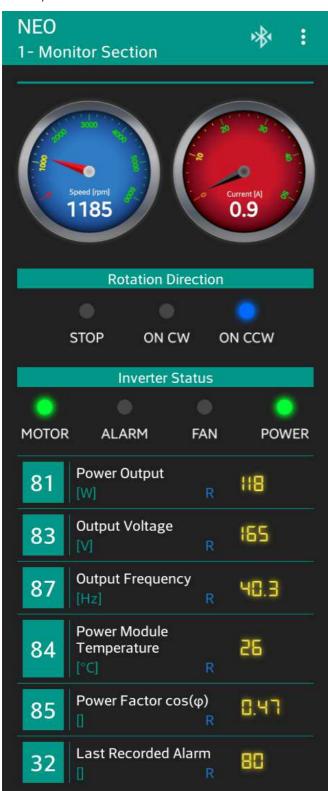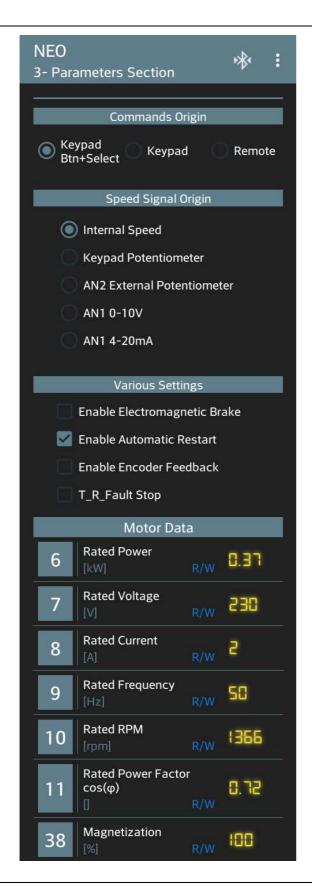You can make now set the modbus communication (Modbus Section), program it (Parameters Section), set automatic start/stop (Timer Section, only for NEO-WiFi-11 and NEO-WiFi-22), command it (Commands Section) and monitor the functioning (Monitor Section).











	Application D	ata	
13	Maximum Speed [%of motor synchronous speed]	R/W	200
14	Minimum Speed [%of motor synchronous speed]	R/W	2
15	Acceleration [seconds]	R/W	0.5
16	Deceleration [seconds]	R/W	0.5
17	Maximum Inrush Current [%in]	R/W	150
18	Rotation Direction for Keypad	rom R/W	1
19	Internal Speed [rpm]	R/W	2732
21	Voltage Feed of the Brake Coil [0=104V 1=180V]	R/W	0
24	Dead Time after Ala [seconds]	rm R/W	5
27	Encoder pulses/ revolution integer [pulses/revolution]	R/W	1024
28	Encoder pulses/ revolution decimal [pulses/ revolution/1000]	R/W	0
30	Proportional Factor	R/W	25
31	Integral Factor	R/W	25



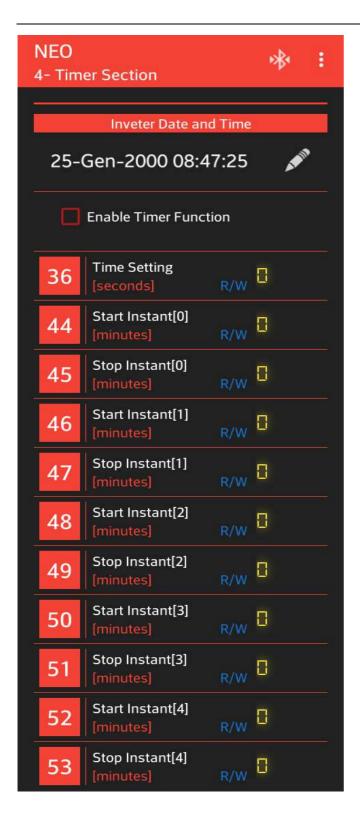


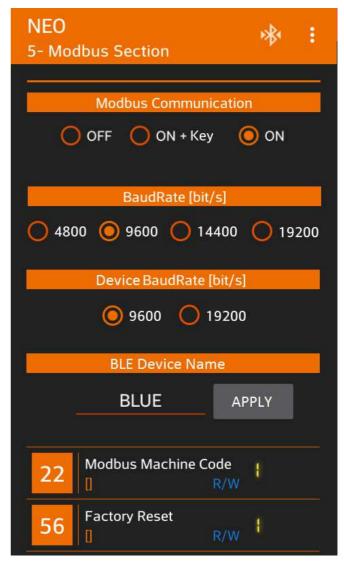


B. PLC, using parameters reported in "NEO Modbus Parameters" chart.




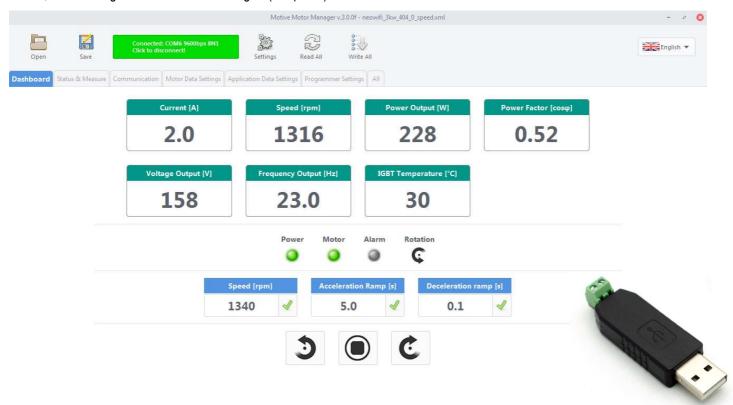C. PC, downloading the "Motive Motor Manager" (Chapter 7) interface with Motive USB-RS485 converter:




Connection USB-RS485 converter to the inverter (do this operation with not powered inverter!):











USB-RS485 converter is automatically installed on PC. If this doesn't happen, download the driver at the following link: https://www.motive.it/upload/documenti/software/USB-RS485 Driver.zip



7. MOTIVE MOTOR MANAGER

7a. Download and installation



Download PC interface "Motive Motor Manager" at following link: https://www.motive.it/upload/documenti/software/MotiveMotorManager.zip



System requirements:

Windows 7-8-10, Windows Server 2003-2008-2016 USB port NET Framework 3.5 or next

Software installation:

Download the SW. Save the zip file on the desktop

Please install the program using the executable file "installer.exe". To run the program is recommended to log as administrator.

Please follow the instructions till the end of this procedure.

At the end of the installation you will find a new icon on your desktop. Click on the icon to run the program.



Switch on the inverter.

Choose the language in the drop-down menu at the top right.

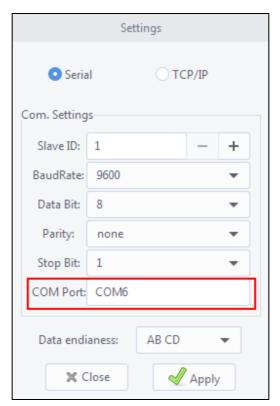




7b. USB-RS485 Converter connection settings



Click on the icon Settings to set the correct USB port to which the inverter is connected. At the end, click "Apply".



Then click on "Click to connect!" to communicate with NEO.

If the USB port has been correctly set, the bar will turn green (the device is connected to the PC).

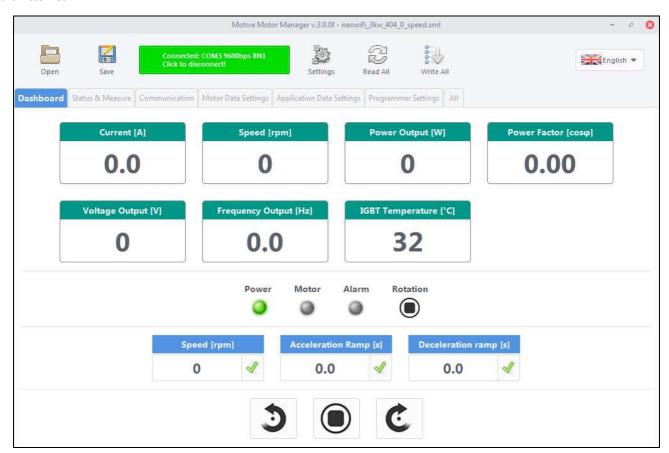


If not, the bar will turn red (the device is not connected to the PC).





Once the device is connected to the PC, Motive Motor Manager recognizes the inverter and automatically loads the default parameter list.







7c. Main functions

The program consists of 7 sheets:

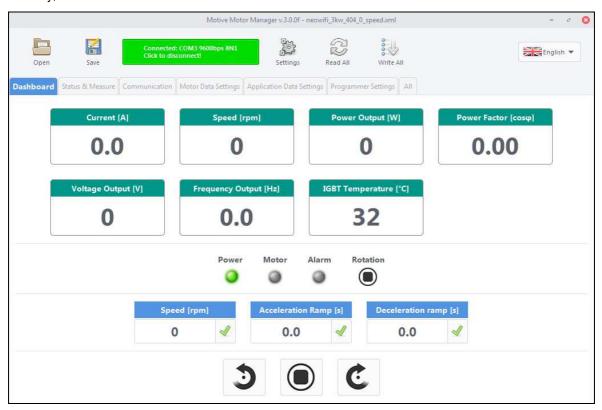 Dashboard, where you can control the main measured values, change the speed, the rotation and start/stop the motor manually;




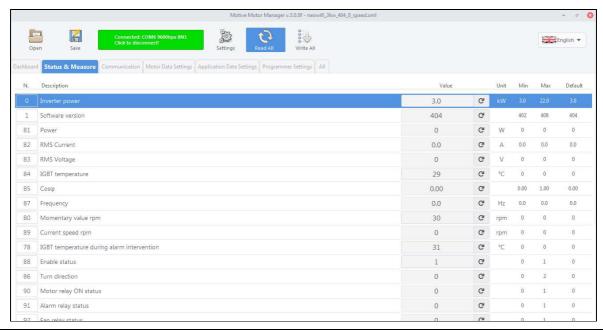Status&Measure, where you can see all the measured values;






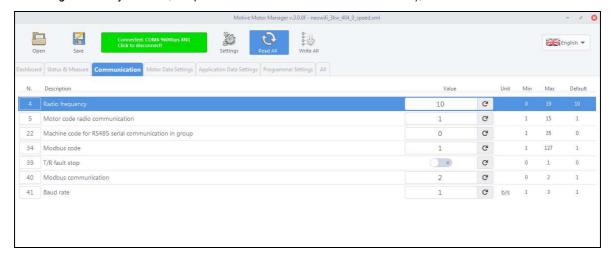• **Communication**, where you can enable/disable the Modbus communication and control (for programming and controlling inverter by Modbus, set parameter 40 "Modbus communication" =2);




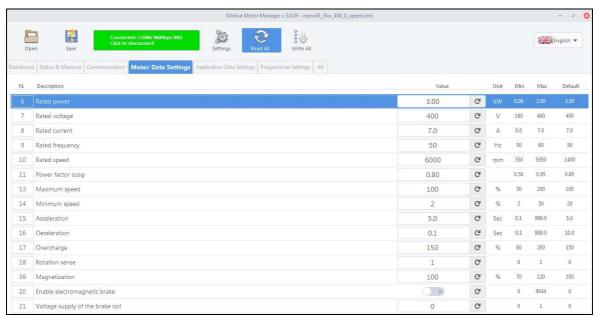• Motor Data Settings, where you can insert the data from the data plate and set the motor performances;






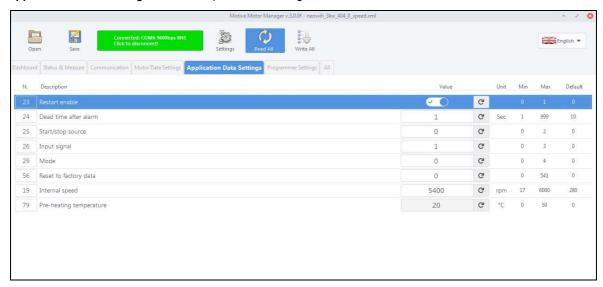• Application Data Settings, where it is possible to configure the control mode, the I/ O module and other functions;




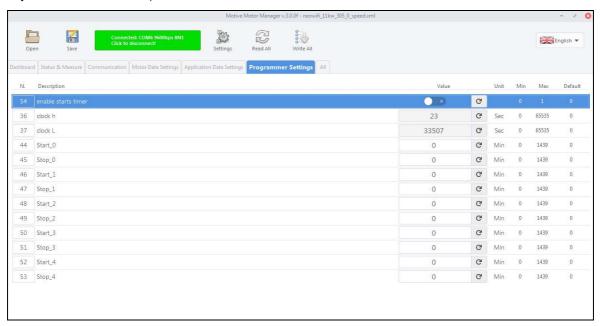Programmer Settings, where it's possible to set up to four inverter programmed switching on and off (function available only for NEO11 and NEO22);;





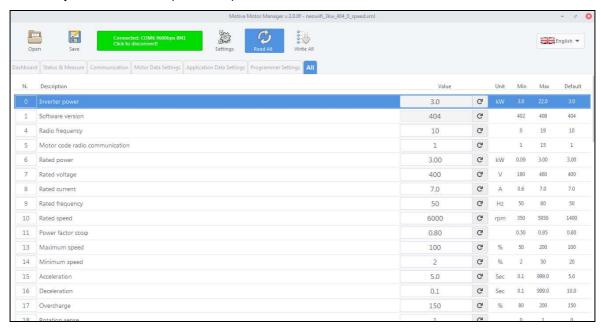
• **All**, where you can find the complete list of parameters in numerical order.





7d. Reading and writing parameters

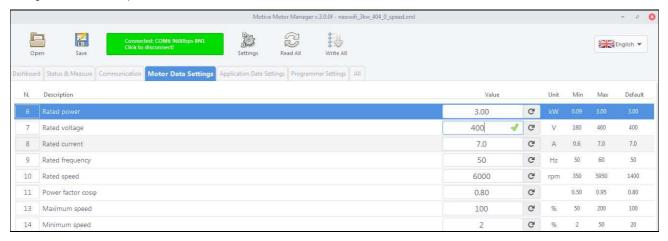To change or write a new parameter value, write to the data bar and click \checkmark .



If the value written is correct (it means that the value is between the minimum and maximum limits set), the data bar will turn green for a short moment 400 c; if not, it will turn red



With the icons Read All and Write All all parameters can be read and written at once.



With the icon Save you can save a copy of the parameter list customized by the user, which can be uploaded later using



the icon Open .



Modbus Variables table chart

NEO-WiFi Modbus Variables (Rev. 16/12/2016)

This modbus table chart is installed in the following inverter SW versions:

NEO3 \rightarrow 4.02 – 4.04 – 4.08

NEO11 → 3.01 – 3.05

NOTE:Not all the variables can be modified. In the column "Type" the letter R means "read only" and R/W means "Read and Write"

N°	Typ e	Variable Definition	UOM	Lower Limit	Upper Limit	Note		
0	R	inverter power	KW*10	30	220			
1	R	software version						
2	R	last revision (day+month*32+year*32*13)	days	0	0xffff			
3								
4	R/W	radio frequency-860	Mhz-860	0	19	connect SET with +15V (NEO3) / 0V (NEO11-22)		
5	R/W	motor code radio communication		1	15	connect SET with +15V (NEO3) / 0V (NEO11-22)		
6	R/W	rated power	KW*100	9	2200	the value range, depends on the inverter type		
7	R/W	rated voltage	V	180	460			
8	R/W	rated current	A*10	6	450	the value range, depends on the inverter type		
9	R/W	rated frequency	Hz	50	60			
10	R/W	rated rpm	rpm	350	5950			
11	R/W	power factor cosφ	*100	50	95			
12		·						
13	R/W	maximum speed	% of motor speed	50	200			
14	R/W	minimum speed	% of motor speed	2	50			
15	R/W	acceleration	seconds*10	1	999			
16	R/W	deceleration	seconds*10	1	999			
17	R/W	maximum inrush current	%In	80	200	NEO 3 KW: 150% NEO 11 KW: 200% (7,5kW) 160% (11kW) Max NEO 22 KW: 150%		
18	R/W	rotation sense (valid with start/stop commands		0	1	valid only when the start/stop source, is from keypad without selector		
19	R/W	internal speed	rpm	minimum speed	maximum speed			
20	R/W	enable electromagnetic brake		0	9044	0=OFF, 9044=ON Before connecting the wires of the external braking resistances to the BR + and BR- terminals, disconnect from the same terminals the wires of the internal resistances and insulate them.		
21	R/W	voltage feed of the brake coil	V	(104V) 0	(180V) 1			
22	R/W	machine code for RS485 serial communication in group		1	35	See following tablechart***		
23	R/W	enable restart		0	1	0=OFF, 1=ON		
24	R/W	dead time after alarm	seconds	1	999	restart after alarm		
25	R/W	start/stop source		0	2	0 = keypad button and keypad selector 1 = keypad button only 2 = External remote wired control		
26	R/W	speed reference		0	3	0=internal speed 1=keypad potentiometer 2=AN1 signal 0-10V 3=AN1 signal 4-20mA 4=AN2 signal 0-5V (only in speed control)		
27	R/W	encoder pulses/revolution integer	pulses/revolution	0	9999			
28	R/W	encoder pulses/revolution decimal	pulses/revolution/1000	0	999			



29	R/W	Control mode		0	4	0 = Speed; 1 = Speed+Encoder; 2 = Ventilation; 3 = Compressor; 4 = HP Pump.
30	R/W	proportional factor		0	100	·
31	R/W	integral factor		0	100	
32	R	last alarm recorded		0	6539	
33	R/W	Braking Joules	J/100	1	127	
34	R/W	Modbus code	5, 152	1	127	Inverter code in Modbus communication
35	R/W	Stop power for dry operation stop	%Pn	20	100	Involter 6545 in medical communication
36	R/W	clock h	seconds*0x10000 seconds	0	0xffff 0xffff	To calculate follow this calculation: minutes * 60= result result + (Hour * 60 * 60)= result 1 result 1 + (Day * 60 * 60 * 24)= result 2 result 2 + (Month * 60 * 60 * 24 * 32) = result 3 result 3 + (Year * 60 * 60 * 24 * 32 * 13) = result 4 For the year write only the last two digits, for example 2014 must be 14 result 4 /65536= clock h without decimals If there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it To calculate follow this calculation: minutes * 60= result result + (Hour * 60 * 60)= result 1 result 1 + (Day * 60 * 60 * 24)= result 2 result 2 + (Month * 60 * 60 * 24 * 32) = result 3 result 3 + (Year * 60 * 60 * 24 * 32 * 13) = result 4 For the year write only the last two digits, for example 2014 must be 14 result 4 / 65536 = clock h without decimals result 4 - (clock h*65536) = clock I without decimals If there are problems during calculation, please download the
20	DAM	magnetization	%	80	120	spreadsheet automatically from www.motive.it
39	R/W	T R fault stop	//0	0	1	0=OFF, 1=ON; When this function is ON, it switches off the motor if: -The T/R radio communication between keypad and NEO is missing for more than 5 seconds; -The modbus communication (Variable 40=2) loses the signal from serial port RS485;
40	R/W	modbus communication		1	2	0 = OFF, 1= ON+KEY, 2= ON OFF = programming and operation only from keypad ON+KEY = programming from modbus and operation from keypad (External remote wired control/speed signal are included), ON=motor is commanded by Modbus ON = programming and operation only from modubs
41	R/W	baud rate	bit/s	0	3	0 = 4800 1 = 9600 (Default) 2 = 14400 3 = 19200 bit/s
42	R	status rotation		0	2	It's the position set on selector, received from the keyboard 0=OFF 1=direction 1 2=direction 2
43			1	Ī	1	



to calcolate the value: hours*60+minutes winutes to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes winutes to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes winutes to calcolate the value: hours*60+minutes if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes winutes to calcolate the value: hours*60+minutes if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes winutes to calcolate the value: hours*60+minutes if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes to calcolate the value: hours*60+minutes if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	oad the
spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes fif there are problems during calculation, please downless preadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes fif there are problems during calculation, please downless preadsheet automatically from www.motive.it) for calcolate the value: hours*60+minutes fif there are problems during calculation, please downless preadsheet automatically from www.motive.it) for calcolate the value: hours*60+minutes	oad the
R/W stop [0] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes fif there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) R/W start [1] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) R/W stop [1] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes to calcolate the value: hours*60+minutes it o calcolate the value: hours*60+minutes	oad the
spreadsheet automatically from www.motive.it) 46 R/W start [1] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) 47 R/W stop [1] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) 48 R/W start [2] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) 48 R/W start [2] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	oad the
46 R/W start [1] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) 47 R/W stop [1] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) 48 R/W start [2] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) 48 R/W start [2] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	
spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	
47 R/W stop [1] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it) 48 R/W start [2] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please downly the calculation of the calculatio	oad the
spreadsheet automatically from www.motive.it) to calcolate the value: hours*60+minutes R/W start [2] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downless)	oad the
48 R/W start [2] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downling calculation, please downling calculation)	
(in the one problems during entertaining problems during entertaining	
	oad the
to calcolate the value: hours*60+minutes	
49 R/W stop [2] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	oad the
to calcolate the value: hours*60+minutes	
50 R/W start [3] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	oad the
to calcolate the value: hours*60+minutes	
51 R/W stop [3] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	oad the
to calcolate the value: hours*60+minutes	
52 R/W start [4] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	oad the
to calcolate the value: hours*60+minutes	
53 R/W stop [4] minutes 0 1439 (if there are problems during calculation, please downly spreadsheet automatically from www.motive.it)	oad the
54 R/W enable starts timer 0 1 0=OFF	
1=ON	
55 R/W save parameter 0 65535 to save the parameter, write 1 and next 541 (wait until to confirm receipt)	
to reset the factory data write 1 (Standard) or 2 (Ventila (Compressors) or 4 (HP pumps), and then 541 (wait un to 0 to confirm receipt)	
57 R/W sensor min setting mA*10 10 120	
58 R/W sensor max setting mA*10 50 300	
59 R/W pressure read range bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Compressor) bar*10 (HP Pump) 69 16000	
60 R/W pressure internal reference bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Compressor) bar*10 (HP Pump) 69 PAR.59	
61 R/W pressure hysteresis bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Compressor) 1 200 bar*10 (HP Pump)	
62 R/W Time for stop when pressure is reached s 1 300	



	1		1		1	I. I
63	R/W	alarm saved		0	6539	show the last alarm saved, or the alarm corresponding to the number written
64	R	alarm type		1	29	
65	R	time intervention alarm h	s*0x10000	0	0xffff	
66	R	time intervention alarm I	S	0	0xffff	
67	R	voltage during alarm intervention[V12]	٧	-	-	
68	R	voltage during alarm intervention[V13]	V	-	_	
69	R	voltage during alarm intervention[V23]	V		_	
70	R	current during alarm intervention[I1]	A*10		_	
71	R	current during alarm intervention[12]	A*10		_	
72	R	current during alarm intervention[I3]	A*10	-	-	
73	R		W W		-	
	_	power during alarm intervention		-	-	
74	R	voltage capacitors during alarm intervention	Vdc	-	-	
75	R	frequency during alarm intervention	Hz	-	-	
76	R	power factor during alarm intervention	*100	-	-	
77	R	rpm during alarm intervention	rpm	-	-	
78	R	IGBT temperature during alarm intervention	°C	-	-	
79	R	pre-heating temperature	°C	0	50	
80	R	momentary value RPM/bar	RPM (speed) bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Compressor) bar*10 (HP Pump)	-	-	average value measured in about 0,5s
81	R	power	W	-	-	average value, measured in about 0.5s
82	R	I rms	A*10	-	-	average value, measured in about 0.5s
83	R	V rms	V	-	_	average value, measured in about 0.5s
84	R	IGBT temperature	°C		_	average value, measured in about 0.5s
85	R	cosfi	*100		_	average value, measured in about 0.5s
- 00	- 1	COSII	100			0 = OFF
86	R	current turn direction		0	2	1 = direction 1 2 = direction 2 with or without keypad selector
87	R	frequency Hz	Hz*10	-	-	
						0 = OFF
88	R	enable status		0	1	1 = ON
89	R	current speed RPM/bar	RPM (speed) bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Compressor) bar*10 (HP Pump)	-	-	reference value from keypad potentiometer or AN2 potentiometer or AN1 signal. (it depends on control mode 29 and machine code mode 56).
90	R	motor relay ON status		0	1	0 = OFF 1 = ON
91	R	alarm relay status		0	1	0 = OFF 1 = ON
92	R	fan relay status		0	1	0 = OFF 1 = ON
93	R	diagnostics inverter		0		16-bit register with all status bits (download the table from www.motive.it)
94	R	communication events		0	65535	
95	R/W	error counter CRC		0	0xffff	
96	R/W	error counter exception		0	0xffff	
97	R/W	counter messages riceived		0	0xffff	
98	R/W	counter messages riceived without reply		0	0xffff	
99	R/W			0	0xffff	
		counter messages NAK				
100	R/W	counter messages with slave occuped		0	0xffff	
101	R/W	counter messages overrun		0	0xffff	



102	R	Pressure reference received	bar*1000	0	16000	from keypad or external remote wired controls
103	R/W	Pressure max limit	bar*1000	10	16000	
104						
105	R/W	modbus command rotation		0	2	0 = OFF 1 = ON Direction 2 = ON Direction 2
106	R/W	command_modbus_RPM/bar*1000	RPM (speed) bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Compressor) bar*10 (HP Pump)	0 (Speed) 69 (Pressure)	6000 (Speed) 16000 (Pressure)	
107	R/W	modbus command position h	n.pulses*0x10000	0	0xffff	encoder pulses/revolution integer
108	R/W	modbus command position I	n.pulses	0	0xffff	encoder pulses/revolution decimal
109	R/W	modbus command acceleration	second*10	1	999	
110	R/W	modbus command deceleration	second*10	1	999	
111	R/W	enable new modbus command		0	1	with the value 1 the variable from 105 to 110 are enabled (R/W)

	***Register table chart 22 - machine code for RS485 serial communication in group:										
	N° inverters quantity										
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	1	0	1	2	3	4	5	6	7		
	2		8	9	10	11	12	13	14		
_	3			15	16	17	18	19	20		
inverter	4				21	22	23	24	25		
N° in	5					26	27	28	29		
=	6						30	31	32		
	7							33	34		
	8								35		



NEO-WiFi Modbus Variables (Rev. 07/11/2017)

This modbus table chart is installed in the following inverter SW versions:

NEO3 → 4.11

NEO11 \rightarrow 3.07 – 3.08 – 3.10

NEO22 \rightarrow 3.02 – 3.03

NOTE: Not all the variables can be modified. In the column "Type" the letter R means "read only" and R/W means "Read and Write"

N°	Туре	Variable definition	u.o.m	Min. Limit	Max. Limit	Notes
0	R	inverter power	KW*10	30	220	
1	R	software version				
2	R	last revision(day+month*32+year*32*13)	days	0	0xffff	
3						
4	R/W	radio frequency-860	Mhz-860	0	19	0+ 0FT +
5	R/W	code motor radio communication		1	127	Connect SET to +15V (NEO3) / 0V (NEO11-22)
6	R/W	rated power	KW*100	9	2200	the value range depends on the inverter type
7	R/W	rated voltage	٧	180	460	
8	R/W	rated current	A*10	6	450	the value range depends on the inverter type
9	R/W	rated frequency	Hz	50	60	
10	R/W	rated rpm	rpm	350	5950	
11	R/W	power factor cosφφ	*100	50	95	
12						
13	R/W	maximum speed	% of rated speed	2	200	
14	R/W	minimum speed	% of rated speed	2	120	the value range depends on the inverter type
15	R/W	acceleration	seconds*10	1	999	
16	R/W	deceleration	seconds*10	1	999	
17	R/W	maximum inrush current	%ln	100	200	the value range depends on the inverter type
18	R/W	rotation sense		0	1	enabled only when the start/stop source is from keypad without selector
19	R/W	internal speed	rpm	min speed	max speed	
20	R/W	enable electromagnetic brake		0	65535	0=OFF, 9044=ON (safety code) Before connecting the wires of the external braking resistances to the BR + and BR- terminals, disconnect from the same terminals the wires of the internal resistances and insulate them.
21	R/W	braking voltage	V	(104Vdc) 0	(180Vdc) 1	
22	R/W	machine code for RS485 serial communication group		1	35	***See following tabel chart
23	R/W	enable restart		0	1	0=OFF, 1=ON
24	R/W	dead time after alarm	seconds	1	999	restarting time after alarm
25	R/W	start/stop source		0	2	0=keypad button and keypad selector 1=keypad button 2=external remote wired control
26	R/W	speed reference		0	4	0=internal speed 1=keypad potentiometer 2=AN1 signal 0-10V 3=AN1 signal 4-20mA 4=AN2 signal 0-5V (only in speed control)
27	R/W	encoder pulses/revolution integer part	pulses/revolution	0	9999	
28	R/W	encoder pulses/revolution decimal part	pulses/revolution/1000	0	999	
29	R/W	control mode		0	2	0=Open loop speed 1=Speed+Encoder 2= Ventilation 3=Air compressor 4=HP pump
30	R/W	proportional factor		0	100	



						ITIOUYC
31	R/W	integral factor		1	100	
32	R	last alarm recorded		0	6539	
33	R/W	braking joules	J/100	1	127	
34	R/W	modbus code		1	127	
35	R/W	stop power for dry operation	%Pn	20	100	
36	R	clock_h	seconds*0x10000	0	0xffff	To calculate follow this calculation: minutes * 60= result result + (Hour * 60 * 60)= result 1 result 1 + (Day * 60 * 60 * 24)= result 2 result 2 + (Month * 60 * 60 * 24 * 32) = result 3 result 3 + (Year * 60 * 60 * 24 * 32 * 13) = result 4 For the year write only the last two digits, for example 2014 must be 14 result 4 /65536= clock h without decimals If there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it
37	R	clock_l	seconds	0	0xffff	To calculate follow this calculation: minutes * 60= result result + (Hour * 60 * 60)= result 1 result 1 + (Day * 60 * 60)= result 2 result 2 + (Month * 60 * 60 * 24 * 32) = result 3 result 3 + (Year * 60 * 60 * 24 * 32 * 13) = result 4 For the year write only the last two digits, for example 2014 must be 14 result 4 /65536= clock h without decimals If there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it
38	R/W	magnetization	%	70	120	
39	R/W	T_R_fault_stop		0	1	0=OFF, 1=ON; When this function is ON, it switches off the motor if: -The T/R radio communication between keypad and NEO is missing for more than 5 seconds; -The modbus communication (Variable 40=2) loses the signal from serial port RS485;
40	R/W	modbus communication		0	2	0=OFF = programming and operation only from keypad 1=ON+KEY = programming from modbus and operation from keypad (External remote wired control/speed signal are included) 2=ON = programming and operation only from modubs
41	R/W	baud rate	bit/s	0	3	0=4800 1=9600 (default) 2=14400 3=19200
42						
43				ļ		
44	R/W	start[0]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
45	R/W	stop[0]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
46	R/W	start[1]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
47	R/W	stop[1]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
48	R/W	start[2]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
49	R/W	stop[2]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)



						THOUAC
50	R/W	start[3]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
51	R/W	stop[3]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
52	R/W	start[4]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
53	R/W	stop[4]	minuti	0	1439	to calcolate the value: hours*60+minutes (if there are problems during calculation, please download the spreadsheet automatically from www.motive.it)
54	R/W	enable starts timer		0	1	0=OFF, 1=ON
55	R/W	save parameters		0	541	to save the parameter, write 1 and next 541 (wait until it returns to 0 to confirm receipt)
56	R/W	reset factory data		0	541	to reset the factory data write 1 (Standard) or 2 (Ventilation) or 3 (Air Compressor) or 4 (HP pumps), and then 541 (wait until it returns to 0 to confirm receipt)
57	R/W	sensor minimum value	mA*10	0	100	
58	R/W	sensor maximum value	mA*10	100	300	
59	R/W	pressure range	bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Air Compressor) bar*10 (HP pump)	69	16000	
60	R/W	pressure reference	bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Air Compressor) bar*10 (HP pump)	69	Par.103	
61	R/W	pressure hysteresis	bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Air Compressor) bar*10 (HP pump)	1	200	
62	R/W	delay time to stop when pressure is reached	seconds	1	99	
63	R/W	alarm saved		0	6539	it shows the last alarm saved, or the alarm corresponding to the number written
64	R	alarm type		1	29	type of last alarm recorded
65	R	time intervention alarm h	seconds*0x10000	0	0xffff	
66	R	time intervention alarm I	seconds	0	0xffff	
67	R	voltage during alarm intervention [V12]	V	-	-	
68	R	voltage during alarm intervention [V13]	V	-	-	
69	R	voltage during alarm intervention [V23]	V	•	-	
70	R	current during alarm intervention [I1]	A*10	-	-	
71	R	current during alarm intervention [I2]	A*10	-	-	
72	R	current during alarm intervention [I3]	A*10	-	-	
73	R	power during alarm intervention	W	-	-	
74	R	voltage capacitors during alarm intervention	Vdc	-	-	
75	R	frequency during alarm intervention	Hz	-	-	
76	R	power factor cosφ during alarm intervention	*100	-	-	
77	R	rpm during alarm intervention	rpm	-	-	
78	R	IGBT temperature during alarm intervention	°C	-	-	
79	R/W	pre-heating temperature	°C	0	50	
80	R	momentary value rpm/bar	rpm (speed) bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Air Compressor) bar*10 (HP pump)	-	-	average value, measured in about 0,5 seconds
81	R	power	W	-	-	average value, measured in about 0,5 seconds
82	R	current	A*10	-	-	average value, measured in about 0,5 seconds
83	R	voltage	V	-	-	average value, measured in about 0,5 seconds
84	R	IGBT temperature	°C	-	-	average value, measured in about 0,5 seconds
85	R	power factor cosφ	*100	-	-	average value, measured in about 0,5 seconds



			,		1	
86	R	actual turn direction		0	2	0=OFF 1=direction 1 2=direction 2
87	R	frequenza_Hz	Hz*10	-	-	
88	R	stato_abilitazione		0	1	0=OFF, 1=ON
89	R	current speed/pressure reference	rpm (speed) bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Air Compressor) bar*10 (HP pump)	-	-	reference value from keypad potentiometer or AN2 potentiometer or AN1 signal. (it depends on control mode 29 and machine code mode 56).
90	R	relay MOTOR ON status		0	1	0=OFF, 1=ON
91	R	relay ALARM status		0	1	0=OFF, 1=ON
92	R	relay FAN status		0	1	0=OFF, 1=ON
93	R	diagnostic inverter				16 bit register with all status bits (download the table chart from www.motive.it)
94	R	communication events		0	65535	
95	R/W	error counter CRC		0	0xffff	
96	R/W	error counter exception		0	0xffff	
97	R/W	counter messages received		0	0xffff	
98	R/W	counter messages received without any reply		0	0xffff	
99	R/W	counter messages NAK		0	0xffff	
100	R/W	counter messages with slave occuped		0	0xffff	
101	R/W	counter messages over-run		0	0xffff	
102		-				
103	R/W	maximum pressure limit	bar*1000 (Ventilation) bar*100 (Air Compressor) bar*10 (HP pump)	10	16000	the value range depends on the inverter type
104						
105	R/W	modbus command rotation		0	2	0=OFF 1=ON Direction 1 2=ON Direction 2
106						
107	-					
108						
109						
110						
111						

	***Register table chart 22 - machine code for RS485 serial communication in group:											
		N° inverters quantity										
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	1	0	1	2	3	4	5	6	7			
	2		8	9	10	11	12	13	14			
_	3			15	16	17	18	19	20			
inverter	4				21	22	23	24	25			
	5					26	27	28	29			
Š	6						30	31	32			
	7							33	34			
	8								35			



8. MISES EN GARDES ET RISQUES



Ces instructions doivent être scrupuleusement lues et respectées par l'opérateur chargé du montage et l'utilisateur final. Elles doivent également être à disposition de tout le personnel chargé de l'installation, des réglages et de la maintenance de l'appareil.

Compétences du personnel

L'installation, la mise en service et la maintenance de l'appareil ne doivent être effectuées que par du personnel techniquement gualifié et connaissant les risques que l'utilisation de cet appareil comporte.

Dangers dus au non-respect des prescriptions de sécurité

Le non-respect des prescriptions de sécurité met en danger les personnes, abîme les appareils et annule toute garantie. Les conséquences du non-respect des prescriptions de sécurité peuvent être

- Le défaut d'activation de certaines fonctions du système.
- Les risques pour les personnes dérivant des évènements électriques et mécaniques.

Prescriptions de sécurité pour l'utilisateur

Les prescriptions de protection contre les accidents doivent être appliquées et respectées. Le clavier doit être placé dans un lieu permettant de voir le fonctionnement du système.

Prescriptions de sécurité pour le montage et l'inspection

Le client doit s'assurer que les opérations de montage, inspection, maintenance soient effectuées par du personnel agrée, qualifié et ayant lu attentivement ces instructions.

Toutes les interventions sur les appareils et les machines doivent être effectuées avec les appareils/machine à l'arrêt.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange originales et les accessoires autorisés par le fabricant font partie intégrante de la sécurité des appareils et des machines. L'utilisation des composants ou accessoires non originaux peuvent compromettre la sécurité et annule la garantie.

Des ÉTIQUETTES ont été appliquées sur les cartes, sur les microprocesseurs; nous les utilisons pour retrouver le modèle de variateur et le numéro de série de production + code date de fabrication (Mois/Année). L'enlèvement de cette étiquette et/ou l'effacement de ses inscriptions causent la perte de la garantie du variateur ou du clavier.

Charge avec forte inertie

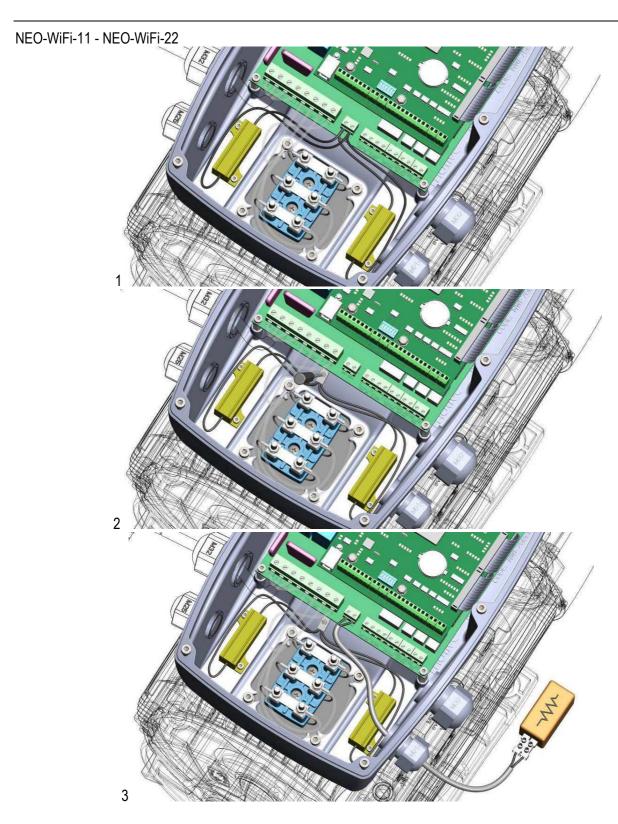
Plus le ralentissement du moteur est rapide, plus le moteur fonctionne en régime régénérateur et rend l'énergie au variateur. La tension du circuit intermédiaire du drive peut monter jusqu'à une valeur au-delà de laquelle l'énergie en excès doit être cédée à un système externe de freinage. Les résistances de freinage externes ont pour fonction d'absorber l'énergie en excès et de la convertir en chaleur qui est dissipée dans le milieu. L'usage des résistances externes de freinage permet des cycles de travail caractérisés par des freinages longs, brusques ou très fréquents. ATTENTION : utiliser des résistances de freinage supplémentaires externes dont la valeur est de 300 ohm ±10% (NEO-WiFi-3); 110 ohm ±10% (NEO-WiFi-11 / NEO-WiFi-22), une puissance appropriée à l'application, en cas de freinage des moteurs avec charges avec inertie élevée



Avant de brancher les fils des résistances externes de freinage aux bornes BR+ et BR-, débrancher des bornes les fils des résistances internes et les isoler.

NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5





Attention ! Les instructions présentes dans ce manuel ne remplacent pas, mais résument les obligations de la loi en vigueur sur les normes de sécurité.



NEODYMIUM aimants

Avertissement

Pacemaker



Les aimants peuvent interférer avec le bon fonctionnement de pacemakers et de défibrillateurs implantables.

- Un pacemaker pourrait passer en mode test et causer des malaises.
- Un défibrillateur ne pourrait éventuellement plus fonctionner.
- Si vous êtes porteur d'un tel dispositif, gardez une distance suffisante avec les aimants.
- Empêcher les porteurs de tels dispositifs de s'approcher des aimants.

Précaution

Champ magnétique



Des aimants génèrent des champs magnétiques puissants et de grande envergure. Ils peuvent endommager entre autres des téléviseurs, des ordinateurs portables, des disques durs, des cartes de crédit et des cartes eurochèque, des supports de données, des montres mécaniques, des appareils auditifs et des haut-parleurs.

• Gardez les aimants loin des appareils et des objets qui pourraient être endommagés par des champs magnétiques puissants.





Ne pas laver avec de l'eau sous pression



Déclaration de conformité

La société Motive s.r.l., avec le siège à Castenedolo (BS) - Italie

déclare sous sa propre responsabilité, que sa gamme de variateur et moteur-variateur "NEO-WiFi"

a été fabriquée en conformité avec la norme internationale (édition ultérieure) suivante

- EN 60034-1. Rotating electrical machines: rating and performance
- EN IEC 60034-5. Rotating machines: definition of degrees of protection
- EN 60034-30. Rotating electrical machines: efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors
- EN 55014-2. Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Part 2: Immunity
- EN 61000-3-2. Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)
- EN 61000-3-3. Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A
- EN 61000-3-12. Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with rated input current greater than 16 A and <= 75 A per phase
- EN 61000-6-3. Electromagnetic compatibility (EMC): Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
- EN 61000-6-4. Electromagnetic compatibility (EMC): Part 6-4: Generic standards Emission standard for industrial environments
- EN 50178. Electronic equipment for use in power installations
- ETSI 301 489-3. Electromagnetic compatibility standard for radio equipment. Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

	NEO-WiFi-3 NEO-WiFi-4 NEO-WiFi-5.5 Cat. C1	NEO-WiFi-11 NEO-WiFi-22 Cat. C2
CEM pour ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL LEGER	OUI	En option
CEM pour ENVIRONNEMENT INDUCTRIEL	OUI	OUI

comme demandé par les Directives

- Directive Basse Tension (LVD) 2014/35/CEE
- Directive sur la Compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/CEE
- Directive sur l'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (ErP) 2019/1781/CEE

Le Représentant Légal



Declaration de conformite Ca



La société Motive S.r.l. sise à Castenedolo - BRESCIA (Italie) déclare sous son entière responsabilité, que toute sa gamme des

variateurs de vitesse "NEO"

est réalisée conformément à la normative internationale

- EN60034-1. Rotating electrical machines: rating and performance
- EN60034-30. Rotating electrical machines: efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors
- EN 55014-2, Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Part 2: Immunity
- EN 61000-3-2, Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase).
- EN 61000-3-3. Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A
- EN 61000-3-12. Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with rated input current greater than 16 A and <= 75 A per phase
- EN61000-6-3. Electromagnetic compatibility (EMC): Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
- EN61000-6-4. Electromagnetic compatibility (EMC): Part 6-4: Generic standards Emission standard for industrial environments
- EN 50178. Electronic equipment for use in power installations
 ETSI 301 489-3 Electromagnetic compatibility standard for radio equipment. Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

et elle est donc conforme aux arrêtés

LVD Arrêté No. 2573-14 EMC Arrêté No. 2574-14

Le représentant légal : Giorgio Bosio

Via Le Ghiselle, 20 25014 CASTENEDOLO (BS) Italia Tel.:+39.030.2677087 Fax.:+39.030.2677125 motive@e-motive.if

Capitale Sociale:Euro 50.000 leg. Imprese: 25 n°73020/2000-N.REA 422301 Jud. Fisc. 26 Jun. 03580280174

Pott. GIORGIO BOSIO



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРИВОД ГРАНД РЕДУКТОР"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Смоленская область, 214004, город Смоленск, улица Багратиона, дом 4, офис 46, основной государственный регистрационный номер: 1166733076608, номер телефона: +79203158381, адрес электронной почты: privodgrand@gmail.com

в лице Директора Шелеста Александра Иосифовича

заявляет, что Оборудование электротехническое промышленного назначения: Частотные преобразователи (инверторы), модели: NEO-WiFi, NEO-PUMP, NEO-SOLAR, NEO-OLEO, NEO-COMP, NEO-VENT, NANO

изготовитель «Motive Srl». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Le Ghiselle, 20, 25014 Castenedolo BS, Италия.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/30/EU "О электромагнитной совместимости", 2014/35/EU "По низковольтному оборудованию и системам".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8504409000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 3232О.301120 от 30.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией «ОНИКС», аттестат аккредитации ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний», (раздел 8); ГОСТ 30804.6.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний», (раздел 7). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.12.2025 включительно

М. fi. Р

Шелест Александр Иосифович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭC N RU Д-IT.HB54.B.04614/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.12.2020



TOUTES LES DONNÉES ONT ÉTÉ RÉDIGÉES ET CONTRÔLÉES SOIGNEUSEMENT. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX ERREURS OU OMISSIONS. MOTIVE STI PEUT CHANGER À TOUT MOMENT LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS.



FOR ATEX VARIABLE SPEED DRIVES, THE "ATEX ADDENDUM" FILE **INTEGRATES THIS MANUAL**





Motive srl www.motive.it motive@motive.it Tel: +39 030 2677087



